

REF.: Aprueba Informe Técnico a que se refiere el artículo 33 bis de la Ley de Servicios de Gas de la empresa Gasvalpo SpA.

SANTIAGO, 27 DIC 2017

RESOLUCION EXENTA N° 7 5 3

VISTOS:

- a) Lo dispuesto en el artículo 9° letra h) del D.L. N° 2.224 de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía, en adelante e indistintamente, "la Comisión" o "CNE", modificado por Ley N° 20.402 que crea el Ministerio de Energía;
- b) Lo señalado en el D.F.L. N° 323 de 1931, Ley de Servicios de Gas, del Ministerio del Interior y sus modificaciones, en adelante e indistintamente "Ley de Servicios de Gas" o la "Ley", especialmente, en los nuevos artículos 33 y 33 bis;
- c) Lo dispuesto en la Ley N° 20.999 de 2017, que modifica la Ley de Servicios de Gas y otras disposiciones legales que indica, en adelante "Ley N° 20.999", publicada en el Diario Oficial con fecha 9 de febrero de 2017;
- d) Lo señalado en la Resolución Exenta CNE N° 77, de 9 de febrero de 2017, que Establece Sistema de Contabilidad Regulatoria para el chequeo de rentabilidad de las empresas concesionarias de servicio público de distribución de gas, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 ter de la Ley de Servicios de Gas y deja sin efecto Resolución Exenta CNE N°160 de 2015;
- e) Lo dispuesto en la Resolución Exenta CNE N° 396, de 26 de julio de 2017, que Establece normas para la elaboración del Informe Técnico a que se refiere el artículo 33 bis de la Ley de Servicios de Gas, publicada en el Diario Oficial el 31 de julio del presente, en adelante e indistintamente, "Resolución CNE N°396";

- f) Lo establecido en la Resolución CNE N°412, de 31 de julio de 2017, que Aprueba Informe Técnico Preliminar a que se refiere el artículo 33 bis de la Ley de Servicios de Gas de la empresa Gasvalpo SpA., en adelante e indistintamente "Resolución CNE N°412";
- g) Las observaciones recibidas dentro del plazo legal, de la empresa Gasvalpo SpA. respecto de Informe Técnico Preliminar aprobado mediante Resolución CNE N°412;
- h) Lo establecido en la Resolución CNE N°495, de 6 de septiembre de 2017, que Aprueba Informe Técnico Definitivo a que se refiere el artículo 33 bis de la Ley de Servicios de Gas de la empresa Gasvalpo SpA., en adelante e indistintamente "Resolución CNE N°495";
- i) Lo resuelto por el H. Panel de Expertos en su Dictamen N°11-2017, de fecha 13 de diciembre de 2017; y
- j) Lo señalado en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

- a) Que, conforme a lo dispuesto en el nuevo artículo 30 bis de la Ley de Servicios de Gas, la Comisión deberá efectuar anualmente un chequeo de rentabilidad de las empresas concesionarias por zonas de concesión a objeto de determinar si exceden el límite máximo de rentabilidad que establece la Ley;
- b) Que, para los efectos anteriores, el artículo 33 de la Ley de Servicios de Gas establece que la tasa de rentabilidad económica anual de una empresa concesionaria será determinada como aquella tasa de actualización que permite un flujo neto igual a cero a los bienes de propiedad de la empresa concesionaria en una determinada zona de concesión que sean necesarios para prestar el servicio público de distribución, incluyendo los servicios afines que correspondan;

- c) Que, en el mismo sentido, el artículo 33 de la Ley señala que el flujo neto corresponderá a la diferencia entre los ingresos anuales de explotación y la suma de los costos anuales de explotación, de inversión y los impuestos a las utilidades. Asimismo, se señala que para los efectos anteriores, se considerarán los costos de explotación y de inversión de la empresa real corregida de acuerdo a criterios de eficiencia y estándares similares aplicables a otras empresas de servicio público;
- d) Que, el artículo 33 bis de la Ley señala que la Comisión emitirá para cada empresa concesionaria sujeta al chequeo de rentabilidad un informe técnico con los bienes considerados eficientes de dicha empresa, para efectos del chequeo de rentabilidad, su vida útil, el Valor Nuevo de Reemplazo de éstos y su fórmula de indexación, los indicadores de eficiencia para la actividad de distribución de gas en cada zona de concesión y el plazo de amortización de los gastos de comercialización eficientes de la empresa concesionaria que se aplicarán durante el cuatrienio siguiente;
- e) Que, mediante Resolución CNE N°396, esta Comisión estableció las normas procedimentales y criterios metodológicos necesarios para la dictación del Informe Técnico al que se refiere el artículo 33 bis de la Ley de Servicios de Gas;
- f) Que, el artículo tercero transitorio de la Ley N° 20.999, establece que la Comisión deberá emitir antes del 31 de julio de 2017 los Informes Técnicos preliminares, que fijan los bienes eficientes, sus vidas útiles, Valores Nuevos de Reemplazo con sus fórmulas de indexación, los indicadores de eficiencia y el plazo de amortización de los gastos de comercialización eficientes de la empresa concesionaria;
- g) Que, en cumplimiento de lo señalado en el literal precedente, mediante Resolución CNE N°412, esta Comisión aprobó el Informe Técnico Preliminar a que se refiere el artículo 33 bis de la Ley de Servicios de Gas de la empresa Gasvalpo SpA.;
- h) Que, estando dentro del plazo legal, la empresa Gasvalpo SpA. presentó sus observaciones al Informe Técnico Preliminar aprobado mediante Resolución CNE N°412; y

- i) Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 33 bis de la Ley, la Comisión aprobó, mediante Resolución N° 495, el Informe Técnico Definitivo a que se refiere el artículo 33 bis de la Ley de Servicios de Gas de la empresa Gasvalpo SpA.;
- j) Que, estando dentro del plazo legal, la empresa Gasvalpo SpA presentó sus discrepancias al Informe Técnico Definitivo ante el H. Panel de Expertos;
- k) Que, el H. Panel de Expertos, mediante Dictamen N°11-2017 de fecha 13 de diciembre de 2017, resolvió las discrepancias presentadas por la empresa Gasvalpo SpA.;
- l) Que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 bis de la Ley, la Comisión debe, una vez emitido el dictamen del H. Panel de Expertos y antes del 31 de diciembre del cuatrienio respectivo, emitir el Informe Técnico al que se refiere la norma recién citada; y
- m) Que, en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento a las respectivas etapas e hitos que contempla la Ley de Servicios de Gas, corresponde emitir y aprobar a través del presente acto administrativo el Informe Técnico a que se refiere el artículo 33 bis de la Ley de Servicios de Gas de la empresa Gasvalpo SpA.

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO. Apruébese el siguiente "Informe Técnico a que se refiere el artículo 33 bis de la Ley de Servicios de Gas de la empresa Gasvalpo SpA.", cuyo texto se transcribe a continuación:



**INFORME TÉCNICO AL QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY DE SERVICIOS DE GAS
DE LA EMPRESA**

GASVALPO SPA

CUATRIENIO 2018-2021

*Diciembre de 2017
Santiago de Chile*

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	5
CAPÍTULO I : METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VNR DE LOS BIENES EFICIENTES DE LA EMPRESA CONCESIONARIA, POR ZONA DE CONCESIÓN.....	8
1 DETERMINACIÓN DE BIENES DE PROPIEDAD DE LA CONCESIONARIA	8
2 DETERMINACIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN	8
3 DETERMINACIÓN DE BIENES EFICIENTES POR ZONA DE CONCESIÓN	10
3.1 Análisis de la demanda	10
3.2 Criterios de eficiencia específicos.....	11
4 VALORIZACIÓN.....	13
4.1 Metodología de valorización de instalaciones de gas por componente	14
4.2 Valorización de otros bienes muebles e inmuebles	19
4.3 Aporte de terceros.....	19
4.4 Derechos y servidumbres	19
5 INDEXADORES.....	20
6 VIDA ÚTIL.....	20
7 INDICADORES DE EFICIENCIA	20
CAPÍTULO II : CONCESIÓN REGIÓN DE COQUIMBO.....	23
1 BIENES NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN	23
1.1 Análisis y corrección de la información presentada por la concesionaria.....	23
1.2 Listado de bienes necesarios para el servicio de distribución.....	23
2 BIENES EFICIENTES PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN	24
2.1 Análisis y corrección de la información presentada por la concesionaria.....	24
2.2 Listado de bienes eficientes para el servicio de distribución	24
3 VALOR NUEVO DE REEMPLAZO.....	25
3.1 Valor Nuevo de Reemplazo para el cuatrienio 2018-2021	25
3.2 Valor Nuevo de Reemplazo para años 2016 y 2017	26
4 INDEXADORES.....	27
5 VIDA ÚTIL.....	29
6 INDICADORES DE EFICIENCIA	30
7 PLAZO DE AMORTIZACIÓN DE LOS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN EFICIENTES.....	32
CAPÍTULO III : CONCESIÓN REGIÓN DE VALPARAISO	33
1 BIENES NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN	33
1.1 Análisis y corrección de la información presentada por la concesionaria.....	33
1.2 Listado de bienes necesarios para el servicio de distribución.....	34

2	BIENES EFICIENTES PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN	36
2.1	Análisis y corrección de la información presentada por la concesionaria.....	36
2.2	Listado de bienes eficientes para el servicio de distribución	37
3	VALOR NUEVO DE REEMPLAZO.....	39
3.1	Valor Nuevo de Reemplazo para el cuatrienio 2018-2021	39
3.2	Valor Nuevo de Reemplazo para años 2016 y 2017	41
4	INDEXADORES.....	43
5	VIDA ÚTIL.....	45
6	INDICADORES DE EFICIENCIA	46
7	PLAZO DE AMORTIZACIÓN DE LOS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN EFICIENTES.....	49

CAPÍTULO IV : CONCESIÓN REGIÓN DEL MAULE..... 50

1	BIENES NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN	50
1.1	Análisis y corrección de la información presentada por la concesionaria.....	50
1.2	Listado de bienes necesarios para el servicio de distribución	50
2	BIENES EFICIENTES PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN	51
2.1	Análisis y corrección de la información presentada por la concesionaria.....	51
2.2	Listado de bienes eficientes para el servicio de distribución	51
3	VALOR NUEVO DE REEMPLAZO.....	52
3.1	Valor Nuevo de Reemplazo para el cuatrienio 2018-2021	52
3.2	Valor Nuevo de Reemplazo para años 2016 y 2017	54
4	INDEXADORES.....	55
5	VIDA ÚTIL.....	56
6	INDICADORES DE EFICIENCIA	57
7	PLAZO DE AMORTIZACIÓN DE LOS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN EFICIENTES.....	60

CAPÍTULO V : ANEXOS 61

1	ANEXO MODELO DE TUBERÍAS.....	61
1.1	Materiales de tuberías de polietileno.....	61
1.2	Montaje de tuberías de polietileno	63
1.3	Materiales de tuberías de acero.....	68
1.4	Montaje de tuberías de acero.....	70
2	ANEXO MODELO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN.....	73
2.1	Materiales de estaciones de medición y regulación.....	73
2.2	Montaje de estaciones de medición y regulación	74
2.3	Obra civil de estaciones de medición y regulación.....	75
3	ANEXO MODELO DE ACOMETIDAS, EMPALMES Y MEDIDORES.....	78
4	ANEXO MODELO DE REMUNERACIONES DE LA MANO DE OBRA.....	78

5	ANEXO MODELO ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO	79
5.1	Rotura y reposición de pavimentos en redes de distribución	79
6	INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA EMPRESA	85
6.1	Región de Coquimbo.....	85
6.2	Región de Valparaíso	87
6.3	Región del Maule	89
7	ANÁLISIS DE DEMANDA PRESENTADA POR LA CONCESIONARIA PARA LA ZONA DE CONCESIÓN	90
7.1	Región de Coquimbo.....	90
7.2	Región de Valparaíso	91
7.3	Región del Maule	92
8	ANEXO DERECHOS Y SERVIDUMBRES.....	93
9	ANEXO VNR POR COMPONENTE	94
9.1	Cuatrenio 2018-2021	94
9.2	Años 2016-2017	97

INTRODUCCIÓN

El artículo 30 bis del DFL N°323, de 1931, en adelante e indistintamente la Ley o Ley de Servicios de Gas, modificada por la Ley N° 20.999 del 9 de febrero de 2017, establece que la Comisión Nacional de Energía, en adelante e indistintamente la Comisión, deberá efectuar anualmente un chequeo de rentabilidad de las empresas concesionarias por zona de concesión a objeto de determinar si exceden el límite máximo de rentabilidad establecido en la Ley.

En el marco del referido proceso de chequeo de rentabilidad, el artículo 33 bis de la Ley de Servicios de Gas y la Resolución Exenta CNE N°396, de fecha 26 de julio de 2017, que Establece normas para la elaboración del Informe Técnico al que se refiere el artículo 33 bis de la Ley de Servicio de Gas, en adelante e indistintamente "Resolución Exenta CNE N° 396", establecen que la Comisión emitirá para cada empresa concesionaria sujeta al chequeo de rentabilidad un informe técnico preliminar con los bienes considerados eficientes de dicha empresa, para efectos del chequeo de rentabilidad, su vida útil, el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de éstos y su fórmula de indexación, los indicadores de eficiencia para la actividad de distribución de gas en cada zona de concesión y el plazo de amortización de los gastos de comercialización eficientes de la empresa concesionaria que se aplicarán durante el cuatrienio siguiente. Por su parte, el artículo tercero transitorio de la Ley N° 20.999, establece que dichos los informes técnicos preliminares deberán ser dictados antes del 31 de julio de 2017 y que la fecha de referencia para el cálculo de los respectivos VNR corresponde al 31 de diciembre de 2016.

En cumplimiento de dicha norma legal, la Comisión dictó la Resolución Exenta CNE N° 412, de fecha 31 de julio de 2017, que Aprueba Informe Técnico Preliminar a que se refiere el artículo 33 bis de la Ley de Servicios de Gas de la empresa Gasvalpo SpA. De acuerdo a la Ley, dicho Informe Técnico Preliminar está sujeto a observaciones por la respectiva empresa concesionaria dentro de los diez días siguientes al de su notificación. Vencido el plazo anterior, la Comisión dispuso de quince días para revisar dichas observaciones y los nuevos antecedentes aportados por la empresa, y considerarlas en su mérito, a efectos de aprobar el Informe Técnico Definitivo a que se refiere el artículo 33 bis de la Ley de Servicio de Gas de la empresa Gasvalpo SpA., mediante la Resolución Exenta CNE N° 495, de fecha 6 de septiembre de 2017.

Luego, y dentro del plazo establecido en el inciso tercero del artículo 33 bis de la Ley, la empresa Gasvalpo SpA presentó sus discrepancias al referido Informe Técnico Definitivo, pronunciándose el Panel de Expertos respecto de ellas a través de su Dictamen N°11-2017, de fecha 13 de diciembre de 2017. Por tanto, y considerando lo dispuesto en el inciso quinto del referido artículo 33 bis de la Ley, corresponde a esta Comisión aprobar el presente Informe Técnico a que se refiere el artículo 33 bis de la Ley de Servicio de Gas de la empresa Gasvalpo SpA.,

Para los efectos de establecer los bienes de la empresa concesionaria, por zona de concesión, que se considerarán eficientes, se entenderá por zona de concesión, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 N° 25 de la Ley, como *"el conjunto de zonas geográficas ubicadas en una misma región, especificadas en uno o más decretos de concesión de servicio público de gas de red de una empresa concesionaria. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que la zona geográfica identificada en uno o más decretos de concesión abarque de manera continua dos regiones adyacentes, la Comisión podrá considerar dicha zona geográfica como parte de una misma zona de concesión. Para ello, además de la continuidad física de las redes de distribución, deberá verificarse que dichas redes permiten una gestión operativa y comercial conjunta por parte de la empresa concesionaria"*.

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la Ley N° 20.999, el presente informe considera el listado de bienes y el Valor Nuevo de Reemplazo que se utilizarán para el cálculo de la rentabilidad correspondiente a los años calendario 2016 y 2017, sobre la base de los bienes estrictamente necesarios para el servicio de distribución de gas por red, incluyendo los servicios afines que correspondan, sin aplicar correcciones por criterios de eficiencia a que se refiere el Párrafo 3 del Capítulo 2 del Título II, contenidos en el Artículo Primero, de la Resolución Exenta CNE N°396. Para los chequeos de rentabilidad correspondientes al cuatrienio 2018-2021,

el listado de bienes corresponderá a los que resulten necesarios y eficientes, según la totalidad de las normas procedimentales y criterios metodológicos contenidos en la referida resolución.

En el desarrollo del presente informe, la Comisión utilizó como insumo el estudio denominado "Determinación de los bienes eficientes y su valor de reemplazo para las empresas concesionarias del servicio públicos de distribución de gas natural", adjudicado a la empresa RG Consultores.

De esta manera, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 bis de la Ley, el artículo tercero transitorio de la Ley N° 20.999, y lo establecido en la Resolución Exenta CNE N°396, el presente Informe Técnico contiene la fijación del Valor Nuevo de Reemplazo de los bienes eficientes de la empresa concesionaria Gas Sur S.A., por zona de concesión, sus fórmulas de indexación, los indicadores de eficiencia para la actividad de distribución de gas en cada zona de concesión y el plazo de amortización de los gastos de comercialización eficientes para el cuatrienio 2018-2021, el que considera desde el 1° de enero al 31 de diciembre de cada año indicado.

Al 31 de diciembre de 2016, las zonas de concesión existentes para GASVALPO SpA están repartidas de la siguiente manera:

Tabla 1: Caracterización de la concesión a diciembre de 2016

Región/zona de concesión	de	Comunas/localidades	Nombre fantasía	Nombre real	Tipo de gas	Número de clientes	Estado
IV-Región de Coquimbo	de	Coquimbo.	Energas	GasValpo SpA	GN		
V-Región de Valparaíso	de	Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana, Quilpué, La Calera, La Cruz, Quillota, Limache, Concón, Quintero, Puchuncaví y Casablanca, Hijuelas, Llay-Llay, Catemu, Placilla y Curauma	GasValpo	GasValpo SpA	GN		
VII-Región del Maule	de	Talca	Energas	GasValpo SpA	GN		

El consumo facturado al 31 de diciembre del año 2016 alcanzó un total de [REDACTED] de gas natural equivalente¹, que se distribuyen de la siguiente manera.

Tabla 2: Caracterización de la empresa a diciembre de 2016

Tipo de Cliente	Número de clientes			M3 facturados		
	Coquimbo	Valparaíso	Maule	Coquimbo	Valparaíso	Maule
Residencial						
Comercial						
Industrial						

¹ A condiciones estándar y a 9.300 kcal por m3

Fuente: GasValpo

La evolución de los volúmenes facturados por la empresa se muestra en la siguiente tabla.

**Tabla 3: Demanda histórica por tipo de cliente 2012-2016, total empresa
(total anual, m3)**

Año	Coquimbo			Valparaíso			Maule		
	Res	Com	Ind	Res	Com	Ind	Res	Com	Ind
2012									
2013									
2014									
2015									
2016									

Fuente: GasValpo

La red de GasValpo está conformada por un sistema de redes primarias, secundarias y terciarias, con presiones de 28, 10 y 4 [barg] respectivamente. Éstas se encuentran emplazadas en su área de concesión que abarca las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quintero, Quilpué, Villa Alemana, Quillota, Calera, La Cruz, Llay Llay, Casablanca, La Serena, Coquimbo, Los Andes y Talca.

CAPÍTULO I: METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VNR DE LOS BIENES EFICIENTES DE LA EMPRESA CONCESIONARIA, POR ZONA DE CONCESIÓN

Para la determinación del VNR de los bienes eficientes de propiedad de la empresa concesionaria, por zona de concesión, necesarios para prestar el servicio público de distribución, incluyendo los servicios afines que correspondan, la Comisión efectuó el siguiente análisis, conforme a la metodología que se define en la Ley de Servicios de Gas y en la Resolución Exenta CNE N° 396 de 26 de julio de 2017. Dicha metodología se puede resumir en las siguientes etapas:

- i. Identificación de los bienes de propiedad de la respectiva empresa concesionaria por zona de concesión;
- ii. Determinación de cuáles de dichos bienes son necesarios para prestar el servicio público de distribución, incluyendo los servicios afines que correspondan;
- iii. Del universo de bienes indicados en el numeral anterior, determinación de los bienes eficientes; y
- iv. Fijación del VNR de los bienes eficientes de la empresa concesionaria.

1 DETERMINACIÓN DE BIENES DE PROPIEDAD DE LA CONCESIONARIA

La determinación de los bienes de propiedad de la concesionaria se realizó a partir de la información entregada por ésta a la Comisión en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio de la Ley N° 20.999 respecto de los bienes existentes en sus zonas de concesión al 31 de diciembre de 2016, y en los formatos establecidos en el Sistema de Cuentas de Bienes y su Valor Nuevo de Reemplazo y su respectivo manual, contenidos en el Sistema de Contabilidad Regulatoria para el chequeo de rentabilidad de las empresas concesionarias de servicio público de distribución de gas de red, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 33° ter de la Ley de Servicios de Gas, aprobado mediante Resolución Exenta CNE N° 77, de 9 de febrero de 2017, en adelante e indistintamente "Sistema de Contabilidad Regulatoria".

De los bienes informados por la empresa concesionaria sólo se consideran aquellos que sean de su propiedad, acreditada dicha circunstancia de manera fehaciente, y descartando los que sean de propiedad de terceros, aun cuando correspondan a instalaciones de gas u otros bienes muebles o inmuebles necesarios para prestar el servicio público de distribución de gas de red y los servicios afines que correspondan.

En virtud de lo anterior, y luego de la correspondiente revisión de la información entregada en el Sistema de Contabilidad Regulatoria, se valida lo informado por la empresa, salvo para redes que estén en propiedad de clientes. En estos casos, mediante Oficio Ordinario CNE N° 279 de 5 de junio de 2017, esta Comisión solicitó a la empresa concesionaria la documentación de respaldo para acreditar la propiedad de los empalmes previamente informados y se consideró sólo los bienes cuya propiedad fue debidamente acreditada.

2 DETERMINACIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33, inciso primero de la Ley, la tasa de rentabilidad económica anual de una empresa concesionaria se aplica sobre los bienes de propiedad de dicha empresa en una determinada zona de concesión que "*sean necesarios para prestar el servicio público de distribución, incluyendo los servicios afines que corresponda*". Para estos efectos, el artículo 11 de la Resolución Exenta CNE N° 396 dispone que la Comisión deberá realizar la verificación respecto la necesidad de cada uno de los bienes para prestar el servicio público de distribución, incluyendo los servicios afines que correspondan, analizando si su eliminación permite mantener el suministro de la demanda en cumplimiento la normativa vigente para el año anterior a la fecha en que se informa.

Como ya se señaló, la determinación de dichos bienes se realiza a partir de los bienes de propiedad de la empresa concesionaria existentes en sus zonas de concesión al 31 de diciembre de 2016. De conformidad a lo dispuesto en la referida Resolución N° 396, de dichos bienes en primer lugar, se deben descartar todos aquellos que hayan sido abandonados, dados de baja o que estén fuera de uso². En segundo lugar, tampoco se considerarán aquellos bienes que no están asociados a la prestación del servicio público de distribución de gas por estar utilizados para la provisión de otros servicios o realización de otros negocios distintos a éstos. Y, finalmente, se considerará que un determinado bien no es necesario para prestar el servicio público de distribución, es decir, que es un bien se considera prescindible, si su eliminación permite mantener el suministro de la demanda de gas del año 2016, cumpliendo la normativa vigente.

Para la evaluación del primer criterio enunciado, la Comisión solicitó a las empresas concesionarias, mediante Oficio Ordinario CNE N° 279, de 5 de junio de 2017, la identificación de los bienes reportados mediante el Sistema de Contabilidad Regulatoria que hayan sido abandonados, dados de baja o que estén fuera de uso.

En cuanto al segundo criterio, se consideró que todas las instalaciones de gas son necesarias para prestar el servicio público de distribución. Por otra parte, de los otros bienes muebles e inmuebles de la concesionaria se eliminaron aquellos que la propia concesionaria informó que no se utilizan para el servicio público de distribución y los demás que pudieran tener uso compartido se ajustaron a partir del margen operativo³, considerando que se pueden utilizar en otras actividades distintas a la del servicio público de distribución de gas de red.

Respecto del tercer criterio de prescindibilidad, se realizó el siguiente análisis para las redes primarias y secundarias: para confirmar su necesidad se analiza su utilización durante el año 2016 mediante una simulación con un modelo hidráulico⁴, considerando la demanda espacial⁵ reportada por la empresa concesionaria y validada por esta Comisión. En caso que la simulación arroje un valor cero para el tramo de tubería, dicho tramo no se considera dentro de las instalaciones necesarias de la empresa concesionaria.

De la aplicación de los criterios señalados anteriormente, se obtiene el listado de bienes necesarios para prestar el servicio público de distribución de la empresa concesionaria por cada zona de concesión. Estos bienes necesarios son considerados para la obtención del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) correspondiente a los años 2016 y 2017; y para el cuatrienio 2018-2021, y a su vez son la base para la aplicación de la metodología de optimización que da como resultado los bienes eficientes de la empresa concesionaria.

² De conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 11 de la Resolución Exenta CNE N° 396, se considerarán abandonados, dados de baja o fuera de uso a aquellos bienes que no hayan estado en operación por un período igual o mayor a dos años consecutivos, así como también aquellos bienes que hayan sido activados por la empresa concesionaria pero que no hayan sido puestos en operación al 31 de diciembre del año anterior a la fecha en que se informan.

³ Margen operativo es el ratio entre la diferencia entre ingresos de explotación de actividades de distribución y los costos de explotación de actividades de distribución y la diferencia entre el total de ingresos de explotación y el total de costos de explotación, excluyendo los ingresos/costos por transporte, suministro y almacenamiento de gas a terceros sin uso de la red de distribución. Los datos empleados corresponden a lo informado por la empresa en el Sistema de Contabilidad Regulatoria para el año 2016.

⁴ Método de cálculo que revisa el comportamiento hidráulico de los sistemas de redes de gas primarias y secundarias. Para la solución del modelo físico utiliza i) ecuación de estado de gases, ii) especificaciones del fluido; iii) presiones de suministro; iv) demanda a abastecer; y v) datos físicos de la red. Se resuelven n ecuaciones de nodos y m ecuaciones de ramas por iteración.

⁵ Demanda espacial: distribución de la demanda por estación de regulación y medición.

3 DETERMINACIÓN DE BIENES EFICIENTES POR ZONA DE CONCESIÓN

Para la determinación de los bienes se tomó el listado de bienes de la empresa concesionaria necesarios para prestar el servicio público de distribución, por zona de concesión, determinados conforme a lo indicado en el número precedente, los cuales fueron corregidos por criterios de eficiencia, según lo que se señala en el numeral 3.2 del presente Capítulo, para cada tipo de bien.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución Exenta CNE N° 396, se entiende como corrección por criterios de eficiencia a la verificación de que los bienes de propiedad de la empresa concesionaria y necesarios para prestar el servicio público de distribución de gas, incluyendo los servicios afines que correspondan, están diseñados e instalados de manera óptima en función del tipo de gas a distribuir y de la demanda prevista durante el cuatrienio, sujeto al cumplimiento de la normativa vigente y demás restricciones y consideraciones técnicas que correspondan, de acuerdo a los niveles de calidad y seguridad de servicio establecidos en la normativa vigente.

Para estos efectos, los bienes informados por la empresa concesionaria son optimizados, en caso de ser necesario, ajustando su capacidad, dimensionamiento y/o cantidad de manera que sean los técnicamente eficientes para garantizar el abastecimiento de la demanda durante cada año del horizonte cuatrienal. Se entiende por ajuste, en los términos del artículo 15 de la Resolución Exenta CNE N° 396, a "la reducción de la capacidad, dimensión o cantidad del bien cuando se identifiquen capacidades en exceso, sobredimensionamientos no relacionados a economías de escala, configuraciones redundantes o cantidades excesivas. En todo caso, en su diseño óptimo se considerará el tipo de gas que en las condiciones de mercado actuales resulte factible y eficiente de distribuir por parte de la empresa concesionaria".

3.1 Análisis de la demanda

De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 78, de 9 de febrero de 2017, la empresa concesionaria entregó su información relativa a la demanda mensual actual y proyectada por zona de concesión, considerando un horizonte de 15 años, y la demanda máxima horaria por zona de concesión al año 2016. Ambas fueron presentadas por la empresa en forma mensual, hasta el 2031. Dicha información se sometió al siguiente proceso de validación y, si correspondió, de corrección.

- **Demanda mensual proyectada**

Se analiza la demanda informada por la empresa concesionaria para sus zonas de concesión en función de los datos de consumo histórico por tipo de servicio (residencial, comercial e industrial), los aspectos demográficos y las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Asimismo, se revisan los crecimientos previstos por la empresa concesionaria considerando cambios en el ingreso de sus clientes y crecimiento de la economía.

La estimación del consumo promedio para clientes residenciales y comerciales se calcula considerando principalmente la temperatura esperada mensual para el período estimado en la zona de concesión. Para estimar el consumo de los clientes industriales, se calcula el consumo promedio histórico anual, esperando que se mantengan las tendencias históricas de crecimiento para este tipo de cliente y se mejora la estimación a partir de información adicional que entregue la empresa concesionaria, por ejemplo, clientes industriales adicionales que se conecten entre el 2017 y 2021 o requerimientos adicionales de demanda de clientes existentes.

Finalmente, se suman las estimaciones realizadas para cada tipo de cliente con el objeto de determinar un consumo promedio total anual. Este consumo promedio estimado total se compara con el dato reportado por la empresa concesionaria, si la diferencia entre ambas es menor al 10% en cada año de la proyección, se validan las proyecciones presentadas por la referida empresa.

- **Demanda máxima horaria**

La demanda máxima horaria para clientes residenciales y comerciales se obtiene a partir de la demanda mensual proyectada obtenida en el punto anterior y el incremento de consumo debido a la reducción de temperatura de la zona de concesión en el mes más frío del año. Luego, a la demanda mensual ajustada por temperatura se divide por 30 para hallar la demanda diaria máxima. Para estimar la demanda máxima horaria se multiplica la demanda máxima diaria estimada, el consumo de la hora de mayor consumo del día más frío del 2016 y esto se divide por el consumo del día más frío de ese año.

En el caso de los clientes industriales, y en caso de no contar con antecedentes que sustenten cambios significativos, su demanda máxima horaria se estima a partir de la máxima demanda mensual histórica dividida por la cantidad de días hábiles. Luego, a la máxima demanda diaria se le aplica la participación de la hora de mayor consumo de acuerdo al perfil histórico del día de mayor consumo que, al igual que para clientes residenciales y comerciales, es el día más frío. Si esta demanda estimada es similar a la demanda máxima horaria presentada por la empresa concesionaria para esta tipología de clientes, se valida la informada por la respectiva empresa.

Finalmente, se calcula una demanda máxima horaria total que es la suma de las demandas máximas horarias para clientes residenciales, comerciales e industriales en el día de máxima demanda.

3.2 Criterios de eficiencia específicos

3.2.1 Instalaciones de gas

- **Plantas de propano-aire**

La capacidad de estas plantas de fabricación se considera óptima dado que son plantas de respaldo ante eventuales cortes de suministro del gas natural.

- **Plantas de biogás**

Este tipo de plantas se consideran óptimas dado que son complementarias a la provisión de gas natural.

- **Plantas de gas natural diluido**

Se evalúa la factibilidad y eficiencia de distribuir gas natural en lugar de gas natural diluido. Se considera que en las condiciones de mercado actuales, con amplia disponibilidad de gas natural por gasoductos y/o plantas satelitales, distribuir gas natural diluido no es eficiente. De esta manera, teniendo presente las condiciones de mercado actuales, se debiese migrar a gas natural en el corto plazo, tal como ocurrió en el pasado reciente con el gas de ciudad o con el propano aire en determinadas zonas del país. En consecuencia, la cantidad se ajusta a cero para las empresas concesionarias que están distribuyendo gas natural diluido.

- **City Gates**

Se evalúa la capacidad de cada city gate en función de su factor de utilización, que corresponde al cociente entre la demanda máxima horaria al año 2031 del city gate resultante del análisis, descrito en el numeral 3.1 de este Capítulo, y la capacidad de diseño del mismo. Si el factor de utilización del city gate es menor a 0,5, se considera que tiene capacidad en exceso al año 2031 y se ajusta su capacidad al doble de la demanda máxima proyectada al 2031. En caso contrario, se mantiene la capacidad informada.

- **Redes primarias y secundarias**

El análisis de optimización se realiza en base a un modelo hidráulico⁶ de las redes primarias y secundarias para

⁶ Desarrollado por RG Consultores en su estudio ""Determinación de los bienes eficientes y su valor de reemplazo para las empresas concesionarias del servicio públicos de distribución de gas natural".

cada zona de concesión, que permite determinar si las instalaciones existentes en cada zona de concesión se encuentran sobredimensionadas, y en consecuencia, necesitan un ajuste de capacidad para el abastecimiento de la demanda máxima horaria proyectada para el año 2031.

El modelo hidráulico, además de la demanda máxima horaria proyectada, considera como datos de entrada los datos de caudal y presiones de las estaciones de regulación y medición y la configuración de las tuberías (diámetro y longitud), dando como resultado el ajuste en diámetro de las tuberías para satisfacer dicha demanda máxima al año 2031. El diámetro entregado por el modelo corresponde al diseño optimizado.

Las cantidades de válvulas, trampas de Pig, sistema de protección catódica, cruces y plantas de odorización, se mantuvieron según lo reportado por la empresa concesionaria para la zona de concesión.

- **Redes terciarias**

Se evaluó la capacidad de la red terciaria a partir de la comparación entre la potencia máxima instalada de este tipo red⁷ informada por la empresa concesionaria; y la demanda máxima horaria proyectada al año 2031. Si la potencia máxima instalada se encuentra dentro del 10% de la reserva⁸ u holgura sobre la máxima demanda estimada al año 2031, la red se encuentra diseñada en condiciones de satisfacer adecuadamente la demanda y por tanto se valida lo informado por la empresa concesionaria. Si la potencia máxima instalada es mayor al 10% de la reserva, significa que tiene capacidad en exceso para el consumo previsto en ese período y que debiesen hacerse ajustes a la red. Sin embargo, para la elaboración de este primer informe técnico de bienes eficientes de distribución de gas de red, la Comisión no contó con la información suficiente para modelar qué parte de la red debiese rediseñarse, por lo cual se no se corrigió lo informado por la empresa concesionaria. Finalmente, si la potencia máxima instalada resulta menor a la demanda máxima prevista, la red terciaria o parte de la misma debiese reforzarse mediante obras de potenciamiento para dejarla en las condiciones adecuadas para satisfacer la demanda prevista. Esto significa que la empresa concesionaria debiese hacer inversiones a futuro que no se consideran en los bienes eficientes del cuatrienio, validándose lo informado por la empresa concesionaria.

Las cantidades de válvulas y cruces de red terciaria se mantienen de acuerdo con lo reportado por la empresa concesionaria para cada zona de concesión.

- **Estaciones de regulación y medición (ERM)**

Se evaluó la capacidad de cada ERM en función de su factor de utilización, que es el cociente entre la demanda máxima horaria proyectada al año 2031 de la ERM y la capacidad de diseño de la misma. Si el factor de utilización de la ERM es menor a 0,5, se considera que tiene capacidad en exceso al 2031 y se ajusta su capacidad al doble de la demanda máxima al 2031. En caso contrario, se mantiene la capacidad informada.

Adicionalmente, en caso de optimización de la planta de gas natural diluido, se evalúa la necesidad y eficiencia de las actuales estaciones de regulación y medición que alimenten redes terciarias si el gas a distribuir es gas natural.

- **Acometidas, empalmes y medidores**

En base a los antecedentes disponibles, se considera que en general las capacidades o diámetros utilizados son los mínimos necesarios para abastecer la demanda de clientes comerciales y residenciales, y para el caso de

⁷ Capacidad Máxima Instalada de la red es el máximo caudal que puede abastecer, sin llegar a las condiciones límites del sistema.

⁸ El 10% de reserva se toma para considerar posibles incrementos imprevistos de la red, valor aceptado como práctica habitual en la industria del gas natural.

clientes industriales, son adecuados para su abastecimiento particular, de manera que se valida lo informado por la empresa concesionaria.

3.2.2 Otros bienes muebles e inmuebles

La aplicación del proceso de optimización para esta categoría de bienes se realiza sólo para edificaciones utilizadas para oficinas y computadores personales y notebooks.

La optimización de las edificaciones utilizadas para oficinas, se desarrolla sobre la base de *benchmarks* de superficie por empleado (m^2 /empleado, que incluye espacios comunes)⁹. Considerando el número de empleados de cada zona de concesión, se estimaron las superficies eficientes para las edificaciones utilizadas para oficinas, casino y bodega. El valor obtenido para cada zona de concesión luego fue comparado con la superficie informada en el Sistema de Contabilidad Regulatoria, resultando en un ajuste en caso que el valor calculado sea menor al informado por la empresa concesionaria.

Para computadores personales, la optimización se realiza sobre la base, que la existencia de estos mismos no puede ser superior al número de empleados, ajustándose a este criterio en caso contrario. Se procede de manera análoga en el caso de notebooks.

4 VALORIZACIÓN

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Resolución Exenta CNE N° 396, en la valoración a Valor Nuevo de Reemplazo, la Comisión debe aplicar, en primer lugar, un criterio de renovación eficiente, esto es, el reemplazo de los bienes optimizados actualmente en servicio por otros de similares características u otros de características distintas, que cumpliendo con la misma función, sean de distinto material o de tecnología más actualizada, si dicho reemplazo resulta eficiente desde el punto de vista técnico y económico y de acuerdo con las prácticas de ingeniería del sector de distribución de gas de red.

El Valor Nuevo de Reemplazo de los bienes eficientes de la empresa concesionaria en cada zona de concesión está expresado en pesos chilenos al 31 de diciembre de 2016 y no incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La valorización se realiza sobre la base del costo unitario de cada tipo de bien por componente, de acuerdo a las categorías del Sistema de Contabilidad Regulatoria, multiplicando dicho costo por el número de unidades de cada tipo de bien. Para estos efectos, los bienes se dividen en los siguientes subgrupos:

- a) Instalaciones de gas, que incluyen las plantas de fabricación, estaciones de compresión, city gates, redes de distribución, estaciones de regulación y medición, acometidas, empalmes y medidores, entre otros.
- b) Otros bienes muebles e inmuebles, que incluye terrenos, edificios, equipos de medición, entre otros.

Si la valorización que realiza la Comisión para un determinado componente de costo resulta menor que la informada por la empresa, se adopta el costo calculado por la Comisión. En caso contrario, se utiliza el valor informado por la empresa concesionaria.

Para estos efectos, tratándose de instalaciones de gas, se agrupa sumando los componentes de costo de materiales, montaje y obras civiles por cada tipo y subcategoría de instalación. El costo de rotura y reposición de

⁹ Elaboración propia a partir de anexos del Informe Técnico de Subtransmisión 2011-2014, CNE. Para ello se consideró una superficie de 10 m² por empleado más un adición del 20% por concepto de espacios comunes.

pavimentos se compara por tipo de red y por tipo de acometida y los recargos por ingeniería y gastos generales se comparan según el nivel porcentual para cada tipo de instalación de gas. Tratándose de otros bienes muebles e inmuebles, el costo unitario por cada tipo de bien se diferencia por las componentes de costo que correspondan de acuerdo a su naturaleza.

Adicionalmente, se identifica como infraestructura especial y, por tanto, no considerada como obra o bien tipo, a aquella que requiere ser singularizada en atención a particularidades que la hacen significativamente distinta al resto de los bienes, tales como atraviesos de caminos, vías de ferrocarril o cursos de agua.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión revisa, y si es necesario corrige, que los costos informados no estén considerados en otras componentes de costos, incluso en costos de explotación o gastos de comercialización, de modo de evitar la doble contabilización.

4.1 Metodología de valorización de instalaciones de gas por componente

4.1.1 Costos materiales

Los costos unitarios de adquisición de los equipos y materiales de los bienes eficientes de la empresa concesionaria en su zona de concesión, se determinan bajo una política de eficiencia en las gestiones de compras. Los elementos de origen extranjero cuyos precios estén en moneda de mercados internacionales, incorporan los costos eficientes necesarios para poner dichos productos en puertos chilenos. Adicionalmente, se contemplan fletes, bodegaje (cuando corresponda) y pérdidas de material por corte y despunte en casos de las tuberías.

Se consideran, entre otras, las siguientes fuentes de información de precios de materiales:

- Cotizaciones de proveedores de materiales: tanto de respaldos enviados por las empresas concesionarias como cotizaciones específicas realizadas por la Comisión.
- Cotizaciones incluidas en los análisis de rentabilidad de los años 2014 y 2015, que incluye VNR, realizados por la Comisión.
- Información de precios en sitios web oficiales de proveedores de materiales.
- Información reportada por las propias empresas concesionarias en el actual proceso de estudio de bienes eficientes.

En los modelos de cálculo, se incluye el parámetro de descuento de 20% sobre el precio de lista sólo en aquellos casos en que esto no esté incluido en la información base, y en consecuencia, los valores para los materiales se ajustan de acuerdo con dicho descuento.

Las plantas de fabricación y los city gates¹⁰ se consideran infraestructura especial, no factible de estandarizar como obra o activo tipo, dado que requiere ser singularizada en atención a sus particularidades, por lo que, para efectos de este informe, se consideran los montos informados por la empresa concesionaria.

En cuanto a las redes de distribución, se considera el uso de aquellas tecnologías de materiales que, cumpliendo con los estándares de seguridad, resultan más eficientes desde el punto económico, tanto en su adquisición, como instalación y operación y mantenimiento posterior. En este sentido, para la valorización de redes primarias se

¹⁰ Se considera para los city gates en la Región de Valparaíso lo establecido por el Panel de Expertos en su Dictamen N° 11-2017, de 13 de diciembre de 2017, Discrepancia: "Informe Técnico Definitivo a que se refiere el artículo 33 bis de la Ley de Servicios de Gas de la empresa GasValpo SpA", Valorización de los city gates, página 11.

considera tuberías de acero, para redes secundarias se considera polietileno de alta densidad (HDPE) y para redes terciarias, polietileno de media densidad (MDPE). El detalle del modelo y sus parámetros esenciales se muestra en Anexo 1. "Modelo de tuberías". No se realiza una valorización adicional de material de las válvulas, trampas de Pig, sistemas de protección catódica, cruces y plantas de odorización, de manera que se consideran los montos informados por la empresa concesionaria.

Los costos eficientes de estaciones de regulación y medición (ERM) se obtienen de cotizaciones, homologando sus especificaciones técnicas en función de tamaños estandarizados.

Los costos eficientes de materiales de acometidas, empalmes y medidores¹¹ se estiman sobre la base de configuraciones estándar para cada tipo de éstas, de forma similar a la utilizada para redes de distribución, incluyendo longitudes estándar por tipo para acometidas y empalmes. Sin embargo, en el caso de acometidas y empalmes de redes primarias y secundarias consideradas que se escapan del estándar se modelan como configuraciones especiales, se verifican por separado, y se revalorizan sus componentes de acuerdo a los valores unitarios que alimentan el modelo.

4.1.2 Costos de montaje

Las plantas de fabricación y los city gates se consideran infraestructura especial, por lo que, para efectos de este informe, se consideran los montos de montaje informados por la empresa concesionaria.

Los costos eficientes de montaje para redes primarias, secundarias y terciarias se estiman sobre la base de una metodología de costeo basada en la cubicación estándar de obra tipo para distintos tamaños, incorporando variables que explican el costo a partir de características o componentes relevantes y costos unitarios eficientes. El modelo de cálculo contempla una cuadrilla específica para cada tipo de red (por diámetro y material) que avanza en su instalación una cantidad determinada de metros por día¹² y donde se incluye equipos y mano de obra con sus cargas sociales, insumos y materiales para montaje, margen del contratista y todos los demás costos asociados a la obra. En todos los casos se incluyen *fittings* como un porcentaje de la tubería. El porcentaje eficiente que se aplica a la longitud de las tuberías de redes primarias y secundarias para reconocer el valor por *fitting* es el mínimo entre lo informado por la respectiva empresa concesionaria para cada tipo de red y el promedio de los valores informados por todas las empresas concesionarias para el mismo tipo de red. En virtud de lo resuelto por el Panel de Expertos en Dictamen N°11-2017, para redes terciarias el porcentaje eficiente que se aplica equivale a un [REDACTED] %¹³. El detalle del modelo y sus parámetros esenciales se muestra en Anexo 1. "Modelo de tuberías". No se realiza una valorización adicional de montaje de las válvulas, trampas de Pig, sistemas de protección catódica, cruces y plantas de odorización, de manera que se consideran los montos informados por la empresa concesionaria.

Los costos eficientes de montaje de las ERM se obtienen sobre la base de una metodología de costeo basada en la

¹¹ De acuerdo con el Dictamen N° 11-2017 del 13 de diciembre de 2017, se corrige la valorización del costo de los materiales de los [REDACTED].

¹² La cantidad de metros que se avanzan diariamente se determina a partir de prácticas de la industria local, considerando las diferencias de avances cuando se instalan tuberías en la periferia y la ciudad propiamente. Los m/día dependen del tipo de tubería a instalar (primaria, secundaria y terciaria así como su material y diámetro).

¹³ Dictamen N°11-2017 del 13 de diciembre de 2017, Discrepancia: "Informe Técnico Definitivo a que se refiere el artículo 33 bis de la Ley de Servicios de Gas de la empresa GasValpo SpA", Recargo por fittings para redes de polietileno, página 34.

cubicación estándar de obra tipo aérea y subterránea, incorporando variables que explican el costo a partir de características o componentes relevantes y costos unitarios eficientes. El detalle del modelo se muestra en Anexo 2. "Modelo de estaciones de medición y regulación".

Los costos eficientes de montaje de acometidas, empalmes y medidores se estiman sobre la base de una metodología de costeo basada en la cubicación estándar de obra tipo, similar a la utilizada para redes de distribución, con modelos de cálculo según tipo de instalación para cuadrillas típicas, en función de la capacidad horaria de instalación¹⁴ y considerando la longitud estándar por tipo de acometida y empalme. Sin embargo, en el caso de las acometidas y empalmes de redes primarias y secundarias consideradas como configuraciones especiales que se escapan del estándar, se verifican por separado, y se revalorizan sus componentes de acuerdo a los valores unitarios que alimentan el modelo. El detalle del modelo estándar y de los casos especiales y sus parámetros esenciales se muestra en Anexo 3. "Modelo de acometidas, empalmes y medidores"

Para los medidores los costos eficientes de montaje también se estiman sobre la base de la metodología por cubicación estándar en modelos de cálculo según tipo, material, diámetro, capacidad, presión, entre otros. La configuración básica de medidores, incluye siempre la respectiva regulación. El detalle del modelo y sus parámetros esenciales se muestra en Anexo 3. "Modelo de acometidas, empalmes y medidores".

El costo de mano de obra empleado en los modelos de cálculo anteriores se determina a partir de la Encuesta e-Sirem¹⁵ y el detalle de los valores utilizados por cargo se reportan en el Anexo 4. "Modelo de remuneraciones de la mano de obra".

4.1.3 Costos de obras civiles

Se consideran costos de obras civiles sólo para aquellas instalaciones de gas que fueron informadas con este componente de costo por la propia empresa concesionaria, determinando una valorización para cada caso según se detalla a continuación.

Las plantas de fabricación, los city gates y los cruces en redes de distribución se consideran infraestructura especial, por lo que, para efectos de este informe, se consideran los montos informados por la empresa concesionaria.

Las estaciones de regulación y medición, incluyendo sus cámaras de válvulas de ingreso y egreso y los recintos de las estaciones de regulación industriales (para red primaria y secundaria) se consideran como obra tipo, donde el costo de obra civil se estima mediante modelos de cómputos de materiales e insumos de acuerdo a construcciones típicas¹⁶, que se valorizan según cotizaciones de mercado de la construcción, siguiendo metodología similar a la de redes de distribución. El detalle de estos modelos y sus parámetros esenciales se muestra en Anexo 2. "Modelo de estaciones de medición y regulación"). Cabe mencionar que para las cámaras con válvulas de [REDACTED] se consideran las medidas establecidas por el Panel de Expertos en el Dictamen N°11-2017, ver anexo 2.3 Obra civil de estaciones de medición y regulación.

¹⁴ Este modelo se explica también en Costo de Materiales.

¹⁵ Encuesta desarrollada por Price Waterhouse and Coopers (PWC), con datos referidos a junio del año 2014 sobre un total de 146 empresas a nivel país.

¹⁶ El modelo para las ERM se define para ERM aéreas y subterráneas y a su vez, por la presión de regulación. Lo anterior determina configuraciones posibles para las obras civiles, que se denominan construcciones típicas.

4.1.4 Costos de Rotura y Reposición de Pavimentos (RRP)

Los costos eficientes de rotura y reposición de pavimentos en redes y acometidas se estiman multiplicando el costo unitario por m² para cada categoría de rotura y reposición por el ancho correspondiente y por la proporción de la longitud de cada tipo de red o acometida afecta a la categoría de rotura y reposición. El costo unitario eficiente se determina mediante una metodología de costeo unitario para cada categoría de rotura según el modelo de actividades constructivas recomendado por organismos oficiales y los costos unitarios de cada actividad a precios de mercado, considerando materiales, mano de obra con sus cargas sociales y equipos de obra, entre otros y recargos por exigencias del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), tales como laboratorio ensayo hormigón, y recargos por beneficio y gastos generales del contratista. El ancho corresponde al valor informado por la empresa concesionaria para cada categoría de rotura.

La afectación de la red por categoría de rotura y reposición es la informada por la empresa concesionaria, salvo cuando el respaldo entregado resulte inconsistente, en cuyo caso la Comisión realiza una reasignación en función de los antecedentes entregados por las empresas. En la afectación de la acometida se descuenta la porción ya considerada para la red y para la longitud restante se aplica la misma proporción de afectación utilizada para la red, bajo el supuesto que las acometidas están distribuidas uniformemente en la zona de servicio.

La longitud total por tipo de red es la reportada por la empresa concesionaria. Para las acometidas, se considera la longitud estándar por tipo definida en el modelo de costeo correspondiente.

Si la valorización resultante de los costos eficientes descrita anteriormente resulta menor que la informada por la empresa por tipo de red y tipo de acometida, se adopta el costo calculado por la Comisión. En caso contrario, se utiliza el valor informado por la empresa concesionaria. Para las acometidas y empalmes industriales y algunas comerciales en redes primarias y secundarias que no se ajustan al modelo descrito anteriormente¹⁷, se consideran las particularidades presentadas por la empresa concesionaria y se aplican los costos unitarios eficientes.

Las fuentes utilizadas para valorizar los RRP son, entre otras, las siguientes:

- i. Disposiciones y recomendaciones constructivas, dispuestas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones actualizada a marzo de 2016, así como el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) Versión 2008 y los manuales y procedimientos dispuestos por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) Metropolitano, para el Diseño Estructural de Pavimentos, y los permisos de RRP.
- ii. Presentaciones realizadas por contratistas y registradas en el sistema web "Pavimentos en Línea" PAVEL (Ministerio de Vivienda y Urbanismo), revisadas entre mayo y julio de 2017.
- iii. Información del portal web ONDAC Manual de Precios, que contiene información de precios de mercado para los equipos, mano de obra, entre otras.

El detalle del modelo y sus parámetros esenciales se muestra en Anexo 5. "Modelo de rotura y reposición de pavimentos".

4.1.5 Recargos por ingeniería y gastos generales

Los costos de los componentes de ingeniería y gastos generales se calculan como un recargo porcentual de la suma de los costos de materiales, montaje y obras civiles de las instalaciones de gas que por su naturaleza

¹⁷ Aquellas instalaciones que de acuerdo a lo informado se apartan significativamente de las longitudes estándar adoptadas por la Comisión.

requieran estos gastos.

En las estaciones de regulación y medición y city gates no se incorpora recargo por ingeniería y gastos generales porque sus variables de cálculo se obtienen de la ingeniería de redes de distribución.

En las acometidas, empalmes y medidores no se incorpora recargo por ingeniería ni gastos generales por tratarse de obras cuyas especificaciones técnicas son estándar, su montaje viene definido en catálogos, normativas y/o recomendaciones constructivas y, si es necesaria, su ingeniería está incluida en el desarrollo de las redes de distribución.

Las plantas de fabricación se consideran infraestructura especial cuyo diseño y construcción no está asociado directamente a la red de distribución, por lo que el recargo por ingeniería y gastos generales que se aplica a su costo es el mínimo entre el tope máximo estimado por la Comisión y el informado por la empresa concesionaria en cada caso.

En las redes de distribución se considera que la ingeniería de redes incluye todas las especificaciones técnicas y constructivas de los accesorios y cruces, por lo que el recargo por ingeniería se aplica al costo de la tubería. Para efectos de comparar lo informado por la empresa concesionaria por tuberías, accesorios y cruces con el recargo máximo por estos conceptos estimado por la Comisión, se calcula primero el recargo efectivo informado por la empresa como el cociente porcentual entre el total de gastos por ingeniería informado para cada tipo de red en tuberías, accesorios y cruces respecto del costo total, suma de los costos de materiales, montaje y obras civiles, determinado para el ítem tuberías de ese tipo de red en el presente informe. El recargo por este concepto que finalmente se aplica al costo de tuberías es el mínimo entre el tope máximo estimado por la Comisión y el recargo efectivo informado por la empresa.

Se considera como tope máximo de recargo por ingeniería para redes de distribución un 7%¹⁸ sobre la suma del costo de materiales, montaje y obras civiles de tuberías.

En cuanto al recargo por gastos generales, en virtud de lo resuelto por el Panel de Expertos mediante Dictamen N°11-2017, se considera un ■■■%¹⁹ para redes primarias y secundarias, y un ■■■%²⁰ para redes terciarias. Los porcentajes se aplican sobre la suma de costo de materiales, montaje y obras civiles de tuberías.

4.1.6 Intereses intercalarios

Los intereses intercalarios incorporados al costo de una instalación deben reflejar el costo financiero que tiene para una empresa concesionaria el período de tiempo entre el inicio de la construcción de la instalación de gas y el momento de su puesta en servicio. Para su cálculo se considera una administración y/o coordinación eficiente de la ejecución de las obras y los flujos de fondos traspasados a empresas contratistas.

¹⁸ Porcentaje propuesto por el Consultor del estudio contratado por la CNE como apoyo para la elaboración de este Informe, en base a la experiencia Argentina, recogida en la Resolución N° 1.227 del 14 de diciembre de 2016, Colegio de Ingenieros de Argentina de la Provincia de Buenos Aires.

¹⁹ Dictamen N°11-2017, de 13 de diciembre de 2017, Discrepancia: "Informe Técnico Definitivo a que se refiere el artículo 33 bis de la Ley de Servicios de Gas de la empresa GasValpo SpA", Recargo por gastos generales para redes primarias y secundarias, página 73.

²⁰ Ibíd.", Recargo por gastos generales para redes primarias y secundarias, página 76.

En virtud de lo resuelto por el Panel de Expertos en Dictamen N°11-2017, se calculan intereses intercalarios a todas las instalaciones de gas²¹, considerando los períodos constructivos definidos por la Comisión²². La tasa de interés anual considerada para el cálculo de los intereses intercalarios es de 6%. La tasa resultante queda expresada de manera compuesta en términos mensuales, que luego se aplica directamente al VNR de estas instalaciones de gas, asumiendo un flujo de fondos uniforme por mes.

Finalmente, el monto de intereses intercalarios incorporados al costo de una instalación de gas se determina como el menor valor entre el calculado por la Comisión y el informado por la empresa concesionaria.

4.2 Valorización de otros bienes muebles e inmuebles

En la valorización de terrenos y edificaciones se comparan los valores informados por la empresa y se comparan con valores promedio de mercado por unidad de superficie, respetando la comuna de localización de los mismos; de ambos se escoge el valor más bajo.

Por otra parte, se analizan los valores de equipos de computación (equipos personales y notebooks) en relación a valores de mercado (cotizaciones) y se ajusta de ser necesario.

4.3 Aporte de terceros

Los bienes aportados total o parcialmente por terceros, ya sea que se trate de bienes cedidos gratuitamente a la empresa concesionaria o bienes que hayan sido financiados total o parcialmente por terceros, son valorizados a costo cero o el valor que proporcionalmente corresponda.

Para estos efectos, se considera la información entregada por la empresa concesionaria en respuesta al Oficio Ordinario CNE N° 279 de 5 de junio de 2017 que solicitó la identificación de estos bienes.

4.4 Derechos y servidumbres

Las servidumbres se valorizan de acuerdo a las indemnizaciones efectivamente pagadas por la empresa concesionaria para su establecimiento y los derechos son valorizados a costo histórico, excluyendo los que haya concedido el Estado a título gratuito, los pagos realizados en el caso de concesiones obtenidas mediante licitación y, en general, todo pago realizado para adquirir una concesión a título oneroso.

Para estos efectos, se considera sólo la información sobre derechos y servidumbres efectivamente pagados por la concesionaria hasta el 31 de diciembre de 2016 y debidamente documentada.

A las empresas concesionarias que dentro del plazo establecido en el inciso primero del artículo decimoquinto transitorio de la Ley N° 20.999 y que hayan manifestado su voluntad de acogerse a lo dispuesto en él, se le reconoce el 65% del valor fijado por este concepto por la Comisión en el informe de Chequeo de Rentabilidad Anual correspondiente al ejercicio del año calendario 2014; a dicho valor se le adicionan los valores efectivamente

²¹ *Ibíd.*, Intereses Intercalarios, página 64.

²² *Ibíd.* Página 68. La discrepancia relativa al "Plazo de Construcción de Redes Terciarias" fue rechazada. Por tanto, la CNE estableció para el cálculo de intereses intercalarios un tiempo de construcción de redes terciarias de 3 meses y de 2 meses para acometidas, empalmes y medidores.

pagados y debidamente documentados de los años 2015 y 2016.

5 INDEXADORES

El valor de las distintas instalaciones de gas y otros bienes muebles e inmuebles se deben actualizar anualmente, a fin de mantener sus valores reales durante todo el cuatrienio. Para estos efectos, se deben determinar fórmulas o polinomios de indexación en función de indicadores o índices de variación de precios representativos de los principales componentes de costos de estos bienes.

Esta Comisión considera que los índices que se deben utilizar son el "Consumer Price Index" (CPI), corregido por el precio del dólar (DOL), y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El CPI se utiliza para los componentes de costo de la inversión relacionados con insumos o bienes de capital importados, y el IPC para para los componentes de costo de la inversión relacionados con insumos o bienes de capital nacionales.

De este modo, las fórmulas de indexación a aplicar son las siguientes:

$$\text{VNR}_{ij} = \text{VNR}_{i0} \cdot \left[\alpha \cdot \frac{\text{IPC}_j}{\text{IPC}_0} + \beta \cdot \frac{\text{CPI}_j}{\text{CPI}_0} \cdot \frac{\text{DOL}_j}{\text{DOL}_0} \right]$$

En la fórmula anterior los subíndices "ij" denota el tipo de bien "i" cuyo VNR se está indexando para aplicar en el año "j", mientras que los subíndices "0" corresponden a los valores base de los índices.

Los valores de los ponderadores α y β se determinan a partir de la estructura y composición de las distintas componentes de costo de inversión.

6 VIDA ÚTIL

Para el cálculo de rentabilidad se requiere considerar la vida útil de los bienes para dos propósitos:

- Determinar la anualidad de los costos de inversión (AVNR).
- Calcular la depreciación que determina los impuestos a las utilidades.

Para el primer caso, se utiliza la vida útil económica de cada bien y para el segundo, la vida útil contable que se utiliza para efectos tributarios.

Para la determinación de la vida útil económica se consideró la propuesta del Consultor del estudio contratado por la Comisión basada en lo definido por el Ente Nacional Regulador del Gas de Argentina- Resolución Nro. 1903/2000, lo señalado por las propias empresas concesionarias y en otras consideraciones técnicas, y para la vida útil contable por tipo de activo se utiliza la definida en la Resolución Exenta N°43 del 26 de diciembre de 2002 del Servicio de Impuestos Internos y otras normas complementarias.

En el caso de terrenos se aplica una vida útil de plazo indefinido o perpetua.

7 INDICADORES DE EFICIENCIA

Para los efectos de la determinación de indicadores de eficiencia que permitirán incorporar instalaciones en redes de distribución efectivamente ejecutadas por la empresa concesionaria en un año calendario del cuatrienio 2018-2021, las instalaciones en redes de distribución comprenderán las redes primarias, secundarias y terciarias, así como acometidas, empalmes y medidores. Los elementos accesorios de estas instalaciones seguirán la clasificación de eficiencia de la instalación principal. Las demás instalaciones de gas y los otros bienes muebles e

inmuebles se considerarán singulares y su análisis de eficiencia se hará anualmente para cada chequeo de rentabilidad.

Los criterios para la definición de estos indicadores de eficiencia son los que se indican a continuación para cada tipo de instalación.

7.1 Redes primarias y secundarias

Las nuevas redes primarias y secundarias por empresa concesionaria y por zona de concesión se consideran eficientes si cumplen que durante el año calendario del respectivo chequeo de rentabilidad el volumen máximo de consumo en m³/hora de los nuevos clientes conectados a cada una de esas redes sea mayor o igual al 10% de la capacidad de la nueva red.

7.2 Redes terciarias

Las nuevas redes terciarias por empresa concesionaria y por zona de concesión se consideran eficientes, según la metodología que se indica a continuación, distinguiendo según sea el caso:

- Expansión de las zonas de servicio existentes: corresponde a la extensión de las redes terciarias de las zonas de servicio que estaban en operación al 31 de diciembre de 2014. Éstas se consideran eficientes si cumplen con alguna de las siguientes condiciones:
 - a) Que durante el año calendario del respectivo chequeo de rentabilidad, el cociente entre los metros incrementales de red terciaria y los nuevos clientes conectados a esa red sea menor que el promedio de metros de red terciaria por cliente para la misma empresa y zona de concesión, calculado al 31 de diciembre de 2016 e incrementado en 20%; o,
 - b) Que durante el año calendario del respectivo chequeo de rentabilidad, el cociente entre los metros incrementales de red terciaria y el volumen potencial anual de consumo de los nuevos clientes conectados a esa red sea menor que el promedio de metros de red terciaria por volumen anual abastecido con esa red para la misma empresa y zona de concesión calculado al 31 de diciembre de 2016, incrementado en 20%. Para estos efectos se entenderá que volumen potencial anual es igual a 12 veces el promedio mensual efectivo de los meses en que haya habido consumo de los nuevos clientes conectados a la respectiva red.
- Nuevas zonas de servicio: corresponde a la construcción de redes terciarias en zonas geográficamente aisladas de las zonas de servicio estaban en operación al 31 de diciembre de 2014. Éstas se consideran eficientes si cumplen con la condición indicada en cada caso:
 - a) Para las zonas de concesión que hayan entrado en operación entre al año 2015 y el año 2016: Que durante el año calendario del respectivo chequeo de rentabilidad, el cociente entre los metros incrementales de red terciaria y los nuevos clientes conectados a esa red sea menor que el promedio de metros de red terciaria por cliente para la misma empresa y zona de concesión calculado al 31 de diciembre de 2016.
 - b) Para las zonas de concesión que hayan entrado en operación antes del año 2015: Que durante el año calendario del respectivo chequeo de rentabilidad, el cociente entre los metros incrementales de red terciaria y los nuevos clientes conectados a esa red sea menor que el valor máximo que resulte de calcular, para cada zona de concesión que haya entrado en operación entre el año 2015 y el año 2016, el cociente de metros de red terciaria por cliente, al 31 de diciembre de 2016.

7.3 Acometidas, empalmes y medidores

Las nuevas acometidas, empalmes y medidores por empresa concesionaria y por zona de concesión se consideran eficientes si durante el año calendario del respectivo chequeo de rentabilidad hay, al menos, un nuevo cliente de cada tipo con consumo efectivo para cada instalación según su tipo. Los tipos de clientes corresponden a


residencial, comercial e industrial. Adicionalmente, el caudal de diseño del empalme no puede ser superior al caudal de diseño de la acometida y del medidor no puede ser superior al del empalme.

CAPÍTULO II: CONCESIÓN REGIÓN DE COQUIMBO

1 BIENES NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN

La información presentada por la empresa en relación a la cantidad de bienes por tipo y su valorización referencial a Valor Nuevo de Reemplazo al 31 de diciembre de 2016 se muestra en Anexo 6. "Información presentada por la empresa". A partir de ellos se obtienen los bienes de propiedad de la concesionaria necesarios para prestar el servicio público de distribución, incluyendo los servicios afines que correspondan. Estos bienes necesarios serán los utilizados en los chequeos de rentabilidad de los años 2016 y 2017 y servirán de base para determinar los bienes eficientes a utilizar en los chequeos de rentabilidad del cuatrienio 2018-2021.

1.1 Análisis y corrección de la información presentada por la concesionaria


De acuerdo con los criterios definidos en los numerales 1 y 2 del Capítulo I del presente informe, todos los bienes presentados por la empresa concesionaria para la zona de concesión son considerados de su propiedad y necesarios para prestar para prestar el servicio público de distribución, incluyendo los servicios afines que correspondan, salvo ajuste por uso compartido de terrenos y edificaciones, donde los 

1.2 Listado de bienes necesarios para el servicio de distribución

El detalle de los bienes necesarios para prestar el servicio de distribución, incluyendo los servicios afines que correspondan, por tipo de bien se resume en la tabla siguiente. Las particularidades técnicas de cada tipo de bien son las informadas y contenidas en el Sistema de Contabilidad Regulatoria.

Tabla II.1: Listado y cantidad de bienes necesarios por tipo

Activo / Instalación	Unidad	Cantidad (Origen SICR)	Bienes Necesarios
Redes de Distribución			
Terciarias			
Tuberías (longitudXY, sin fittings)	mts		
Válvulas	c/u		
Cruces	c/u		
Acometidas, Empalmes y Medidores			
Terciarias			
Acometidas Industriales	c/u		
Empalmes Industriales	c/u		
Medidores Industriales	c/u		
Acometidas Comerciales	c/u		
Empalmes Comerciales	c/u		
Medidores Comerciales	c/u		
Acometidas Residenciales Individuales	c/u		
Empalmes Residenciales Individuales	c/u		


Medidores Residenciales	c/u	
Otros Activos		
Muebles e Inmuebles		
Terrenos	m ²	
Edificaciones	m ²	
Herramientas y Equipos de Bodega	c/u	
Equipos de comunicación y computación (hardware)	c/u	
Sistemas y software	c/u	
Muebles y Equipos de Oficina	c/u	

2 BIENES EFICIENTES PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN

A partir de los bienes necesarios listados en la Tabla del numeral 1.2 de este Capítulo y corrigiendo por criterios de eficiencia, se obtienen los bienes eficientes de propiedad de la concesionaria para prestar el servicio público de distribución, incluyendo los servicios afines que correspondan. Estos bienes eficientes serán los utilizados en los chequeos de rentabilidad del cuatrienio 2018-2021.

2.1 Análisis y corrección de la información presentada por la concesionaria

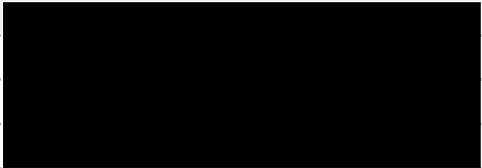
De acuerdo con los criterios definidos en el numeral 3 del Capítulo I Metodología de este informe, se determina, en primer lugar, la demanda proyectada para la zona de concesión que se utilizará para verificar que los bienes estén diseñados e instalados de manera óptima. El análisis y los resultados para la proyección de demanda se muestran en Anexo 7. "Análisis de demanda presentada por la concesionaria para la zona de concesión".

De acuerdo con los criterios específicos definidos en el numeral 3.2 del Capítulo I Metodología de este informe, todos los bienes necesarios y de propiedad de la empresa son considerados eficientes para la zona de concesión, salvo en lo relativo a 

2.2 Listado de bienes eficientes para el servicio de distribución

El detalle de los bienes eficientes por tipo se resume en la tabla siguiente. Las particularidades técnicas de cada tipo de bien son las informadas y contenidas en el Sistema de Contabilidad Regulatoria de la Comisión, salvo para los bienes que sufrieron el ajuste de acuerdo a lo dispuesto en el numeral anterior.

Tabla II.2: Listado y cantidad de bienes eficientes por tipo

Activo / Instalación	Unidad	Cantidad (Origen SICR)	Bienes Necesarios	Bienes eficientes
Redes de Distribución				
Terciarias				
Tuberías (longitudXY, sin fittings)	mts			
Válvulas	c/u			
Cruces	c/u			

Acometidas, Empalmes y Medidores

Terciarias	
Acometidas Industriales	c/u
Empalmes Industriales	c/u
Medidores Industriales	c/u
Acometidas Comerciales	c/u
Empalmes Comerciales	c/u
Medidores Comerciales	c/u
Acometidas Residenciales Individuales	c/u
Empalmes Residenciales Individuales	c/u
Medidores Residenciales	c/u
Otros Activos	
Muebles e Inmuebles	
Terrenos	m ²
Edificaciones	m ²
Equipos de comunicación y computación (hardware)	c/u
Sistemas y software	c/u
Muebles y Equipos de Oficina	c/u

3 VALOR NUEVO DE REEMPLAZO

3.1 Valor Nuevo de Reemplazo para el cuatrienio 2018-2021

El listado de bienes eficientes de la empresa concesionaria indicado en el numeral 2.2 del presente capítulo es valorizado de acuerdo a la metodología presentada en el numeral 4 del Capítulo I, sobre la base de los costos unitarios eficientes resultantes.

La empresa GasValpo no reporta bienes, que siendo considerados eficientes, hayan sido aportados total o parcialmente por terceros, por lo que no se realiza descuento en el VNR por este concepto.

Los costos de derechos y servidumbres que se deben agregar a las instalaciones de gas ascienden a [REDACTED] de acuerdo al detalle mostrado en Anexo 8. "Derechos y servidumbres".

En consecuencia, el VNR de bienes eficientes de la empresa GasValpo en esta zona de concesión asciende a [REDACTED] y su resumen es el que se muestra en la siguiente tabla. El detalle del VNR por tipo y subcategoría de cada bien y por componente de costo se muestra en Anexo 9. "VNR por componente".

Tabla II.3: VNR para años 2018 al 2021
Valores al 31 de diciembre de 2016

Activo / Instalación	VNR empresa	VNR Bienes necesarios	VNR Bienes eficientes
Redes de distribución			
Terciarias			
Tuberías (longitudXY, sin fittings)			
Válvulas			
Sistema de protección catódica			
Cruces			
Empalmes y Medidores			
Terciarias			
Acometidas industriales			
Empalmes industriales			
Medidores industriales			
Acometidas comerciales			
Empalmes comerciales			
Medidores comerciales			
Acometidas residenciales comunitarios			
Empalmes residenciales comunitarios			
Acometidas residenciales individuales			
Empalmes residenciales individuales			
Medidores residenciales			
Otros Activos			
Muebles e Inmuebles			
Terrenos			
Edificaciones			
Equipos de telemedición			
Equipos de control de calidad y de laboratorio de ensayos			
Herramientas y equipos de bodega			
Equipos de comunicación y computación (hardware)			
Sistemas y software			
Muebles y equipos de oficina			

3.2 Valor Nuevo de Reemplazo para años 2016 y 2017

El listado de bienes necesarios de la empresa concesionaria indicado en el numeral 1.2 de este Capítulo es valorizado de acuerdo a la metodología presentada en el numeral 4 del Capítulo I del presente informe, sobre la base de los costos unitarios eficientes resultantes.

La empresa GasValpo no reporta bienes, que siendo considerados necesarios, hayan sido aportados total o parcialmente por terceros, por lo que no se realiza descuento en el VNR por este concepto.

Los costos de derechos y servidumbres que se deben agregar a las instalaciones de gas son los mismos indicados

en el numeral 3.1 anterior.

En consecuencia, el VNR de bienes necesarios de la empresa GasValpo en esta zona de concesión asciende a [REDACTED] y su resumen se muestra en la siguiente tabla. El detalle del VNR por tipo y subcategoría de cada bien y por componente de costo se muestra en Anexo 9. "VNR por componente".

Tabla II.4: VNR para años 2016 y 2017
Valores al 31 de diciembre de 2016

Activo / Instalación	VNR empresa	VNR Bienes necesarios
Redes de distribución		
Terciarias		
Tuberías (longitudXY, sin fittings)		
Válvulas		
Sistema de protección catódica		
Cruces		
Empalmes y Medidores		
Terciarias		
Acometidas industriales		
Empalmes industriales		
Medidores industriales		
Acometidas comerciales		
Empalmes comerciales		
Medidores comerciales		
Acometidas residenciales comunitarios		
Empalmes residenciales comunitarios		
Acometidas residenciales individuales		
Empalmes residenciales individuales		
Medidores residenciales		
Otros Activos		
Muebles e Inmuebles		
Terrenos		
Edificaciones		
Equipos de telemedición		
Equipos de control de calidad y de laboratorio de ensayos		
Herramientas y equipos de bodega		
Equipos de comunicación y computación (hardware)		
Sistemas y software		
Muebles y equipos de oficina		

4 INDEXADORES

Esta Comisión establece la siguiente fórmula de indexación aplicable a los VNR de los distintos tipos de bienes, a fin de mantener su valor real durante el cuatrienio 2018-2021:

$$VNR_{ij} = VNR_{i0} \cdot \left[\alpha \cdot \frac{IPC_j}{IPC_0} + \beta \cdot \frac{CPI_j}{CPI_0} \cdot \frac{DOL_j}{DOL_0} \right]$$

En la fórmula anterior los subíndices “*ij*” denota el tipo de bien “*i*” cuyo VNR se está indexando para aplicar en el año “*j*”, mientras que los subíndices “0” corresponden a los valores base de los índices.

En la fórmula de indexación mencionada, la definición de los índices y valores bases correspondientes son los siguientes:

DOL: Promedio del Precio Dólar Observado en el mes de diciembre del año *i* (para *i* igual a 0) o Promedio del Precio Dólar Observado durante el año *i* (para *i* mayor que 0), publicado por el Banco Central de Chile.

IPC: Valor del Índice de Precios al Consumidor en el mes de diciembre del año *i*, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

CPI: Valor del índice Consumer Price Index (All Urban Consumers) en el mes de diciembre del año *i*, publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Gobierno de los Estados Unidos de América (Código BLS: CUUR000SA0).

Los valores bases para los índices definidos previamente son los que a continuación se indican:

Tabla II.5. Valores base para índice de las fórmulas de indexación

Índice	Valor	Fecha
<i>DOL</i> ₀	667,17	Diciembre de 2016
<i>IPC</i> ₀	113,88	Diciembre de 2016
<i>CPI</i> ₀	241,432	Diciembre de 2016

Para el cuatrienio 2018-2021, los valores de los coeficientes de indexación α y β de la zona de concesión Región de Coquimbo son los siguientes:

Tabla II.6: Valores para coeficientes de fórmulas de indexación

Activo / Instalación	α	β
Redes de distribución		
Terciarias		
Tuberías (longitudXY, sin fittings)		
Válvulas		
Sistema de protección catódica		
Cruces		
Acometidas, Empalmes y Medidores		
Terciarias		
Acometidas industriales		
Empalmes industriales		
Medidores industriales		
Acometidas comerciales		
Empalmes comerciales		
Medidores comerciales		
Acometidas residenciales comunitarios		
Empalmes residenciales comunitarios		

Acometidas residenciales individuales
Empalmes residenciales individuales
Medidores residenciales
Otros Activos
Muebles e Inmuebles
Terrenos
Edificaciones
Vehículos y equipos de transporte
Equipos de telemedición
Equipos de control de calidad y de laboratorio de ensayos
Herramientas y equipos de bodega
Equipos de comunicación y computación (hardware)
Sistemas y software
Muebles y equipos de oficina
Otros bienes

5 VIDA ÚTIL

De acuerdo a los criterios y fuentes enunciados en el numeral 6 del capítulo I del presente informe, la siguiente tabla muestra la vida útil de los bienes eficientes de la empresa GasValpo. Los mismos valores son aplicables a los bienes necesarios para prestar el servicio público de distribución, incluyendo los servicios afines que correspondan.

Tabla II.7: Vida útil económica y tributaria, años

Naturaleza	Subítem	Vida útil económica	Vida útil tributaria
Plantas GC	Plantas de gas de ciudad	35	10
Plantas BG	Plantas de biogás	15	10
Plantas PA	Plantas de propano aire	35	10
City Gate	City Gate	45	10
Tuberías	Primaria, secundaria y terciaria	60	18
	Trampas de Pigs	45	10
	Válvulas	60	10
Otros elementos de red	Sistema de protección catódica	25	10
	Plantas de Odorización	15	10
	Cruces	60	10
Estación de R&M	Estación de regulación y medición	45	10
	Acometidas y empalmes industriales y comerciales red primaria y red secundaria; acometidas y empalmes industriales red terciaria	60	10
Acometidas, empalmes y medidores	Acometidas y empalmes comerciales y residenciales comunitarios e individuales red terciaria	60	18
	Medidores industriales red primaria, secundaria y	15	10

	terciaria; medidores comerciales red secundaria y red terciaria		
	Medidores comerciales y residenciales red terciaria	20	10
	Edificaciones	60	50
	Vehículos y equipos de transporte	5	7
	Equipos de telemedición	10	6
	Equipos de control de calidad y de laboratorios y ensayos	7	7
Otros bienes muebles e inmuebles	Herramientas y equipos de bodega	10	8
	Equipos de comunicación y computación (Hardware)	6	6
	Sistemas y software	3	6
	Muebles y equipos de oficina	8	7

6 INDICADORES DE EFICIENCIA

Se establecen los siguientes indicadores de eficiencia para la de las instalaciones de gas en redes de distribución de la zona de concesión Región Coquimbo, a aplicar durante cada año del cuatrienio 2018-2021:

a) Acometidas

$$I_{acometida_i} = \frac{AC_{ij}}{CL_{ij}}$$

Donde:

AC_{ij} : número de nuevas acometidas de tipo "i", efectivamente ejecutadas en año "j" en la zona de concesión.

CL_{ij} : número de nuevos clientes de tipo "i", efectivamente conectados en año "j" en la zona de concesión y que hayan registrado consumo efectivo en el año "j".

Tipos de cliente "i": residencial, comercial, industrial

Criterio eficiencia: $I_{acometida_i} \leq \blacksquare$

b) Empalmes

$$I_{empalme_i} = \frac{EM_{ij}}{CL_{ij}}$$

Donde:

EM_{ij} : número de nuevos empalmes de tipo "i" efectivamente ejecutadas en año "j" en la zona de concesión.

CL_{ij} : número de nuevos clientes de tipo "i", efectivamente conectados en año "j" en la zona de concesión y que hayan registrado consumo efectivo en el año "j".

Tipos de cliente "i": residencial, comercial, industrial

Criterio eficiencia: $I_{empalme_i} \leq$ ■

No obstante lo anterior, el caudal de diseño del empalme no puede ser superior al caudal de diseño de la acometida.

c) Medidores

$$I_{medidor_i} = \frac{ME_{ij}}{CL_{ij}}$$

Donde:

ME_{ij} : número de nuevos medidores de tipo "i" efectivamente ejecutados en año "j" en la zona de concesión.

CL_{ij} : número de nuevos clientes de tipo "i", efectivamente conectados en año "j" en la zona de concesión y que hayan registrado consumo efectivo en el año "j".

Tipos de cliente "i": residencial, comercial, industrial

Criterio eficiencia: $I_{medidor_i} \leq$ ■

No obstante lo anterior, el caudal de diseño del medidor no puede ser superior al caudal de diseño del empalme.

d) Red Primaria

$$I_{RedPrimaria_i} = \frac{Qp_{ij}}{Qp_{max_{ij}}}$$

Donde:

Qp_{ij} : volumen máximo de consumo en m³/hora de los nuevos clientes conectados a la nueva red primaria de tipo "i" efectivamente ejecutada en año "j" en la zona de concesión.

$Qp_{max_{ij}}$: capacidad de la nueva red primaria de tipo "i" efectivamente ejecutada en el año "j" en la zona de concesión.

Tipos "i": Individualización del tramo por diámetro

Criterio eficiencia: $I_{RedPrimaria_i} \geq$ ■

e) Red Secundaria

$$I_{RedSecundaria_i} = \frac{Qs_{ij}}{Qs_{max_{ij}}}$$

Donde:

Qs_{ij} : volumen máximo de consumo en m³/hora de los nuevos clientes conectados a la nueva red secundaria de

tipo "i" efectivamente ejecutada en año "j" en la zona de concesión.

$Qs_{max_{ij}}$: capacidad de la nueva red secundaria de tipo "i" efectivamente ejecutada en el año "j" en la zona de concesión.

Tipos "i": Individualización del tramo por diámetro

Criterio eficiencia: $I_{RedSecundaria_i} \geq$ [REDACTED]

f) Red Terciaria

$$I_{RedTerciaria_1} = \frac{Mt_j}{CL_j}$$

Donde:

Mt_j : cantidad de nuevos metros de red terciaria efectivamente ejecutadas en año "j" en la zona de concesión.

CL_j : número de nuevos clientes efectivamente conectados a la nueva red terciaria en año "j" en la zona de concesión que hayan registrado consumo efectivo en ese mismo año.

$$I_{RedTerciaria_2} = \frac{Mt_j}{Qt_{anual_j}}$$

Donde:

Mt_j : cantidad de nuevos metros de red terciaria efectivamente ejecutadas en año "j" en la zona de concesión.

Qt_{anual_j} : volumen potencial anual de consumo de los nuevos clientes conectados a la nueva red terciaria efectivamente ejecutada en año "j" en la zona de concesión.

Criterio eficiencia:

i) [REDACTED]

Donde Expansión de las zonas de servicio corresponde a la extensión de las redes terciarias de las zonas de servicio que estaban en operación al 31 de diciembre de 2014.

ii) Nuevas zonas de servicio $I_{RedTerciaria_1} \leq$ [REDACTED]

Donde Nuevas zonas de servicio corresponde a la construcción de redes terciarias en zonas geográficamente aisladas de las zonas de servicio que existían al 31 de diciembre de 2014.

7 PLAZO DE AMORTIZACIÓN DE LOS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN EFICIENTES

De acuerdo al artículo 33 de la Ley de Servicios de Gas, la empresa GasValpo, en carta de fecha 17 de febrero de 2017 (GC/008/2017), informó que el plazo escogido para la amortización de los gastos de comercialización eficientes es de [REDACTED]

CAPÍTULO III: CONCESIÓN REGIÓN DE VALPARAISO

1 BIENES NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN

La información presentada por la empresa en relación a la cantidad de bienes por tipo y su valorización referencial a Valor Nuevo de Reemplazo al 31 de diciembre de 2016 se muestra en Anexo 6. "Información presentada por la empresa". A partir de ellos se obtienen los bienes de propiedad de la concesionaria necesarios para prestar el servicio público de distribución, incluyendo los servicios afines que correspondan. Estos bienes necesarios serán los utilizados en los chequeos de rentabilidad de los años 2016 y 2017 y servirán de base para determinar los bienes eficientes a utilizar en los chequeos de rentabilidad del cuatrienio 2018-2021.

1.1 Análisis y corrección de la información presentada por la concesionaria

De acuerdo con los criterios definidos en los numerales 1 y 2 del Capítulo I del presente informe, todos los bienes presentados por la empresa concesionaria para la zona de concesión son considerados de su propiedad y necesarios para prestar para prestar el servicio público de distribución, incluyendo los servicios afines que correspondan, salvo los bienes que se indican a continuación, que se eliminan por las razones que se indican en cada caso.

- [REDACTED]
- Acometidas, empalmes y medidores: se eliminan del listado de bienes los que se encuentran sin consumo durante los dos últimos años, que se señalan a continuación.

Tabla III.1: Acometidas, medidores y empalmes eliminados de lista de bienes necesarios

Infraestructura	Tipo	Cantidad
Acometidas	Residencial. Individual	[REDACTED]
	Residencial Comunitario	
	Comercial	
	Total Acometidas	
Medidores	Residencial individual	[REDACTED]
	Residencial Comunitario	
	Comercial	
	Total medidores	
Empalmes	Residencial individual	[REDACTED]
	Residencial Comunitario	
	Comercial	
	Total Empalmes	

Para otros bienes [REDACTED], se ajustan por uso compartido los m² asociados a [REDACTED]

1.2 Listado de bienes necesarios para el servicio de distribución

El detalle de los bienes necesarios para prestar el servicio público de distribución, incluyendo los servicios afines que correspondan, por tipo de bien, se resume en la tabla siguiente. Las particularidades técnicas de cada tipo de bien son las informadas y contenidas en el Sistema de Contabilidad Regulatoria.

Tabla III.2: Listado y cantidad de bienes necesarios por tipo

Activo / Instalación	Unidad	Cantidad (Origen SICR)	Bienes Necesarios
Plantas de Fabricación			
Propano-Aire			
Unidad de Fabricación de Propano-Aire	c/u		
City-Gates			
City Gates			
City Gate	c/u		
Redes de Distribución			
Primaria			
Tuberías (longitudXY, sin fittings)	mts		
Válvulas	c/u		
Trampas de Pigs	c/u		
Sistema de Protección Catódica	c/u		
Cruces	c/u		
Plantas de Odorización	c/u		
Secundarias			
Tuberías (longitudXY, sin fittings)	mts		
Válvulas	c/u		
Sistema de Protección Catódica	c/u		
Cruces	c/u		
Terciarias			
Tuberías (longitudXY, sin fittings)	mts		
Válvulas	c/u		
Sistema de Protección Catódica	c/u		
Cruces	c/u		
Estación Regulación y Medición			
Estación de Regulación y Medición			
Estación de Regulación y Medición	c/u		

Acometidas, Empalmes y Medidores

Primarias	
Acometidas Industriales	c/u
Empalmes Industriales	c/u
Medidores Industriales	c/u
Secundarias	
Acometidas Industriales	c/u
Empalmes Industriales	c/u
Medidores Industriales	c/u
Acometidas Industriales	c/u
Empalmes Comerciales	c/u
Medidores Comerciales	c/u
Terciarias	
Acometidas Industriales	c/u
Empalmes Industriales	c/u
Medidores Industriales	c/u
Acometidas Comerciales	c/u
Empalmes Comerciales	c/u
Medidores Comerciales	c/u
Acometidas Residenciales Comunitarios	c/u
Empalmes Residenciales Comunitarios	c/u
Acometidas Residenciales Individuales	c/u
Empalmes Residenciales Individuales	c/u
Medidores Residenciales	c/u
Otros Activos	
Muebles e Inmuebles	
Terrenos	m ²
Edificaciones	m ²
Vehículos y equipos de transporte	c/u
Equipos de telemedición	c/u
Equipos de Control de Calidad y de laboratorio de ensayos	c/u
Herramientas y Equipos de Bodega	c/u
Equipos de comunicación y computación (hardware)	c/u
Sistemas y software	c/u
Muebles y Equipos de Oficina	c/u

2 BIENES EFICIENTES PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN

A partir de los bienes necesarios listados en la Tabla del numeral 1.2 de este Capítulo y corrigiendo por criterios de eficiencia, se obtienen los bienes eficientes de propiedad de la concesionaria para prestar el servicio público de distribución, incluyendo los servicios afines que correspondan. Estos bienes eficientes serán los utilizados en los chequeos de rentabilidad del cuatrienio 2018-2021.

2.1 Análisis y corrección de la información presentada por la concesionaria

De acuerdo con los criterios definidos en el numeral 3 del Capítulo I de este informe, se determina, en primer lugar, la demanda proyectada para la zona de concesión que se utilizará para verificar que los bienes estén diseñados e instalados de manera óptima. El análisis y los resultados para la proyección de demanda se muestran en Anexo 7. "Análisis de demanda presentada por la concesionaria para la zona de concesión".

De acuerdo con los criterios específicos definidos en el numeral 3.2 del Capítulo I de este informe, todos los bienes necesarios y de propiedad de la empresa son considerados eficientes para la zona de concesión, salvo los siguientes en que se reduce la capacidad, dimensión o cantidad del bien por las razones enunciadas.

Las capacidades del City Gate y de las ERM que se encuentran sobredimensionadas se ajustan al doble de la demanda prevista al 2031.

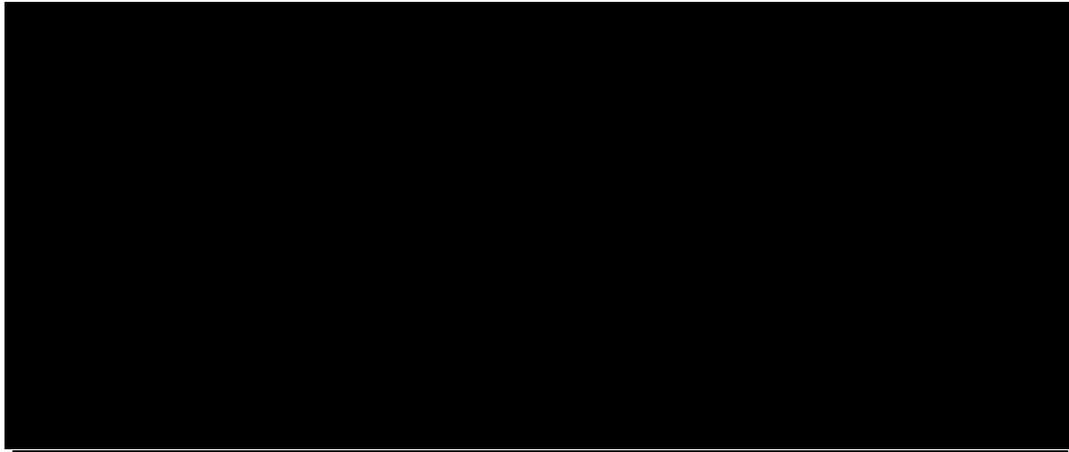
Tabla III.3: Cantidad y capacidad de bienes eficientes por tipo

Identificación CDN	Capacidad declarada m3/d	Capacidad eficiente m3/d	Capacidad eficiente m3/h
[Redacted content]			

Asimismo, la capacidad eficiente de las tuberías para las zonas [Redacted] son, en general, menores a las reportadas por la concesionaria. En la tabla siguiente, se muestran los ajustes realizados.

Tabla III.4: Tuberías declaradas y ajustadas a su dimensión eficiente

Identificación tubería CDN	Zona	Longitud m	Diámetro declarado pulg	Diámetro eficiente pulg
[Redacted content]				



Adicionalmente, para esta zona de concesión se realiza un ajuste en lo relativo a la [REDACTED]

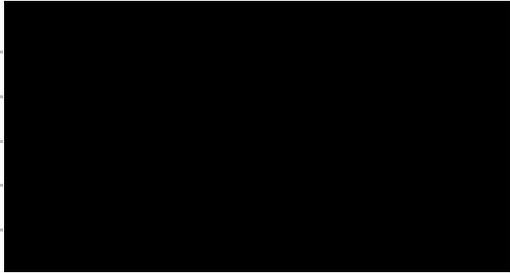
2.2 Listado de bienes eficientes para el servicio de distribución

El detalle de los bienes eficientes por tipo se resume en la tabla siguiente. Las particularidades técnicas de cada tipo de bien son las informadas y contenidas en el Sistema de Contabilidad Regulatoria, salvo para los bienes que sufrieron el ajuste de acuerdo a lo dispuesto en el numeral anterior.

Tabla III.5: Listado y cantidad de bienes eficientes por tipo

Activo / Instalación	Unidad	Cantidad (Origen SICR)	Bienes Necesarios	Bienes eficientes
Plantas de Fabricación				
Propano-Aire				
Unidad de fabricación de propano-aire	c/u			
City-Gates				
City Gates				
City Gate	c/u			
Redes de distribución				
Primaria				
Tuberías (longitudXY, sin fittings)	mts			
Válvulas	c/u			
Trampas de Pigs	c/u			
Sistema de protección catódica	c/u			
Cruces	c/u			
Plantas de odorización	c/u			
Secundarias				

Tuberías (longitudXY, sin fittings)	mts
Válvulas	c/u
Sistema de protección catódica	c/u
Cruces	c/u
Terciarias	
Tuberías (longitudXY, sin fittings)	mts
Válvulas	c/u
Sistema de protección catódica	c/u
Cruces	c/u
Estación regulación y medición	
Estación de regulación y medición	
Estación de regulación y medición	c/u
Acometidas, Empalmes y Medidores	
Primarias	
Acometidas industriales	c/u
Empalmes industriales	c/u
Medidores industriales	c/u
Secundarias	
Acometidas industriales	c/u
Empalmes industriales	c/u
Medidores industriales	c/u
Terciarias	
Acometidas industriales	c/u
Empalmes industriales	c/u
Medidores industriales	c/u
Acometidas comerciales	c/u
Empalmes comerciales	c/u
Medidores comerciales	c/u
Acometidas residenciales comunitarios	c/u
Empalmes residenciales comunitarios	c/u
Acometidas residenciales individuales	c/u
Empalmes residenciales individuales	c/u
Medidores residenciales	c/u
Otros Activos	
Muebles e Inmuebles	
Terrenos	m ²
Edificaciones	m ²
Vehículos y equipos de transporte	c/u


Equipos de telemedición	c/u	
Equipos de control de calidad y de laboratorio de ensayos	c/u	
Herramientas y equipos de bodega	c/u	
Equipos de comunicación y computación (hardware)	c/u	
Sistemas y software	c/u	
Muebles y equipos de oficina	c/u	


3 VALOR NUEVO DE REEMPLAZO

3.1 Valor Nuevo de Reemplazo para el cuatrienio 2018-2021

El listado de bienes eficientes de la empresa concesionaria indicado en el numeral 2.2 del presente capítulo es valorizado de acuerdo a la metodología presentada en el numeral 4 del Capítulo I, sobre la base de los costos unitarios eficientes resultantes.

La empresa GasValpo no reporta bienes, que siendo considerados eficientes, hayan sido aportados total o parcialmente por terceros, por lo que no se realiza descuento en el VNR por este concepto.


Los costos de derechos y servidumbres que se deben agregar a las instalaciones de gas ascienden a , de acuerdo al detalle mostrado en Anexo 8. "Derechos y servidumbres".

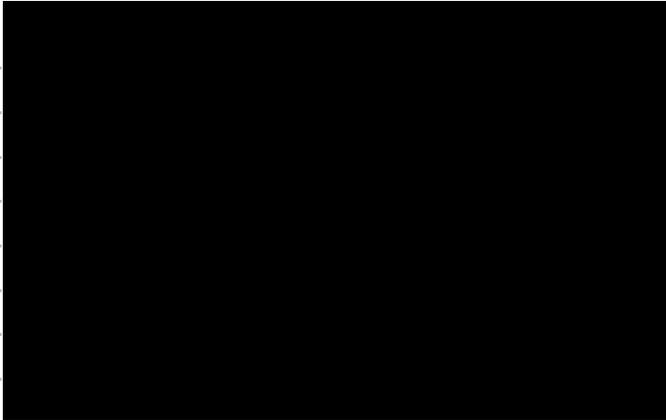
En consecuencia, el VNR de bienes eficientes de la empresa GasValpo en esta zona de concesión asciende a  y su resumen se muestra en la siguiente tabla. El detalle del VNR por tipo y subcategoría y componente de costo de cada bien se muestra en Anexo 9. "VNR por componente".

**Tabla III.6: VNR para años 2018 al 2021
Valores al 31 de diciembre de 2016**

Activo / Instalación	VNR empresa	VNR Bienes necesarios	VNR Bienes eficientes	
Plantas de Fabricación				
Propano-Aire				
Unidad de fabricación de propano-aire				
City-Gates				
City Gates				
City Gate				
Redes de distribución				
Primaria				
Tuberías (longitudXY, sin fittings)				
Válvulas				
Trampas de Pigs				

Sistema de protección catódica
Cruces
Plantas de odorización
Secundarias
Tuberías (longitudXY, sin fittings)
Válvulas
Sistema de protección catódica
Cruces
Terciarias
Tuberías (longitudXY, sin fittings)
Válvulas
Cruces
Estación regulación y medición
Estación de regulación y medición
Estación de regulación y medición
Acometidas, Empalmes y Medidores
Primarias
Acometidas industriales
Empalmes industriales
Medidores industriales
Secundarias
Acometidas industriales
Empalmes industriales
Medidores industriales
Terciarias
Acometidas industriales
Empalmes industriales
Medidores industriales
Acometidas comerciales
Empalmes comerciales
Medidores comerciales
Acometidas residenciales comunitarios
Empalmes residenciales comunitarios
Acometidas residenciales individuales
Empalmes residenciales individuales
Medidores residenciales
Otros Activos
Muebles e Inmuebles



Terrenos	
Edificaciones	
Vehículos y equipos de transporte	
Equipos de telemedición	
Equipos de control de calidad y de laboratorio de ensayos	
Herramientas y equipos de bodega	
Equipos de comunicación y computación (hardware)	
Sistemas y software	
Muebles y equipos de oficina	

3.2 Valor Nuevo de Reemplazo para años 2016 y 2017


El listado de bienes necesarios de la empresa concesionaria indicado en el numeral 1.2 de este Capítulo es valorizado de acuerdo a la metodología presentada en el numeral 4 del Capítulo I del presente informe, sobre la base de los costos unitarios eficientes resultantes.

La empresa GasValpo no reporta bienes, que siendo considerados necesarios, hayan sido aportados total o parcialmente por terceros, por lo que no se realiza descuento en el VNR por este concepto.

Los costos de derechos y servidumbres que se deben agregar a las instalaciones de gas son los mismos indicados en el numeral 3.1 anterior.

En consecuencia, el VNR de bienes necesarios de la empresa GasValpo en esta zona de concesión asciende a  y su resumen se muestra en la siguiente tabla. El detalle del VNR por tipo y subcategoría y componente de costo de cada bien se muestra en Anexo 9 "VNR por componente".

Tabla III.7: VNR para años 2016 y 2017
Valores al 31 de diciembre de 2016

Activo / Instalación	VNR empresa	VNR Bienes necesarios
Plantas de Fabricación		
Propano-Aire		
Unidad de fabricación de propano-aire		
City-Gates		
City Gates		
City Gate		
Redes de distribución		
Primaria		
Tuberías (longitudXY, sin fittings)		
Válvulas		

Trampas de Pigs
Sistema de protección catódica
Cruces
Plantas de odorización
Secundarias
Tuberías (longitudXY, sin fittings)
Válvulas
Sistema de protección catódica
Cruces
Terciarias
Tuberías (longitudXY, sin fittings)
Válvulas
Cruces
Estación regulación y medición
Estación de regulación y medición
Estación de regulación y medición
Acometidas, Empalmes y Medidores
Primarias
Acometidas industriales
Empalmes industriales
Medidores industriales
Secundarias
Acometidas industriales
Empalmes industriales
Medidores industriales
Terciarias
Acometidas industriales
Empalmes industriales
Medidores industriales
Acometidas comerciales
Empalmes comerciales
Medidores comerciales
Acometidas residenciales comunitarios
Empalmes residenciales comunitarios
Acometidas residenciales individuales
Empalmes residenciales individuales
Medidores residenciales
Otros Activos



Muebles e Inmuebles	
Terrenos	
Edificaciones	
Vehículos y equipos de transporte	
Equipos de telemedición	
Equipos de control de calidad y de laboratorio de ensayos	
Herramientas y equipos de bodega	
Equipos de comunicación y computación (hardware)	
Sistemas y software	
Muebles y equipos de oficina	

4 INDEXADORES

Esta Comisión establece la siguiente fórmula de indexación aplicable a los VNR de los distintos tipos de bienes, a fin de mantener su valor real durante el cuatrienio 2018-2021:

$$VNR_{ij} = VNR_{i0} \cdot \left[\alpha \cdot \frac{IPC_j}{IPC_0} + \beta \cdot \frac{CPI_j}{CPI_0} \cdot \frac{DOL_j}{DOL_0} \right]$$

En la fórmula anterior los subíndices "ij" denota el tipo de bien "i" cuyo VNR se está indexando para aplicar en el año "j", mientras que los subíndices "0" corresponden a los valores base de los índices.

En la fórmula de indexación mencionada, la definición de los índices y valores bases correspondientes son los siguientes:

DOL: Promedio del Precio Dólar Observado en el mes de diciembre del año i (para i igual a 0) o Promedio del Precio Dólar Observado durante el año i (para i mayor que 0), publicado por el Banco Central de Chile.

IPC: Valor del Índice de Precios al Consumidor en el mes de diciembre del año i, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

CPI: Valor del índice Consumer Price Index (All Urban Consumers) en el mes de diciembre del año i, publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Gobierno de los Estados Unidos de América (Código BLS: CUUR000SA0).

Los valores bases para los índices definidos previamente son los que a continuación se indican:

Tabla III.8. Valores base para índice de fórmulas de indexación

Índice	Valor	Fecha
DOL_0	667,17	Diciembre de 2016
IPC_0	113,88	Diciembre de 2016
CPI_0	241,432	Diciembre de 2016

Para el cuatrienio 2018-2021, los valores de los coeficientes de indexación α y β de la zona de concesión Región de Valparaíso son los siguientes:

Tabla III.9: Valores para coeficientes de fórmulas de indexación

Activo / Instalación	α	β
Plantas de Fabricación		
Propano-Aire		
Unidad de fabricación de propano-aire		
City-Gates		
City Gates		
City Gate		
Redes de distribución		
Primaria		
Tuberías (longitudXY, sin fittings)		
Válvulas		
Trampas de Pigs		
Sistema de protección catódica		
Cruces		
Plantas de odorización		
Secundaria		
Tuberías (longitudXY, sin fittings)		
Válvulas		
Sistema de protección catódica		
Cruces		
Terciarias		
Tuberías (longitudXY, sin fittings)		
Válvulas		
Cruces		
Estación regulación y medición		
Estación de regulación y medición		
Acometidas, Empalmes y Medidores		
Primarias		
Acometidas industriales		
Empalmes industriales		
Medidores industriales		
Secundarias		
Acometidas industriales		
Empalmes industriales		
Medidores industriales		
Terciarias		

Acometidas industriales
Empalmes industriales
Medidores industriales
Acometidas comerciales
Empalmes comerciales
Medidores comerciales
Acometidas residenciales comunitarios
Empalmes residenciales comunitarios
Acometidas residenciales individuales
Empalmes residenciales individuales
Medidores residenciales
Otros Activos
Muebles e Inmuebles
Terrenos
Edificaciones
Vehículos y equipos de transporte
Equipos de telemedición
Equipos de control de calidad y de laboratorio de ensayos
Herramientas y equipos de bodega
Equipos de comunicación y computación (hardware)
Sistemas y software
Muebles y equipos de oficina
Otros bienes

5 VIDA ÚTIL

De acuerdo a los criterios y fuentes enunciados en el numeral 6 del Capítulo I del presente informe, la siguiente tabla muestra la vida útil de los bienes eficientes de la empresa GasValpo. Los mismos valores son aplicables a los bienes necesarios para prestar el servicio público de distribución, incluyendo los servicios afines que correspondan.

Tabla III.8. Vida útil económica y tributaria, años

Naturaleza	Subítem	Vida útil económica	Vida útil tributaria
Plantas GC	Plantas de gas de ciudad	35	10
Plantas BG	Plantas de biogás	15	10
Plantas PA	Plantas de propano aire	35	10
City Gate	City Gate	45	10
Tuberías	Primaria, secundaria y terciaria	60	18
	Trampas de Pigs	45	10
Otros elementos de red	Válvulas	60	10
	Sistema de protección catódica	25	10

	Plantas de Odorización	15	10
	Cruces	60	10
Estación de R&M	Estación de regulación y medición	45	10
Acometidas, empalmes y medidores	Acometidas y empalmes industriales y comerciales red primaria y red secundaria; acometidas y empalmes industriales red terciaria	60	10
	Acometidas y empalmes comerciales y residenciales comunitarios e individuales red terciaria	60	18
	Medidores industriales red primaria, secundaria y terciaria; medidores comerciales red secundaria y red terciaria	15	10
	Medidores comerciales y residenciales red terciaria	20	10
Otros bienes muebles e inmuebles	Edificaciones	60	50
	Vehículos y equipos de transporte	5	7
	Equipos de telemedición	10	6
	Equipos de control de calidad y de laboratorios y ensayos	7	7
	Herramientas y equipos de bodega	10	8
	Equipos de comunicación y computación (Hardware)	6	6
	Sistemas y software	3	6
	Muebles y equipos de oficina	8	7

6 INDICADORES DE EFICIENCIA

Se establecen los siguientes indicadores de eficiencia para la de las instalaciones de gas en redes de distribución de la zona de concesión Región Valparaíso, a aplicar durante cada año del cuatrienio 2018-2021:

a) Acometidas

$$I_{acometida_i} = \frac{AC_{ij}}{CL_{ij}}$$

Donde:

AC_{ij} : número de nuevas acometidas de tipo "i", efectivamente ejecutadas en año "j" en la zona de concesión.

CL_{ij} : número de nuevos clientes de tipo "i", efectivamente conectados en año "j" en la zona de concesión y que hayan registrado consumo efectivo en el año "j".

Tipos de cliente "i": residencial, comercial, industrial

Criterio eficiencia: $I_{acometida_i} \leq \blacksquare$

b) Empalmes

$$I_{empalme_i} = \frac{EM_{ij}}{CL_{ij}}$$

Donde:

EM_{ij} : número de nuevos empalmes de tipo "i" efectivamente ejecutadas en año "j" en la zona de concesión.

CL_{ij} : número de nuevos clientes de tipo "i", efectivamente conectados en año "j" en la zona de concesión y que hayan registrado consumo efectivo en el año "j".

Tipos de cliente "i": residencial, comercial, industrial

Criterio eficiencia: $I_{empalme_i} \leq \blacksquare$

No obstante lo anterior, el caudal de diseño del empalme no puede ser superior al caudal de diseño de la acometida.

c) Medidores

$$I_{medidor_i} = \frac{ME_{ij}}{CL_{ij}}$$

Donde:

ME_{ij} : número de nuevos medidores de tipo "i" efectivamente ejecutados en año "j" en la zona de concesión.

CL_{ij} : número de nuevos clientes de tipo "i", efectivamente conectados en año "j" en la zona de concesión y que hayan registrado consumo efectivo en el año "j".

Tipos de cliente "i": residencial, comercial, industrial

Criterio eficiencia: $I_{medidor_i} \leq \blacksquare$

No obstante lo anterior, el caudal de diseño del medidor no puede ser superior al caudal de diseño del empalme.

d) Red Primaria

$$I_{RedPrimaria_i} = \frac{Qp_{ij}}{Qp_{max_{ij}}}$$

Donde:

Qp_{ij} : volumen máximo de consumo en m³/hora de los nuevos clientes conectados a la nueva red primaria de tipo "i" efectivamente ejecutada en año "j" en la zona de concesión.

$Qp_{max_{ij}}$: capacidad de la nueva red primaria de tipo "i" efectivamente ejecutada en el año "j" en la zona de concesión.

Tipos "I": Individualización del tramo por diámetro

Criterio eficiencia: $I_{RedPrimaria_i} \geq$ [REDACTED]

e) Red Secundaria

$$I_{RedSecundaria_i} = \frac{Qs_{ij}}{Qs_{max_{ij}}}$$

Donde:

Qs_{ij} : volumen máximo de consumo en m3/hora de los nuevos clientes conectados a la nueva red secundaria de tipo "i" efectivamente ejecutada en año "j" en la zona de concesión.

$Qs_{max_{ij}}$: capacidad de la nueva red secundaria de tipo "i" efectivamente ejecutada en el año "j" en la zona de concesión.

Tipos "I": Individualización del tramo por diámetro

Criterio eficiencia: $I_{RedSecundaria_i} \geq$ [REDACTED]

f) Red Terciaria

$$I_{RedTerciaria_1} = \frac{Mt_j}{CL_j}$$

Donde:

Mt_j : cantidad de nuevos metros de red terciaria efectivamente ejecutadas en año "j" en la zona de concesión.

CL_j : número de nuevos clientes efectivamente conectados a la nueva red terciaria en año "j" en la zona de concesión que hayan registrado consumo efectivo en ese mismo año.

$$I_{RedTerciaria_2} = \frac{Mt_j}{Qt_{anual_j}}$$

Donde:

Mt_j : cantidad de nuevos metros de red terciaria efectivamente ejecutadas en año "j" en la zona de concesión.

Qt_{anual_j} : volumen potencial anual de consumo de los nuevos clientes conectados a la nueva red terciaria efectivamente ejecutada en año "j" en la zona de concesión.

Criterio eficiencia:

i) Expansión de las zonas de servicio: $I_{RedTerciaria_1} \leq$ [REDACTED] o $I_{RedTerciaria_2} \leq$ [REDACTED]

Donde Expansión de las zonas de servicio corresponde a la extensión de las redes terciarias de las zonas de

servicio que estaban en operación al 31 de diciembre de 2014.

ii) Nuevas zonas de servicio *I_RedTerciaria_1* ≤ [REDACTED]

Donde Nuevas zonas de servicio corresponde a la construcción de redes terciarias en zonas geográficamente aisladas de las zonas de servicio que existían al 31 de diciembre de 2014.

7 PLAZO DE AMORTIZACIÓN DE LOS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN EFICIENTES

De acuerdo al artículo 33 de la Ley de Servicios de Gas, la empresa GasValpo, en carta de fecha 17 de febrero de 2017 (GC/008/2017), informó que el plazo escogido para la amortización de los gastos de comercialización eficientes es de [REDACTED]

CAPÍTULO IV: CONCESIÓN REGIÓN DEL MAULE

1 BIENES NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN

La información presentada por la empresa en relación a la cantidad de bienes por tipo y su valorización referencial a Valor Nuevo de Reemplazo al 31 de diciembre de 2016 se muestra en Anexo 6. "Información presentada por la empresa". A partir de ellos se obtienen los bienes de propiedad de la concesionaria necesarios para prestar el servicio público de distribución, incluyendo los servicios afines que correspondan. Estos bienes necesarios serán los utilizados en los chequeos de rentabilidad de los años 2016 y 2017 y servirán de base para determinar los bienes eficientes a utilizar en los chequeos de rentabilidad del cuatrienio 2018-2021.

1.1 Análisis y corrección de la información presentada por la concesionaria


De acuerdo con los criterios definidos en los numerales 1 y 2 del Capítulo I del presente informe, todos los bienes presentados por la empresa concesionaria para la zona de concesión son considerados de su propiedad y necesarios para prestar para prestar el servicio público de distribución, incluyendo los servicios afines que correspondan, salvo ajuste por uso compartido de [REDACTED].

1.2 Listado de bienes necesarios para el servicio de distribución

El detalle de los bienes necesarios para prestar el servicio público de distribución, incluyendo los servicios afines que correspondan, por tipo de bien, se resume en la tabla siguiente. Las particularidades técnicas de cada tipo de bien son las informadas y contenidas en el Sistema de Contabilidad Regulatoria.

Tabla IV.1: Listado y cantidad de bienes necesarios por tipo

Activo / Instalación	Unidad	Cantidad (Origen SICR)	Bienes Necesarios
Redes de Distribución			
Terciarias			
Tuberías	mts	[REDACTED]	[REDACTED]
Válvulas	c/u	[REDACTED]	[REDACTED]
Cruces	c/u	[REDACTED]	[REDACTED]
Acometidas, Empalmes y Medidores			
Terciarias			
Acometidas Industriales	c/u	[REDACTED]	[REDACTED]
Empalmes Industriales	c/u	[REDACTED]	[REDACTED]
Medidores Industriales	c/u	[REDACTED]	[REDACTED]
Acometidas Comerciales	c/u	[REDACTED]	[REDACTED]
Empalmes Comerciales	c/u	[REDACTED]	[REDACTED]
Medidores Comerciales	c/u	[REDACTED]	[REDACTED]
Acometidas Residenciales Individuales	c/u	[REDACTED]	[REDACTED]

Empalmes Residenciales Individuales	c/u	
Medidores Residenciales	c/u	
Otros Activos		
Muebles e Inmuebles		
Terrenos	m ²	
Edificaciones	m ²	
Vehículos y equipos de transporte	c/u	
Equipos de telemedición	c/u	
Equipos de Control de Calidad y de laboratorio de ensayos	c/u	
Herramientas y Equipos de Bodega	c/u	
Equipos de comunicación y computación (hardware)	c/u	
Sistemas y software	c/u	
Muebles y Equipos de Oficina	c/u	

2 BIENES EFICIENTES PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN

A partir de los bienes necesarios listados en la Tabla de la sección 1.2 de este Capítulo y corrigiendo por criterios de eficiencia, se obtienen los bienes eficientes de propiedad de la concesionaria para prestar el servicio público de distribución, incluyendo los servicios afines que correspondan. Estos bienes eficientes serán los utilizados en los chequeos de rentabilidad del cuatrienio 2018-2021.

2.1 Análisis y corrección de la información presentada por la concesionaria

De acuerdo con los criterios definidos en el numeral 3 del Capítulo I de este informe, se determina, en primer lugar, la demanda proyectada para la zona de concesión que se utilizará para verificar que los bienes estén diseñados e instalados de manera óptima. El análisis y los resultados para la proyección de demanda se muestran en Anexo 7. "Análisis de demanda presentada por la concesionaria para la zona de concesión".

De acuerdo con los criterios específicos definidos en el numeral 3.2 del Capítulo I de este informe, todos los bienes necesarios y de propiedad de la empresa son considerados eficientes para la zona de concesión, salvo en el caso

2.2 Listado de bienes eficientes para el servicio de distribución

El detalle de los bienes eficientes por tipo se resume en la tabla siguiente. Las particularidades técnicas de cada tipo de bien son las informadas y contenidas en el Sistema de Contabilidad Regulatoria, salvo para los bienes que sufrieron el ajuste de acuerdo a lo dispuesto en el numeral anterior.

Tabla IV.2: Listado y cantidad de bienes eficientes por tipo

Activo / instalación	Unidad	Cantidad (Origen SICR)	Bienes Necesarios	Bienes eficientes
Redes de distribución				
Terciarias				
Tuberías (longitudxy, sin fittings)	mts			
Válvulas	c/u			
Sistema de protección catódica	c/u			
Cruces	c/u			
Acometidas, Empalmes y medidores				
Terciarias				
Acometidas industriales	c/u			
Empalmes industriales	c/u			
Medidores industriales	c/u			
Acometidas comerciales	c/u			
Empalmes comerciales	c/u			
Medidores comerciales	c/u			
Acometidas residenciales individuales	c/u			
Empalmes residenciales individuales	c/u			
Medidores residenciales	c/u			
Otros activos				
Muebles e inmuebles				
Terrenos	m ²			
Edificaciones	m ²			
Vehículos y equipos de transporte	c/u			
Equipos de telemedición	c/u			
Equipos de control de calidad y de laboratorio de ensayos	c/u			
Herramientas y equipos de bodega	c/u			
Equipos de comunicación y computación (hardware)	c/u			
Sistemas y software	c/u			
Muebles y equipos de oficina	c/u			

3 VALOR NUEVO DE REEMPLAZO

3.1 Valor Nuevo de Reemplazo para el cuatrienio 2018-2021

El listado de bienes eficientes de la empresa concesionaria indicado en el numeral 2.2 del presente capítulo es valorizado de acuerdo a la metodología presentada en el numeral 4 del Capítulo I, sobre la base de los costos

unitarios eficientes resultantes.

La empresa GasValpo no reporta bienes, que siendo considerados eficientes, hayan sido aportados total o parcialmente por terceros, por lo que no se realiza descuento en el VNR por este concepto.

Los costos de derechos y servidumbres que se deben agregar a las instalaciones de gas ascienden a [REDACTED], de acuerdo al detalle mostrado en Anexo 8. "Derechos y servidumbres".

En consecuencia, el VNR de bienes eficientes de la empresa GasValpo en esta zona de concesión asciende a [REDACTED] y su resumen se muestra en la siguiente tabla. El detalle del VNR por tipo y subcategoría de cada bien y componente de costo se muestra en Anexo 9. "VNR por componente".

Tabla IV.3: VNR para años 2018 al 2021
Valores al 31 de diciembre de 2016

Activo / Instalación	VNR empresa	VNR Bienes necesarios	VNR Bienes eficientes
Redes de distribución			
Terciarias	[REDACTED]		
Tuberías (longitudXY, sin fittings)			
Válvulas			
Cruces			
Acometidas, Empalmes y Medidores			
Terciarias			
Acometidas industriales			
Empalmes industriales			
Medidores industriales			
Acometidas comerciales			
Empalmes comerciales			
Medidores comerciales			
Acometidas residenciales individuales			
Empalmes residenciales individuales			
Medidores residenciales			
Otros Activos			
Muebles e Inmuebles			
Terrenos			
Edificaciones			
Equipos de telemedición			
Equipos de control de calidad y de laboratorio de ensayos			
Herramientas y equipos de bodega			

Equipos de comunicación y computación (hardware)	[REDACTED]
Sistemas y software	
Muebles y equipos de oficina	

3.2 Valor Nuevo de Reemplazo para años 2016 y 2017

El listado de bienes necesarios de la empresa concesionaria indicado en el numeral 1.2 de este capítulo es valorizado de acuerdo a la metodología presentada en el numeral 4 del Capítulo I del presente informe, sobre la base de los costos unitarios eficientes resultantes.

La empresa GasValpo no reporta bienes, que siendo considerados necesarios, hayan sido aportados total o parcialmente por terceros, por lo que no se realiza descuento en el VNR por este concepto.

Los costos de derechos y servidumbres que se deben agregar a las instalaciones de gas son los mismos indicados en el numeral 3.1 anterior.

En consecuencia, el resumen del VNR de bienes necesarios de la empresa GasValpo en su zona de concesión Región del Maule asciende a [REDACTED] y su resumen se muestra en la siguiente tabla. El detalle del VNR por tipo y subcategoría de cada bien se muestra en Anexo 9. "VNR por componente".

**Tabla IV.4: VNR para años 2016 y 2017
Valores al 31 de diciembre de 2016**

Activo / Instalación	VNR empresa	VNR Bienes necesarios
Redes de distribución		
Terciarias		
Tuberías (longitudXY, sin fittings)		
Válvulas		
Cruces		
Acometidas, Empalmes y Medidores		
Terciarias		
Acometidas industriales		
Empalmes industriales		
Medidores industriales		
Acometidas comerciales		
Empalmes comerciales		
Medidores comerciales		
Acometidas residenciales individuales		
Empalmes residenciales individuales		

Medidores residenciales	
Otros Activos	
Muebles e Inmuebles	
Terrenos	
Edificaciones	
Equipos de telemedición	
Equipos de control de calidad y de laboratorio de ensayos	
Herramientas y equipos de bodega	
Equipos de comunicación y computación (hardware)	
Sistemas y software	
Muebles y equipos de oficina	

4 INDEXADORES

Esta Comisión establece la siguiente fórmula de indexación aplicable a los VNR de los distintos tipos de bienes, a fin de mantener su valor real durante el cuatrienio 2018-2021:

$$VNR_{ij} = VNR_{i0} \cdot \left[\alpha \cdot \frac{IPC_j}{IPC_0} + \beta \cdot \frac{CPI_j}{CPI_0} \cdot \frac{DOL_j}{DOL_0} \right]$$

En la fórmula anterior los subíndices "ij" denota el tipo de bien "i" cuyo VNR se está indexando para aplicar en el año "j", mientras que los subíndices "0" corresponden a los valores base de los índices.

En la fórmula de indexación mencionada, la definición de los índices y valores bases correspondientes son los siguientes:

DOL: Promedio del Precio Dólar Observado en el mes de diciembre del año i (para i igual a 0) o Promedio del Precio Dólar Observado durante el año i (para i mayor que 0), publicado por el Banco Central de Chile.

IPC: Valor del Índice de Precios al Consumidor en el mes de diciembre del año i, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

CPI: Valor del índice Consumer Price Index (All Urban Consumers) en el mes de diciembre del año i, publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Gobierno de los Estados Unidos de América (Código BLS: CUUR0000SA0).

Los valores bases para los índices definidos previamente son los que a continuación se indican:

Tabla IV.5. Valores base de los índices de las fórmulas de indexación

Índice	Valor	Fecha
DOL_0	667,17	Diciembre de 2016
IPC_0	113,88	Diciembre de 2016
CPI_0	241,432	Diciembre de 2016

Para el cuatrienio 2018-2021, los valores de los coeficientes de indexación α y β de la zona de concesión Región del Maule son los siguientes:

Tabla IV.6: Valores para coeficientes de fórmulas de indexación

Activo / Instalación	α	β
Redes de distribución		
Terciarias		
Tuberías (longitudXY, sin fittings)		
Válvulas		
Cruces		
Acometidas, Empalmes y Medidores		
Primarias		
Terciarias		
Acometidas industriales		
Empalmes industriales		
Medidores industriales		
Acometidas comerciales		
Empalmes comerciales		
Medidores comerciales		
Acometidas residenciales comunitarios		
Empalmes residenciales comunitarios		
Acometidas residenciales individuales		
Empalmes residenciales individuales		
Medidores residenciales		
Otros Activos		
Muebles e Inmuebles		
Terrenos		
Edificaciones		
Vehículos y equipos de transporte		
Equipos de telemedición		
Equipos de control de calidad y de laboratorio de ensayos		
Herramientas y equipos de bodega		
Equipos de comunicación y computación (hardware)		
Sistemas y software		
Muebles y equipos de oficina		
Otros bienes		

5 VIDA ÚTIL

De acuerdo a los criterios y fuentes enunciados en el numeral 6 del Capítulo I del presente informe, la siguiente tabla muestra la vida útil de los bienes eficientes de la empresa GasValpo. Los mismos valores son aplicables a los bienes necesarios para prestar el servicio público de distribución, incluyendo los servicios afines que correspondan.

Tabla IV.5: Vida útil económica y tributaria, años

Naturaleza	Subítem	Vida útil económica	Vida útil tributaria
Plantas GC	Plantas de gas de ciudad	35	10
Plantas BG	Plantas de biogás	15	10
Plantas PA	Plantas de propano aire	35	10
City Gate	City Gate	45	10
Tuberías	Primaria, secundaria y terciaria	60	18
	Trampas de Pigs	45	10
	Válvulas	60	10
Otros elementos de red	Sistema de protección catódica	25	10
	Plantas de Odorización	15	10
	Cruces	60	10
Estación de R&M	Estación de regulación y medición	45	10
	Acometidas y empalmes industriales y comerciales red primaria y red secundaria; acometidas y empalmes industriales red terciaria	60	10
Acometidas, empalmes y medidores	Acometidas y empalmes comerciales y residenciales comunitarios e individuales red terciaria	60	18
	Medidores industriales red primaria, secundaria y terciaria; medidores comerciales red secundaria y red terciaria	15	10
	Medidores comerciales y residenciales red terciaria	20	10
	Edificaciones	60	50
	Vehículos y equipos de transporte	5	7
	Equipos de telemedición	10	6
Otros bienes muebles e inmuebles	Equipos de control de calidad y de laboratorios y ensayos	7	7
	Herramientas y equipos de bodega	10	8
	Equipos de comunicación y computación (Hardware)	6	6
	Sistemas y software	3	6
	Muebles y equipos de oficina	8	7

6 INDICADORES DE EFICIENCIA

Se establecen los siguientes indicadores de eficiencia para la de las instalaciones de gas en redes de distribución de la zona de concesión Región del Maule, a aplicar durante cada año del cuatrienio 2018-2021:

a) Acometidas

$$I_{acometida_i} = \frac{AC_{ij}}{CL_{ij}}$$

Donde:

AC_{ij} : número de nuevas acometidas de tipo "i", efectivamente ejecutadas en año "j" en la zona de concesión.

CL_{ij} : número de nuevos clientes de tipo "i", efectivamente conectados en año "j" en la zona de concesión y que hayan registrado consumo efectivo en el año "j".

Tipos de cliente "i": residencial, comercial, industrial

Criterio eficiencia: $I_{acometida_i} \leq$ ■

b) Empalmes

$$I_{empalme_i} = \frac{EM_{ij}}{CL_{ij}}$$

Donde:

EM_{ij} : número de nuevos empalmes de tipo "i" efectivamente ejecutadas en año "j" en la zona de concesión.

CL_{ij} : número de nuevos clientes de tipo "i", efectivamente conectados en año "j" en la zona de concesión y que hayan registrado consumo efectivo en el año "j".

Tipos de cliente "i": residencial, comercial, industrial

Criterio eficiencia: $I_{empalme_i} \leq$ ■

No obstante lo anterior, el caudal de diseño del empalme no puede ser superior al caudal de diseño de la acometida.

c) Medidores

$$I_{medidor_i} = \frac{ME_{ij}}{CL_{ij}}$$

Donde:

ME_{ij} : número de nuevos medidores de tipo "i" efectivamente ejecutados en año "j" en la zona de concesión.

CL_{ij} : número de nuevos clientes de tipo "i", efectivamente conectados en año "j" en la zona de concesión y que hayan registrado consumo efectivo en el año "j".

Tipos de cliente "i": residencial, comercial, industrial

Criterio eficiencia: $I_{medidor_i} \leq$ ■

No obstante lo anterior, el caudal de diseño del medidor no puede ser superior al caudal de diseño del empalme.

d) Red Primaria

$$I_{RedPrimaria_i} = \frac{Qp_{ij}}{Qp_max_{ij}}$$

Donde:

Qp_{ij} : volumen máximo de consumo en m³/hora de los nuevos clientes conectados a la nueva red primaria de tipo "i" efectivamente ejecutada en año "j" en la zona de concesión.

Qp_max_{ij} : capacidad de la nueva red primaria de tipo "i" efectivamente ejecutada en el año "j" en la zona de concesión.

Tipos "i": Individualización del tramo por diámetro

Criterio eficiencia: $I_{RedPrimaria_i} \geq$ ■

e) Red Secundaria

$$I_{RedSecundaria_i} = \frac{Qs_{ij}}{Qs_max_{ij}}$$

Donde:

Qs_{ij} : volumen máximo de consumo en m³/hora de los nuevos clientes conectados a la nueva red secundaria de tipo "i" efectivamente ejecutada en año "j" en la zona de concesión.

Qs_max_{ij} : capacidad de la nueva red secundaria de tipo "i" efectivamente ejecutada en el año "j" en la zona de concesión.

Tipos "i": Individualización del tramo por diámetro

Criterio eficiencia: $I_{RedSecundaria_i} \geq$ ■

f) Red Terciaria

$$I_{RedTerciaria_1} = \frac{Mt_j}{CL_j}$$

Donde:

Mt_j : cantidad de nuevos metros de red terciaria efectivamente ejecutadas en año "j" en la zona de concesión.

CL_j : número de nuevos clientes efectivamente conectados a la nueva red terciaria en año "j" en la zona de concesión que hayan registrado consumo efectivo en ese mismo año.

$$I_{RedTerciaria_2} = \frac{Mt_j}{Qt_anual_j}$$

Donde:

Mt_j : cantidad de nuevos metros de red terciaria efectivamente ejecutadas en año "j" en la zona de concesión.

Qt_{anual_j} : volumen potencial anual de consumo de los nuevos clientes conectados a la nueva red terciaria efectivamente ejecutada en año "j" en la zona de concesión.

Criterio eficiencia:



Donde Expansión de las zonas de servicio corresponde a la extensión de las redes terciarias de las zonas de servicio que estaban en operación al 31 de diciembre de 2014.

ii) Nuevas zonas de servicio $I_{RedTerciaria_1} \leq \frac{\text{[Redacted]}}{\text{[Redacted]}}$

Donde Nuevas zonas de servicio corresponde a la construcción de redes terciarias en zonas geográficamente aisladas de las zonas de servicio que existían al 31 de diciembre de 2014.

7 PLAZO DE AMORTIZACIÓN DE LOS GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN EFICIENTES

De acuerdo al artículo 33 de la Ley de Servicios de Gas, la empresa GasValpo, en carta de fecha 17 de febrero de 2017 (GC/085/2017), informó que el plazo escogido para la amortización de los gastos de comercialización eficientes es de [Redacted]

CAPÍTULO V: ANEXOS

1 ANEXO MODELO DE TUBERÍAS

El modelo de materiales de tuberías, considera el uso de aquellas tecnologías de materiales que, cumpliendo con los estándares de seguridad, resultan más eficientes desde el punto económico, tanto en su adquisición, como instalación y operación y mantenimiento posterior, el modelo incluye dentro de sus costos, el material tubería, el flete, despuntes o pérdidas, entre otros.

El modelo de montaje de tuberías considera una empresa contratista compuesta por una cuadrilla de trabajo típica, con capacidad de rendimientos diarios de "excavación a cielo abierto y tapada" y "colocación de tuberías". El costo de mano de obra utilizado en los modelos corresponde al personal de empresas contratistas elaborado sobre la Encuesta Salarial utilizada en Informe Técnico para la Determinación del Valor Anual y Expansión de los Sistemas de Transmisión Troncal Cuadrienal 2016-2019 – Resolución Exenta CNE 316, junio 2015.

1.1 Materiales de tuberías de polietileno

1.1.1 Material

Los costos de la tubería, corresponden a la mediana de distintas cotizaciones, según tipo y diámetro de tubería, la siguiente tabla presenta los costos con entrega en Región Metropolitana, incluyendo un 20% de descuento sobre el valor de lista, cuando corresponda:

Tabla A1.1: Costo material tuberías de polietileno

Costos Unitarios \$CL/ml	PE100	PE80
Tubería de polietileno 32 mm	744	755
Tubería de polietileno 40 mm	1.080	975
Tubería de polietileno 50 mm	1.516	1.335
Tubería de polietileno 63 mm	2.450	2.086
Tubería de polietileno 90 mm	4.893	4.082
Tubería de polietileno 110 mm	6.436	7.316
Tubería de polietileno 125 mm	9.569	8.418
Tubería de polietileno 160 mm	15.669	13.610
Tubería de polietileno 180 mm	20.052	17.417
Tubería de polietileno 200 mm	24.183	20.189
Tubería de polietileno 250 mm	38.027	38.685
Tubería de polietileno 315 mm	60.984	55.302

Para todos los casos, las tuberías de polietileno PE100, son las consideradas para redes secundarias, y las tuberías de polietileno PE80, para redes terciarias.

El valor de la tabla anterior, incluye un 5% correspondiente a pérdidas y despuntes y un 2% de bodegaje.

1.1.2 Transporte

A los materiales de tubería, se aplica un valor de flete, según la distancia entre la Región Metropolitana, la zona de concesión, y traslados desde la ciudad a bodega, y finalmente desde bodega a obra. La distancia promedio de traslado hasta la obra en la respectiva zona de concesión es de 155 km. El costo del flete por kilómetro, es \$CLP/km 2015,6.

Las capacidades de carga máxima transporte en metros de tuberías, según sus diámetros son las siguientes:

Tabla A1.2: Cantidad de metros de carga de material de tuberías

Descripción del material	Cantidad de metros de carga
Tubería de polietileno 32 mm	14.400
Tubería de polietileno 40 mm	10.800
Tubería de polietileno 50 mm	9.900
Tubería de polietileno 63 mm	6.300
Tubería de polietileno 90 mm	2.500
Tubería de polietileno 110 mm	2.016
Tubería de polietileno 125 mm	2.016
Tubería de polietileno 160 mm	1.600
Tubería de polietileno 180 mm	1.600
Tubería de polietileno 200 mm	1.152
Tubería de polietileno 250 mm	864
Tubería de polietileno 315 mm	504

1.1.3 Listado de costos de materiales de tubería de polietileno

Dado el costo de material, las distancias promedios de transporte, la cantidad de metros de tuberías posibles de transportar y el flete por kilómetro se puede obtener el costo unitario del material, con el valor adicional por metro de tubería por conceptos de flete.

Los costos según tipo y diámetro de tubería son los siguientes:

Tabla A1.3: Costo material tuberías puesto en obra, por concesión

Costos Unitarios \$CL/ml	Coquimbo		Valparaíso		Maule	
	PE100	PE80	PE100	PE80	PE100	PE80
Tubería de polietileno 32 mm	744	755	766	776	781	792
Tubería de polietileno 40 mm	1.080	975	1.109	1.004	1.129	1.024
Tubería de polietileno 50 mm	1.516	1.335	1.547	1.366	1.570	1.389
Tubería de polietileno 63 mm	2.450	2.086	2.499	2.136	2.534	2.171

Tubería de polietileno 90 mm	4.893	4.082	5.018	4.207	5.106	4.295
Tubería de polietileno 110 mm	6.436	7.316	7.471	6.591	7.581	6.701
Tubería de polietileno 125 mm	9.569	8.418	9.724	8.573	9.834	8.683
Tubería de polietileno 160 mm	15.669	13.610	15.865	13.806	16.003	13.944
Tubería de polietileno 180 mm	20.052	17.417	20.247	17.613	20.386	17.751
Tubería de polietileno 200 mm	24.183	20.189	24.454	20.461	24.647	20.653
Tubería de polietileno 250 mm	38.027	38.685	38.388	39.047	38.645	39.304
Tubería de polietileno 315 mm	60.984	55.302	61.604	55.922	62.044	56.362

1.2 Montaje de tuberías de polietileno

El montaje, incluye materiales de montaje, equipos, mano de obra, y otros costos de obras, necesarios para la ejecución de las actividades de "excavación a cielo abierto y tapada" y "colocación de tuberías", para los distintos diámetros y tipo de red (red secundaria o terciaria). Los rendimientos diarios de "excavación a cielo abierto y tapada" y "colocación de tuberías" considerados para el presente análisis de equipos y mano de obra, según tipo y diámetro de tubería, son los siguientes:

Tabla A1.4: Rendimientos eficientes para montaje de tuberías de redes secundarias y terciarias

Tipo de tubería	Excavación y tapada (m/día)	Colocación de tuberías (m/día)
Tubería de polietileno 32 mm	80	80
Tubería de polietileno 40 mm	80	80
Tubería de polietileno 50 mm	80	80
Tubería de polietileno 63 mm	80	80
Tubería de polietileno 90 mm	80	80
Tubería de polietileno 110 mm	80	80
Tubería de polietileno 125 mm	80	80
Tubería de polietileno 160 mm	80	80
Tubería de polietileno 180 mm	80	80
Tubería de polietileno 200 mm	80	70
Tubería de polietileno 250 mm	80	70
Tubería de polietileno 315 mm	80	70

1.2.1 Materiales de montaje

Los materiales que se consideran dentro del montaje son los siguientes:

Tabla A1.5: Materiales de montaje de tuberías de redes secundarias y terciarias

Materiales	Unidad	Cantidad
Cable Trazador CU 14 AWG Aisl. Rojo	m	0,08
Cinta Plástica Línea Gas Natural 0,30	m	1

Medias cañas de hormigón, solo para RT m 0.04

Para el cable trazador y la cinta plástica se calcula un 5% y 3%, respectivamente por pérdidas.

Por otra parte, corresponde al recargo por fittings para red secundaria un % y para terciaria un %²³, y se aplica sobre el material tubería.

También se considera como material de montaje, la arena utilizada para el tapado, la cual varía en función del diámetro y el tipo de red:

Tabla A1.6: Arena para el montaje de tuberías de redes secundarias y terciarias

Materiales	Unidad	Red	Diámetro de tubería [mm] (PM80/PM100)												
			32	40	50	63	90	110	125	160	180	200	250	315	
Arena común	m3	T	0,16	0,16	0,16	0,17	0,26	0,28	0,33	0,33	0,33	0,35	0,39	0,39	
		S	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	

Donde T corresponde a red terciaria y S a la red secundaria.

Por último, para los materiales de cable trazador y la cinta plástica, se considera un valor adicional del 5% y 3%, respectivamente; y para la arena un valor adicional del 10%, ambos por conceptos de pérdidas.

1.2.2 Equipos

El modelo eficiente de montaje de tubería, considera los siguientes equipos según actividades:

- Excavación a cielo abierto y tapada
 - Camión volcador
 - Mini cargador
- Colocación de tubería
 - Pick up
 - Maquinaria automática para fusión a tope
 - Moto compresor
 - Mini cargador

La utilización en cantidad de horas de los equipos entre las actividades de excavación a cielo abierto y tapado y colocación de tuberías es de 8 horas, según describe la siguiente tabla, independientemente de la cantidad de diaria de tendido de red, el diámetro que se instale o el tipo de red:

Tabla A1.7: Utilización eficiente de equipos para montaje de tuberías de redes secundarias y terciarias

Equipo	Horas	Equipo	Tarea
Excavación a cielo abierto y tapada	8	Camión volcador	Transporte de materiales y producidos
	6,4	Minicargadora	Apertura y tapada

²³ Dictamen N°11-2017 del 13 de Diciembre, Discrepancia: "Informe Técnico Definitivo a que se refiere el artículo 33 bis de la Ley de Servicios de Gas de la empresa GasValpo SpA", Recargo por fittings para redes de polietileno, pagina N°34.

	8	Pick up	Control
Colocación de cañería	8	Máquina automática para fusión a tope	Electrofusión
	8	Motocompresor	Prueba neumática
	1,6	Minicargadora	Tapada arena

En el siguiente numeral se describen la determinación de los costos unitarios en pesos por horas para estos ítems.

1.2.3 Modelo de costeo equipos

Se determina el costo por hora de los equipos teniendo en cuenta su valor de adquisición, horas de uso anual, vida útil, rendimientos de consumo de combustibles cuando corresponda, entre otros.

Para determinar el costo horario, se considera una vida útil de 10.000 horas y un uso anual de 2.016 (12*21*8 horas) horas para todos los equipos por igual, amortizando con tasa del 9%. A su vez se agrega al costo de maquinaria un porcentaje de reparación y repuesto del 0,0091%. A la vez se agregan los costos variables de consumo de combustibles y costos de lubricación. Para la determinación del costo de combustible, se consideraron los rendimientos de la siguiente tabla y los valores del diésel. A su vez, el costo de lubricación equivale a un 30% del costo variable de combustible.

La siguiente tabla, lista los distintos tipos de equipos y vehículos, sus valores de adquisición utilizados en los distintos modelos de valorización y consumo.

Tabla A1.8: Costo eficiente de equipos

Equipo	Adquisición (\$ 31 de dic 2016)	Consumo (l/h)	Costo total (\$/h)
Máquina automática para fusión a tope	25.000.000	8	9.344,97
Máquina de electrofusión	1.200.000	5	2.918,31
Camión volcador	45.000.000	23	26.324,09
Tunelera	4.500.000	8	5.191,97
Tunelera inteligente	60.000.000	20	27.757,74
Minicargadora	30.274.508	15	19.060,59
Excavadora sin orugas	75.000.000	40	41.497,36
Motoniveladora	90.000.000	35	41.860,93
Retroexcavadora con pala	45.000.000	30	30.069,39
Tiendetubos	55.000.000	35	34.770,45
Camión semirremolque	45.000.000	15	22.043,75
Pick up	20.000.000	9	13.768,87
Monocompresor	35.000.000	12	13.510,99
Motosoldadora	22.000.000	10	9.807,30
Bomba llenado	28.000.000	9,6	10.808,79
Bomba Presión	31.500.000	10,8	12.159,89

El uso diario de los equipos es de 8 horas.

Para aquellos equipos que corresponde, se consideró un maquinista por una jornada de trabajo de 8 horas diarias, por 21 días hábiles de trabajo al mes.

1.2.4 Mano de obra cuadrilla de montaje

La mano de obra para el montaje de tuberías de polietileno considera 21 días de trabajos hábiles al mes y rendimientos diarios de "excavación a cielo abierto y tapada" y "colocación de tuberías". A su vez, se utiliza un rendimiento para la "*excavación y tapada*" realizada por el zanjero, según el diámetro de la tubería.

Las tareas que se desempeñan, para las actividades de excavación a cielo abierto y tapado y colocación de tuberías con el personal asociado son las siguientes:

- Excavación a cielo abierto y tapado
 - Tareas de señalamiento y limpieza
 - C.Tipo 1: Un ayudante para tareas de señalamiento y limpieza
 - Excavación y tapada
 - C.Tipo 2: Un zanjero
- Colocación de tubería
 - Instalación de tuberías
 - C.Tipo 3: un fusionista y un maestro de segunda

Los rendimientos considerados eficientes según el diámetro de tubería para la realización de la "*excavación y tapada*" realizada por el zanjero son los siguientes:

Tabla A1.9: Utilización eficiente de mano obra para montaje de tuberías

Descripción del material	Red Secundaria	Red Terciaria
	Excavación y tapada, zanjero (m/día)	Excavación y tapada, zanjero (m/día)
Tubería de polietileno 32 mm	8	10
Tubería de polietileno 40 mm	8	10
Tubería de polietileno 50 mm	8	10
Tubería de polietileno 63 mm	8	10
Tubería de polietileno 90 mm	7	10
Tubería de polietileno 110 mm	7	10
Tubería de polietileno 125 mm	6	10
Tubería de polietileno 160 mm	6	10
Tubería de polietileno 180 mm	6	10
Tubería de polietileno 200 mm	5	10
Tubería de polietileno 250 mm	5	10
Tubería de polietileno 315 mm	5	10

En el siguiente numeral se describen los costos del personal utilizado.

1.2.5 Modelo de cuadrilla de trabajo redes secundarias y terciarias

La cuadrilla está compuesta por el siguiente personal con sus respectivos costos totales:

Tabla A1.10: Cuadrillas eficientes para montaje de tuberías

Cuadrillas de Trabajo		Cantidad p/ c.	Total \$CLP
Cuadrillas de Trabajo	C.Tipo 1 Ayudante p/tareas de señalamiento y limpieza	3	1.409.096,14
	C.Tipo 2 Zanjero	1	584.206,63
	C.Tipo 3 Fusionista y un Maestro de Segunda	2	1.310.837,08
	C.Tipo 4 Fusionista y dos Maestros de Segunda	3	1.895.043,71
	C.Tipo 5 Operador de Tunelera y un Maestro de Segunda	2	1.310.837,08
	C.Tipo 6 Albañil y un Ayudante	2	1.196.329,16
	C.Tipo 7 Maquinista	1	804.768,23
	C.Tipo 8 Instalador y Maestro de Segunda	2	1.168.413,26

En el Anexo "Modelo de remuneraciones de la mano de obra", se encuentran los costos respectivos de cada carga.

1.2.6 Otros costos de obra

El montaje de tuberías considera otros costos varios, entre los cuales se incluyen el costo de jefe de obras, alquiler de oficinas, seguros generales, entre otros, los cuales se especifican en el siguiente listado:

Tabla A1.11: Costos mano obra para otros costos de obra para montaje de tuberías

Detalle	Cantidad	Costo Unitario \$CLP	Costo Total \$CLP
Jefe Obra con cargas sociales	0,33	3.813.502,84	1.271.167,61
Capataz con cargas sociales	1	1.884.866,73	1.884.866,73
Seguros Generales	1	582.274,00	582.274,00
Alquiler de Oficina de Inspección	1	214.522,00	214.522,00
Telefonía	1	612.920,00	612.920,00
Sereno con cargas sociales	1	696.671,52	696.671,52
Obrador y Vivienda	1	245.168,00	245.168,00
Insumos Vivienda	1	214.522,00	214.522,00
Viáticos personales para la vivienda	1	612.920,00	612.920,00
Baño químico	1	183.876,00	183.876,00
Malla, Carteles de PVC y Vallas	1	612.920,00	612.920,00
Ropa y Pre ocupacional del Personal	9	93.931,00	845.379,00
Seguridad e Higiene	1	1.103.256,00	1.103.256,00
Aportes Profesionales	1	569.836,96	569.836,96

El total general, se divide por la cantidad de días hábiles de trabajo (21 días) y el rendimiento excavación y tapada equivalente a 80 (m/día), para obtener el valor por metro lineal de otros costos de obras.

1.2.7 Beneficio del contratista

Se considere también el beneficio de contratista, el cual corresponde al 20% sobre materiales, materiales de montaje, equipos, mano de obra cuadrilla de montaje y otros costos de obras.

1.2.8 Listado de costos de montaje de tuberías

La siguiente tabla presente los costos de montaje de tuberías según diámetro:

Tabla A1.12: Costo eficiente de montaje de tuberías

Costos unitarios de montaje de tuberías Pesos/m al 31 de dic 2016	Coquimbo		Valparaíso		Maule	
	PE100	PE80	PE100	PE80	PE100	PE80
Tubería de Polietileno 32 mm SDR 11	23.422	22.286	23.305	22.168	23.160	22.023
Tubería de Polietileno 40 mm SDR 11	23.523	22.356	23.403	22.235	23.259	22.092
Tubería de Polietileno 50 mm SDR 11	23.650	22.465	23.528	22.343	23.385	22.200
Tubería de Polietileno 63 mm SDR 11	23.930	22.805	23.801	22.676	23.660	22.535
Tubería de Polietileno 90 mm SDR 11	26.377	24.520	26.216	24.359	26.086	24.229
Tubería de Polietileno 110 mm SDR 11	27.458	25.816	27.284	25.642	27.158	25.516
Tubería de Polietileno 125 mm SDR 11	29.845	26.930	29.671	26.756	29.545	26.630
Tubería de Polietileno 160 mm SDR 11	31.624	28.505	31.433	28.315	31.313	28.195
Tubería de Polietileno 180 mm SDR 11	32.883	29.642	32.693	29.452	32.573	29.331
Tubería de Polietileno 200 mm SDR 11	35.938	31.573	35.709	31.343	35.589	31.223
Tubería de Polietileno 250 mm SDR 11	39.974	37.570	39.706	37.302	39.600	37.196
Tubería de Polietileno 315 mm SDR 11	46.734	42.692	46.358	42.316	46.288	42.246

1.3 Materiales de tuberías de acero

1.3.1 Material

Los costos de la tubería, corresponden a la mediana de distintas cotizaciones, según tipo y diámetro de tubería, la siguiente tabla presenta los costos con entrega en Región Metropolitana, incluyendo un 20% de descuento sobre el valor de lista, cuando corresponde:

Tabla A1.13: Costo material tuberías de acero

Tipo de tubería	Costos Unitarios \$CL/ml
Tubería de acero revestimiento tricapa 4"	11.726,0
Tubería de acero revestimiento tricapa 6"	20.319,0
Tubería de acero revestimiento tricapa 8"	32.986,3
Tubería de acero revestimiento tricapa 10"	48.643,2
Tubería de acero revestimiento tricapa 12"	62.364,6

Tubería de acero revestimiento tricapa 16"	75.478,4
Tubería de acero revestimiento tricapa 20"	103.494,4

El valor de la tabla anterior, incluye un 2% correspondiente a pérdidas y despuntes y un 2% de bodegaje.

1.3.2 Transporte

A los materiales de tubería, se aplica un valor de flete, según la distancia entre la Región Metropolitana, la zona de concesión, y traslados desde la ciudad a bodega, y finalmente desde bodega a obra. La distancia promedio de traslado hasta la obra en la respectiva zona de concesión es de 155 km. El costo del flete por kilómetro, es \$CLP/km 2015,6.

Las capacidades de carga máxima transporte en metros de tuberías, según sus diámetros son las siguientes:

Tabla A1.14: Cantidad de metros de carga de material de tuberías

Descripción del material	Cantidad de metros de carga
Tubería de acero revestimiento tricapa 4"	864
Tubería de acero revestimiento tricapa 6"	864
Tubería de acero revestimiento tricapa 8"	600
Tubería de acero revestimiento tricapa 10"	384
Tubería de acero revestimiento tricapa 12"	288
Tubería de acero revestimiento tricapa 16"	180
Tubería de acero revestimiento tricapa 20"	144

1.3.3 Listado de costos de materiales de tubería de acero

Dado el costo de material, las distancias promedios de transporte, la cantidad de metros de tuberías posibles de transportar y el flete por kilómetro se puede obtener el costo del material, con el valor adicional por metro de tubería por conceptos de flete.

Los costos según tipo y diámetro de tubería son los siguientes:

Tabla A1.15: Costo material tuberías puesto en obra

Tipo de tubería	Costos Unitarios \$CL/ml
Tubería de acero revestimiento tricapa 4"	12.817
Tubería de acero revestimiento tricapa 6"	21.945
Tubería de acero revestimiento tricapa 8"	35.560
Tubería de acero revestimiento tricapa 10"	52.484
Tubería de acero revestimiento tricapa 12"	67.330
Tubería de acero revestimiento tricapa 16"	81.911
Tubería de acero revestimiento tricapa 20"	112.104

1.4 Montaje de tuberías de acero

El montaje, incluye materiales de montaje, equipos, mano de obra, y otros costos de obras, necesarios para la ejecución de las distintas actividades necesarias el desarrollo de las obras, la cual se determina para los distintos diámetros y zona de ejecución de las obras (zona rural y urbana). El rendimiento diario de montaje de tubería, varía en función de la cantidad de soldaduras por día a efectuar por los soldadores. La cantidad de soldadores considerados en la cuadrilla varía según el diámetro de la tubería y su longitud comercial estándar cuyo valor normalmente es de 12 metros.

Para todos los casos se considera una jornada laboral diaria de 8 horas, por 21 días del mes trabajado.

Tabla A1.16: Rendimientos eficientes para montaje de tuberías de acero para redes primarias rurales

Actividad	Unidad	Diámetro de tubería en pulgadas						
		4"	6"	8"	10"	12"	16"	20"
hh x soldadura	hh/sold	1,3	1,8	2,2	2,7	3,4	5,6	7,9
rendimiento diario de montaje de tubería	m/día	73,8	61,3	65,5	53,3	56,5	68,6	48,6

Tabla A1.17: Rendimientos eficientes para montaje de tuberías de acero para redes primarias urbanas

Actividad	Unidad	Diámetro de tubería en pulgadas						
		4"	6"	8"	10"	12"	16"	20"
hh x soldadura	hh/sold	1,3	1,8	2,2	2,7	3,4	5,6	7,9
rendimiento diario de montaje de tubería	m/día	73,8	53,3	65,5	53,3	56,5	68,6	48,6

1.4.1 Materiales de montaje

Los materiales y cantidades que se consideran dentro del montaje son los siguientes:

Tabla A1.18: Materiales de montaje de tuberías de acero de redes primarias

Materiales	Unidad	Diámetro Tubería						
		4"	6"	8"	10"	12"	16"	20"
Manta Termocontraíble*	m	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
Cinta Plástica Gas Natural 0,15	m	1	1					
Cinta Plástica Gas Natural 0,30	m			1	1	1	1	1
Placas Radiográficas*	m	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083

* La manta termo contraíble y placas radiográficas, se requiere 1 para cada tubería, la cual tiene una longitud de 12 metros, obteniendo el valor por metro.

Corresponde al recargo por fittings para red primaria un 4,1%, y se aplica sobre el material de tubería.

Para la manta y placas radiográficas se calcula un 5% de pérdidas y para la cinta plástica, 10%.

A su vez se consideran los materiales de "arena común" para cama y tapado y "arena arenado" para arenado y parchado. Las cantidades requeridas son las siguientes:

Tabla A1.19: Arena requerida para montaje de tuberías de acero de redes primarias

Materiales	Unidad	Diámetro Tubería						
		4"	6"	8"	10"	12"	16"	20"
Arena arenado	m3/ml	0,04	0,08	0,09	0,092	0,095	0,39	0,4
Arena común	m3/ml	0,2	0,28	0,35	0,4	0,5	0,6	0,9

Los costos unitarios de los materiales se listan en las siguientes tablas:

Tabla A1.20: Costo materiales de montaje de tuberías de acero de redes primarias

Materiales	Unidad	Diámetro Tubería						
		4"	6"	8"	10"	12"	16"	20"
Manta Termo contraíble*	\$CLP/m	10.329,77	13.097,88	15.393,38	18.296,52	21.334,69	50.017,24	67.109,74
Cinta Plástica Gas Natural 0,15	\$CLP/m	117,88	\$ 117,88	117,88	117,88	117,88	117,88	117,88
Cinta Plástica Gas Natural 0,30	\$CLP/m	235,77	\$ 235,77	235,77	235,77	235,77	235,77	235,77
Placas Radiográficas*	\$CLP/m	2.188,61	2.188,61	3.139,44	3.139,44	7.696,69	14.510,06	14.510,06

* La manta termo contraíble y placas radiográficas, se requiere 1 para cada tubería, la cual tiene una longitud de 12 metros.

Tabla A1.21: Costo materiales de arena para montaje

Materiales	\$CL/m3
Arena arenado	8.305
Arena común	10.797

1.4.2 Equipos

Los equipos necesarios para cada actividad que se indica, son los siguientes:

Tabla A1.22: Equipos para montaje de tuberías zona rurales

Actividad	Equipo (cantidad)	4"	6"	8"	10"	12"	16"	20"
		Tareas de transporte en zona de obra	Camión Semirremolque	1	1	1	1	1
Excavadora s/orugas	0,5		0,5	0,6	0,7	0,75	1	1
Tareas de preparación de pista y tapada	Motoniveladora*	1	1	1	1	1	1	1
	Mini cargador	1	1	1	1	1	1	1
Tareas de excavación	Excavadora s/orugas	0,5	0,5	0,7	0,9	1	1	1
	Mini cargadora	1	1	1	1	1	1	1
	Tunelera	1	1	1	1	1	1	1

Tareas de Soldadura	Moto soldadora	1	1	1,5	1,75	2	2	2
	Moto compresor	1	1	1	1	1	1	1
	Tiende tubos	0,4	0,5	0,7	0,9	1	1	1
Tareas de arenado e imprimación	Camión arenador	0,6	0,65	0,69	0,75	0,9	1	1
Tareas de bajada de tuberías	Tiende tubos	1	1	1,5	2	2,25	3	3
Prueba hidráulica limpieza y secado	Bomba llenado	1	1	1	1	1	1	1
	Bomba Presión	1	1	1	1	1	1	1

*No se requiere para las actividades de montaje urbanas

La determinación de los costos por metro se desarrolla, tomando la cantidades de la tabla anterior, los costos del "Modelo de costeo de equipos" en el numeral 1.2.3 y los rendimientos diarios de montaje.

1.4.3 Mano de obra

Para todos los casos se considera una jornada laboral diaria de 8 horas, por 21 días del mes trabajado. El personal necesario para cada actividad son los siguientes, se indica la cantidad de personas, en función del diámetro

Tabla A1.23: Equipos para montaje de tuberías zona rurales y urbanas

Actividad	Equipo	4"	6"	8"	10"	12"	16"	20"
Tareas de señalamiento y limpieza	Topógrafo	1	1	1	1	1	1	1
	Ayudante Topografía	1	1	1	1	1	1	1
	Ayudante	2	2	2	2	2	2	2
Tareas de Acarreo y Tapada	Oficial Guía - zanjeo	1	1	1	1	1	1	1
	Oficial Tunelera - zanjeo	1	1	1	1	1	1	1
	Ayudante – zanjeo	2	2	2	2	3	3	4
	Ayudante – desfile	4	4	4	4	4	4	4
	Ayudante - tapada	1	1	1	1	1	1	1
	Instalación de tuberías	Soldador – Soldadura	1	1	1,5	1,5	2	4
Cañista - Soldadura		1	1	1	1	1	2	2
Curvador – Soldadura		1	1	1	1	1	1	1
Amolador – Soldadura		1	1	1	1	1	2	2
Ayudante – Soldadura		2	2	2	2	2	4	6
Maestro de Primera – Bajada		1	1	1	1	1	2	2

	Ayudante- Bajada	3	3	3	4	4	4	6
Tareas de arenado e imprimación	Maestro de Segunda	1	1	1	1	1	1	1
	Ayudante	1	1	1	1,25	1,5	2	2
Prueba hidráulica limpieza y secado	Cañista	1	1	1	1	1	1	1
	Ayudante	2	2	2	2	2	2	3

1.4.4 Otros costos de obra

Para el montaje de tuberías de acero, se considera como otros costos de obras, aquellos servicios tercerizados, los cuales son principalmente los servicios de radiografía.

Tabla A1.24: Servicios de radiografía

Actividad	4"	6"	8"	10"	12"	16"	20"
Servicios de radiografía \$CL/m	2.458,1	2.458,1	3.074,3	3.074,3	4.300,1	4.300,1	6.148,7

1.4.5 Beneficio del contratista

Se considere también el beneficio de contratista, el cual corresponde al 20% sobre materiales, materiales de montaje, equipos, mano de obra cuadrilla de montaje y otros costos de obras.

1.4.6 Listado de Costos de montaje

Tabla A1.25: Costo montaje tuberías puesto en obra

Costos Unitarios \$CL/ml	Rurales	Urbanas
Tubería de acero revestimiento tricapa 4"	57.752	52.473
Tubería de acero revestimiento tricapa 6"	70.955	72.938
Tubería de acero revestimiento tricapa 8"	77.847	71.891
Tubería de acero revestimiento tricapa 10"	103.912	96.603
Tubería de acero revestimiento tricapa 12"	110.163	103.259
Tubería de acero revestimiento tricapa 16"	111.987	106.302
Tubería de acero revestimiento tricapa 20"	159.298	151.278

2 ANEXO MODELO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN

2.1 Materiales de estaciones de medición y regulación

Los costos de materiales de estaciones de medición y regulación se determinan según la metodología propuesta, los cuales se presentan en la siguiente tabla:

Tabla A2.1: Costos de materiales por tipo de EMR

Capacidad (m3/h)x Rama	Presión Entrada (Bar)	Presión Salida (Bar)	Ramas	1°	2°	Costo \$CI (2016)
1.000	6-4	1	2	Regulación	Medición	56.695.000
650	6-4	1	2	Regulación	Medición	36.685.000
500	6-4	1	1	Regulación	Medición	16.675.000
100	6-4	1	1	Regulación	Medición	16.675.000
50	6-4	1	1	Regulación	Medición	13.340.000
1.000	6-4	1	2	Medición	Regulación	63.365.000
650	6-4	1	2	Medición	Regulación	36.685.000
10.000	20-10	4	2	Regulación	Medición	153.410.000
5.000	20-10	4	2	Regulación	Medición	136.735.000
3.000	20-10	4	2	Regulación	Medición	120.060.000
1.000	20-10	4	2	Regulación	Medición	63.365.000
10.000	20-10	4	2	Medición	Regulación	153.410.000
5.000	20-10	4	2	Medición	Regulación	136.735.000
3.000	20-10	4	2	Medición	Regulación	120.060.000
1.000	20-10	4	2	Medición	Regulación	63.365.000
10.000	20-10	4	2	Regulación		113.390.000
5.000	20-10	4	2	Regulación		103.385.000
3.000	20-10	4	2	Regulación		76.705.000
1.000	20-10	4	2	Regulación		46.690.000
25.000	50-35	10	2	Regulación	Medición	163.415.000
12.000	50-35	10	2	Regulación	Medición	143.405.000
3.000	50-35	10	2	Regulación	Medición	76.705.000
25.000	50-35	10	2	Medición	Regulación	163.415.000
12.000	50-35	10	2	Medición	Regulación	143.405.000
3.000	50-35	10	2	Medición	Regulación	76.705.000

2.2 Montaje de estaciones de medición y regulación

El montaje, incluye equipos, mano de obra, y otros costos de obras, necesarios para la ejecución de las actividades "excavación" y "colocación de cañería".

Debido a la alta dispersión de los valores informados por las empresas concesionarias, el modelo de montaje de estaciones de regulación y medición (ERM), considera dos modelos de ERM, uno para una planta 38/10 con odorizador y calentador tipo aérea y el otro, para una planta 10/4 tipo aérea. Los valores calculados de montaje para cada modelo definen el rango para evaluar el costo de montaje de cada estación informada. Dicho rango se calcula entre 196,68 UF y 316,68 UF, y a partir del mismo, se establece un valor intermedio como lo muestra la tabla:

Tabla A2.2: Costo eficiente de montaje de EMR

Capacidad ERM (m3/h)	UF
Estaciones de hasta 6.000 m3/h	196,68
Estaciones intermedias de 6.000 a 15.000 m3/h	256,68

Para ambas, se considera la siguiente mano de obra:

Tabla A2.3: Mano de obra eficiente de montaje de EMR

Tipo de actividad	Mano de Obra	Horas-mes por persona	
		ERM 10/4	ERM 38/10
Excavación a Cielo Abierto y Tapada	Ayudante para tareas de señalamiento y limpieza por mes	4	8
	Ayudante para acarreo y bajada por mes	4	8
Colocación de Cañería	Colocación cañería - Soldador	4	8
	Colocación cañería - Cañista	4	8
	Colocación cañería - Dos ayudantes por mes	4	8
	Ayudante protección catódica	0,5	2
	Ayudante para instalación de mantas	0,5	2

Se consideran 21 días hábiles por mes.

Adicionalmente, se consideran las siguientes actividades asociadas a la colocación de la cañería para instalar ERM:

Tabla A2.4: Actividades asociadas al montaje de ERM

Otros Servicios	Unidad	ERM 10/4	ERM 38/10
Servicio de Radiografiado	\$/mes	1.760,00	1.760,00
Prueba hidráulica limpieza y secado	\$/mes	367,28	73,46

En cuanto a equipos, los dos modelos mencionados de estación de medición y regulación, contemplan:

Tabla A2.5: Equipos considerados en montaje de ERM

Tipo de actividad	Equipos	ERM 10/4 (horas)	ERM 38/10 (horas)
Excavación a Cielo Abierto y Tapada	Camión Semirremolque	8	36
	Minicargadora	0	16
Colocación de Cañería	Pick Up (Tarea de control)	36	72
	Combi (Transporte de personal)	36	72
	Motosoldadora	36	40

Otros gastos generales de obra, como cargas sociales de jefe de obra y capataz, otros insumos, entre otros, se calculan como 19,01 UF.

2.3 Obra civil de estaciones de medición y regulación

Las obras civiles se modelan para estaciones aéreas, subterráneas e industriales. Las estaciones de regulación y medición, incluyendo sus cámaras de válvulas de ingreso y egreso y los recintos de las estaciones de regulación

industriales se consideran como obra tipo, donde el costo de obra civil se estima mediante modelos de cómputos de materiales e insumos de acuerdo a construcciones típicas, que se valorizan según cotizaciones de mercado de la construcción, siguiendo metodología similar a la de redes de distribución.

A continuación se indican las valorizaciones de obras civiles para válvulas utilizadas en las ERM y las propias estaciones tipo:

Tabla A2.6: Obra civil para cámaras válvulas Ø6" a Ø12"

OBRA CIVIL PARA CAMARAS VÁLVULAS Ø6" a Ø12" (1,5mX 1,5m X 1,5m)						
MATERIALES					MANO DE OBRA	
MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO \$CLP	TOTAL	PERSONAL	HH
Excav. y envío a botadero	m3	3,38	5.057	17.067	Maquinista	2
Hormigón	m3	2,25	65.437	147.233	Albañil	8
Hierro (malla 6mm 15x15)	unid	1	39.990	39.990	Ayudante	8
Molde Losa	m2	1,8	6.500	11.700	Maquina Retro	2
Tapa hormigón 60x60	unid.	2	5.034	10.068		
Marco metálico 60x60	ml	2	5.034	10.068		
Otros (escaleras, seguridad, etc.), 30 % de materiales menos malla de hierro			58.841	58.841		

Tabla A2.7: Obra civil para cámaras válvulas Ø2" a Ø4"²⁴

OBRA CIVIL PARA CAMARAS VALVULAS Ø2" a Ø4" (2m X 1,5m X 1,5m)								
MATERIALES					MANO DE OBRA			
MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO \$CLP	TOTAL	PERSONAL	HH	\$HH	TOTAL \$CLP
Excav. y envío a botadero	m3	4,5	5.057	22.757	Maquinista	2	4.790,29	9.580,57
Hormigón	m3	3	65.437	-196.311	Albañil	8	4.325,18	34.601,45
Hierro (malla 6mm 15x15)	unid	2	39.990	79.980	Ayudante	8	2.795,83	22.366,61
Molde Losa	m2	3	6.500	19.500	Maquina Retro	2	11.097,00	22.194,00
Tapa hormigón 60x60	unid.	2	5.034	10.068				
Marco metálico 60x60	ml	2	5034	10.068				
Otros (escaleras, seguridad, etc.), 30 % de materiales menos malla de hierro		1	58.841	77.611				

²⁴ Se ajusta esta tabla de acuerdo a lo establecido por el Panel de Expertos en su Dictamen N° 11-2017, de 13 de diciembre de 2017, Discrepancia: "Informe Técnico Definitivo a que se refiere el artículo 33 bis de la Ley de Servicios de Gas de la empresa GasValpo SpA", Valorización de las cámaras de válvulas de 2 a 4 pulgadas, páginas 52-53.

Tabla A2.8: Obra civil para recinto ERM subterránea

OBRA CIVIL PARA RECINTO ERM SUBTERRANEA (4mx4mx3m)						
MATERIALES					MANO DE OBRA	
MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO \$CLP	TOTAL	PERSONAL	HH
Excav. y envío a botadero	m3	64	5.057	323.648	Maquinista	16
Camión Hormigonero (8m3)	m3	16	56.980	911.680	Albañil	72
Molde Losa	m2	80	6.500	520.000	Ayudante	72
Hierro (malla 6mm 15x15)	unid	14	39.990	559.860	Maestro de Primera	36
Tapa hormigón 60x60	unid.	4	5.034	20.136	Maquina Retro	16
Marco metálico 60x60	ml	4	5.034	20.136		
Otros (escaleras, iluminación, seguridad, aberturas, cerrajes, etc.) 30 % de materiales menos marco metálico			700.597	700.597		

Tabla A2.9: Obra civil para recinto ERM aérea

OBRA CIVIL PARA RECINTO ERM AEREA (4mx3mx2,7m altura)						
MATERIALES					MANO DE OBRA	
MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO \$CLP	TOTAL	PERSONAL	HH
Ladrillo Fiscal + Flete	unid.	1.908	135	257.580	Maestro de Primera	24
Mortero para mampostería	m3	0,60	30.000	18.000	Albañil	48
Malla Perimetral (10*10)	ml	40	23.990	959.600	Ayudante	48
Hormigón para losa de piso	m3	0,36	65.437	23.557		
Hierro (malla 6mm 15x15)	unid	2	39.990	79.980		
Colocación Malla Perimetral	ml	40	20.000	800.000		
Cobertizo (acero galvanizado, e=0,6 mm).	m2	16	6.960	111.360		
Otros (escaleras, iluminación, seguridad, aberturas, cerrajes, etc.) 30 % de materiales menos marco metálico			651.029	651.029		

Tabla A2.10: Obra civil para recinto ERM industriales

OBRA CIVIL PARA RECINTO ERM INDUSTRIALES (2mx3m)						
MATERIALES					MANO DE OBRA	
MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO \$CPL	TOTAL	PERSONAL	HH
Ladrillo Fiscal + Flete	unid.	1.113	135	150.255	Maestro de Primera	8
Mortero para mampostería	m3	0,40	30.000	12.000	Albañil	8
Malla Perimetral (10*10*10*10)	ml	3	23.990	71.970	Ayudante	8
Colocación Malla Perimetral	ml	3	20.000	60.000		
Hormigón para losa de piso	m3	0,18	65.437	11.779		
Hierro (malla 6mm 15x15)	unid	1	39.990	39.990		
Cobertizo (acero galvanizado, e=0,6 mm).	m2	10,00	6.960	69.600		
Otros (iluminación, seguridad, aberturas, cerrajes, etc.) 30 % de materiales menos malla de hierro			112.681	112.681		

3 ANEXO MODELO DE ACOMETIDAS, EMPALMES Y MEDIDORES

Anexo se adjunta en archivos Excel "Anexo Modelo Acometidas Empalmes Medidores GASVALPO" y "Anexo Montaje Acometidas Empalmes Medidores".

4 ANEXO MODELO DE REMUNERACIONES DE LA MANO DE OBRA

Los datos de remuneraciones se obtienen del estudio Price Waterhouse and Coopers (PWC), con datos referidos a junio del año 2014 sobre un total de 146 empresas a nivel país. La remuneración bruta mes incluye el sueldo base; bonos por Navidad, fiestas patrias y vacaciones; otros imponderables y tributables; colación, movilización, y otros no imponderables ni tributables; renta variable y gratificaciones no garantizadas; comisiones e incentivos por ventas; y gratificación y bonos garantizados. Las obligaciones legales corresponden al 4,2% del sueldo bruto y las provisiones por indemnización por años de servicio alcanzan a 3,6% sobre el mismo valor.

Las remuneraciones definidas para cada cargo de una empresa contratista eficiente (tercerizados) se considera la aplicación del estadígrafo P25, en línea con lo estipulado por el documento técnico del "Estudio para el Cálculo de las Componentes del Valor Agregado de Distribución; Cuadrinio Noviembre 2016 - Noviembre 2020" realizado por la Comisión. En aquellos casos donde el cargo no tuviera uno igual en la Encuesta, éste se homologa a uno similar en categoría y complejidad del trabajo efectuado.

En la tabla siguiente se indican los cargos necesarios para los modelos constructivos utilizados, la remuneración bruta en pesos de diciembre de 2016.

Tabla A4.1: Remuneraciones de la mano de obra

Cargo modelo	Otros cargos homologados	Cargo Encuesta	Remun.
Profesional I	Jefe Obra con cargas sociales	Ingeniero de obras civiles I	3.813.503
Profesional II	Capataz con cargas sociales	Supervisor de obras civiles/jefe de obra	1.884.867
Técnico		Técnico mantención terreno I	870.381
Maestro de Primera	Fusionista	Maestro de primera	726.630
Maestro de Segunda	Zanjero / Instalador	Maestro de segunda	584.207
Ayudante		Ayudante de maestro	469.699
Soldador		Soldador I	2.089.819
Cañista		Maestro de segunda	584.207
Operador de Tunelera		Maestro de primera	726.630
Maquinista		Operador maquinaria mediana	804.768
Albañil		Maestro de primera	726.630
Vigilante Privado I		Vigilante privado I	1.259.727
Sereno	Sereno con cargas sociales	Vigilante privado II	696.672

Para el ayudante de maestro se consideró el ratio entre el maestro de primera y el maestro de segunda

5 ANEXO MODELO ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO

5.1 Rotura y reposición de pavimentos en redes de distribución

La información base para determinar los costos de rotura y reposición de pavimentos según tipología se muestran en las tablas siguientes:²⁵

Tabla A5.1: Costo RRP RR-2 para bandejón jardines

	u.	P.U.	CANTIDAD	SUBTOTAL
		U.F		UF
Excavacion y relleno comp. en carretilla	m3	0,60	0,30	0,18
Carpeta de maicillo e=0.05 m	m2	0,02	1,00	0,02

²⁵ Los costos unitarios mostrados en cada tabla corresponden al portal web ONDAC Manual de Precios, que contiene información de precios de mercado para los equipos, mano de obra, entre otras. Para determinar el costo unitario eficiente, estos costos son incrementados en un 7,5% por laboratorio ensayo hormigón y otros requisitos SERVIU, 15% por beneficio contratista y 5% gastos generales, comparado con valor informado por la empresa para categoría de rotura.

pasto	m2	0,02	2,00	0,03
Subtotal por m2				0,24
TOTAL POR m2	RR	2		0,24

Tabla A5.2: Costo RRP RR-3 para bandejón entrada de vehículo

	u.	P.U.	CANTIDAD	SUBTOTAL
		U.F		UF
Cortador de pavimento	ml	0,07	0,75	0,05
Demol. Horm. Y transp. A botadero	m3	2,15	0,08	0,17
Excavacion y relleno comp. en carretilla	m3	0,60	0,20	0,12
Base estabilizada	m3	0,88	0,10	0,09
Veredas de hormigon cem e=0.07 m	m2	0,49	1,00	0,49
Subtotal por m2				0,92
TOTAL POR m2	RR	3		0,92

Tabla A5.3: Costo RRP RR-4 para acera tierra

	u.	P.U.	CANTIDAD	SUBTOTAL
		U.F		UF
Cortador de pavimento	ml	0,07	0,75	0,05
Demol. Horm. Y transp. A botadero	m3	2,15	0,08	0,17
Excavacion y relleno comp. en carretilla	m3	0,60	0,20	0,12
Base estabilizada	m3	0,88	0,10	0,09
Veredas de hormigon cem e=0.07 m	m2	0,49	1,00	0,49
Subtotal por m2				0,92
TOTAL POR m2	RR	4		0,92

Tabla A5.4: Costo RRP RR-5 para acera de hormigón e<0.10

	u.	P.U.	CANTIDAD	SUBTOTAL
		U.F		UF
Cortador de pavimento	ml	0,07	1,00	0,07
Demol. Horm. Y transp. A botadero	m3	2,15	0,10	0,21
Excavacion y relleno comp. en carretilla	m3	0,60	0,20	0,120936227
Base estabilizada	m3	0,88	0,10	0,087741431
veredas de hormigon cem e=0.08m	m2	0,51	1,00	0,51
Subtotal por m2				1,01
TOTAL POR m2	RR	5		1,01

Tabla A5.5: Costo RRP RR-6 para acera de hormigón e>0.10

	u.	P.U.	CANTIDAD	SUBTOTAL
		U.F		UF
Cortador de pavimento	ml	0,07	1,00	0,07
Demol. Horm. Y transp. A botadero	m3	2,15	0,10	0,21
Excavacion y relleno comp. en carretilla	m3	0,60	0,20	0,12
Base estabilizada	m3	0,88	0,10	0,09
veredas de hormigon cem e=0.10m	m2	0,64	1,00	0,64
Subtotal por m2				1,13
TOTAL POR m2	RR	6		1,13

Tabla A5.6: Costo RRP RR-7 para aceras de asfalto

	u.	P.U.	CANTIDAD	SUBTOTAL
		U.F		UF
Cortador de pavimento	ml	0,07	1,00	0,07
Demol. Elementos de pav. Y transp.	m3	1,68	0,12	0,20
Excavacion y relleno comp. en carretilla	m3	0,60	0,32	0,19
Base estabilizada chancada CBR 80% Calz. Asfalto	m3	0,85	0,20	0,17
Imprimación base para carpeta asfalto	m2	0,02	1,00	0,02
Calzada concreto asfaltico e=0,03m	m2	0,67	1,00	0,67
Subtotal por m2				1,33
TOTAL POR m2	RR	7		1,33

Tabla A5.7: Costo RRP RR-8 para acera de adoquines

	u.	P.U.	CANTIDAD	SUBTOTAL
		U.F		UF
Cortador de pavimento	ml	0,07	1,00	0,07
Adoquines extrac. Y transp. A bodega	m2	0,33	1,00	0,33
Excavacion y relleno comp. en carretilla	m3	0,60	0,18	0,11
Base Estabilizada	m3	0,88	0,07	0,06
Arena sin contenido de arcilla	m3	0,25	0,05	0,01
Adoquin prefabricado e=0,07	m2	0,80	1,00	0,80
Subtotal por m2				1,38
TOTAL POR m2	RR	8		1,38

Tabla A5.8: Costo RRP RR-9 para calzadas de hormigón e < 0.15

	u.	P.U.	CANTIDAD	SUBTOTAL
		U.F		UF
Cortador de pavimento	ml	0,07	1,00	0,07
Demol. Horm. Y transp. A botadero	m3	2,15	0,30	0,64

Excavacion y relleno comp. en carretilla	m3	0,60	0,30	0,18
Sub-base estabilizada	m3	0,84	0,15	0,13
Base Estabilizada	m3	0,88	0,30	0,26
Calzada H.C.V e=0,14m	m2	0,84	1,00	0,84
Subtotal por m2				2,13
TOTAL POR m2	RR	9		2,13

Tabla A5.9: Costo RRP RR-10 para calzada de hormigón $0.20 < e < 0.15$

	u.	P.U.	CANTIDAD	SUBTOTAL
		U.F		UF
Cortador de pavimento	ml	0,07	1,00	0,07
Demol. Horm. Y transp. A botadero	m3	2,15	0,40	0,86
Excavacion y relleno compensado en camión	m3	0,56	0,30	0,17
Sub-base estabilizada	m3	0,84	0,15	0,13
Base Estabilizada	m3	0,88	0,30	0,26
Calzada H.C.V e=0,18m	m2	1,03	1,00	1,03
Subtotal por m2				2,52
TOTAL POR m2	RR	10		2,52

Tabla A5.10: Costo RRP RR-11 para calzada de hormigón $0.25 > e > 0.20$

	u.	P.U.	CANTIDAD	SUBTOTAL
		U.F		UF
Cortador de pavimento	ml	0,07	1,00	0,07
Demol. Horm. Y transp. A botadero	m3	2,15	0,40	0,86
Excavacion y relleno compensado en camión	m3	0,56	0,45	0,25
Sub-base estabilizada	m3	0,84	0,10	0,08
Base Estabilizada	m3	0,88	0,20	0,18
Calzada H.C.V e=0,22	m2	1,10	1,00	1,10
Subtotal por m2				2,54
TOTAL POR m2	RR	11		2,54

Tabla A5.11: Costo RRP RR-12 para calzadas de asfalto $e < 0.06$

	u.	P.U.	CANTIDAD	SUBTOTAL
		U.F		UF
Cortador de pavimento	ml	0,07	1,00	0,07
Demol. Elementos de pav. Y transp.	m3	1,68	0,30	0,50
Excavacion y relleno comp. en carretilla	m3	0,60	0,40	0,24
Sub-base estabilizada	m3	0,84	0,28	0,24
Base estabilizada chancada CBR 80% Calz. Asfalto	m3	0,85	0,21	0,18

Imprimación base para carpeta asfalto	m2	0,02	1,00	0,02
Calzada concreto asfaltico e=0,05m	m2	0,77	1,00	0,77
Subtotal por m2				2,02
TOTAL POR m2	RR	12		2,02

Tabla A5.12: Costo RRP RR-13 para calzada de asfalto e > 0.06

	u.	P.U.	CANTIDAD	SUBTOTAL
		U.F		UF
Cortador de pavimento	ml	0,07	1,00	0,07
Demol. Elementos de pav. Y transp.	m3	1,68	0,30	0,50
Excavacion y relleno comp. en carretilla	m3	0,60	0,60	0,36
Sub-base estabilizada	m3	0,84	0,30	0,25
Base estabilizada chancada CBR 80% Calz. Asfalto	m3	0,85	0,21	0,18
Imprimación base para carpeta asfalto	m2	0,02	1,00	0,02
Calzada concreto asfaltico e=0,058m	m2	0,81	1,00	0,81
Subtotal por m2				2,20
TOTAL POR m2	RR	13		2,20

Tabla A5.13: Costo RRP RR-14 para calzada de adoquines

	u.	P.U.	CANTIDAD	SUBTOTAL
		U.F		UF
Cortador de pavimento	ml	0,07	1,00	0,07
Adoquines extrac. Y transp. A bodega	m2	0,33	1,00	0,33
Excavacion y relleno comp. en carretilla	m3	0,60	0,20	0,12
Sub-base estabilizada	m3	0,84	0,20	0,17
Arena sin contenido de arcilla	m3	0,25	0,05	0,01
Adoquín prefabricado e=0,08	m2	1,05	1,00	1,05
Subtotal por m2				1,75
TOTAL POR m2	RR	14		1,75

Tabla A5.14 Costo RRP SS-2 para soleras afectadas

	u.	P.U.	CANTIDAD	SUBTOTAL
		U.F		UF
Soleras, extracción y transp. A botadero	ml	0,18	1,00	0,18
Soleras tipo csuministro y coloc.	ml	0,38	1,00	0,38
TOTAL POR m	SS	2		0,56

Tabla A5.15: Costo RRP SS-3 para solerillas afectadas

	u.	P.U.	CANTIDAD	SUBTOTAL
		U.F		UF
Soleras, extracción y transp. A botadero	ml	0,18	1,00	0,18
Solerillas alta resistencia	ml	0,24	1,00	0,24
TOTAL POR m	SS	3		0,42

Los anchos de afectación para las redes de distribución, utilizados para determinar el costo lineal de rotura y reposición según tipo son los siguientes:

Tabla A5.16: Anchos de afectación de rotura y reposición, red primaria

Red Primaria Ancho de rotura declarado en m			GASVALPO
RRP	DESIGNACIÓN	UNIDAD	Región de Valparaíso
RR1	Tierra o No Afectadas	m	
RR2	Bandejon Jardines	m	
RR3	Bandejon Entrada Vehiculos	m	
RR4	Aceras Tierra	m	
RR5	Aceras H° e<0,10	m	
RR6	Aceras H° e>0,10	m	
RR7	Aceras Asfalto	m	
RR8	Aceras Adoquines	m	
RR9	Calzada de H° <0,15	m	
RR10	Calzadas de H° 0,20<e<,15	m	
RR11	Calzadas de H° 0,25>e>,20	m	
RR12	Calzadas Asfalto e<0,06	m	
RR13	Calzadas Asfalto e>0,06	m	
RR14	Calzada de Adoquines	m	
SS1	Sin Solera ni Solerilla	m	
SS2	Soleras Afectadas	m	
SS3	Solerillas Afectadas	m	

Tabla A5.17: Anchos de afectación de rotura y reposición, red secundaria

Red Secundaria Ancho de rotura declarado en m			GASVALPO
RRP	DESIGNACIÓN	UNIDAD	Región de Valparaíso
RR1	Tierra o No Afectadas	m	
RR2	Bandejon Jardines	m	
RR3	Bandejon Entrada Vehículos	m	
RR4	Aceras Tierra	m	
RR5	Aceras H° e<0,10	m	
RR6	Aceras H° e>0,10	m	
RR7	Aceras Asfalto	m	

RR8	Aceras Adoquines	m	[REDACTED]
RR9	Calzada de H° <0,15	m	
RR10	Calzadas de H° 0,20<e<,15	m	
RR11	Calzadas de H° 0,25>e>,20	m	
RR12	Calzadas Asfalto e<0,06	m	
RR13	Calzadas Asfalto e>0,06	m	
RR14	Calzada de Adoquines	m	
SS1	Sin Solera ni Solerilla	m	
SS2	Soleras Afectadas	m	
SS3	Solerillas Afectadas	m	

Tabla A5.17: Anchos de afectación de rotura y reposición, red terciaria

Red Terciaria Ancho de rotura declarado en m			GASVALPO		
RRP	DESIGNACIÓN	UNIDAD	Región de Coquimbo	Región de Valparaíso	Región del Maule
RR1	Tierra o No Afectadas	m	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RR2	Bandejon Jardines	m			
RR3	Bandejon Entrada Vehículos	m			
RR4	Aceras Tierra	m			
RR5	Aceras H° e<0,10	m			
RR6	Aceras H° e>0,10	m			
RR7	Aceras Asfalto	m			
RR8	Aceras Adoquines	m			
RR9	Calzada de H° <0,15	m			
RR10	Calzadas de H° 0,20<e<,15	m			
RR11	Calzadas de H° 0,25>e>,20	m			
RR12	Calzadas Asfalto e<0,06	m			
RR13	Calzadas Asfalto e>0,06	m			
RR14	Calzada de Adoquines	m			
SS1	Sin Solera ni Solerilla	m			
SS2	Soleras Afectadas	m			
SS3	Solerillas Afectadas	m			

Para determinar la rotura y reposición de pavimentos de acometidas de redes terciarias se consideró un largo de [REDACTED] metros. Se descontó el 50% de la afectación del ancho de las redes.

6 INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA EMPRESA

6.1 Región de Coquimbo

La información presentada por la empresa en relación a la cantidad de bienes por tipo y su valorización referencial a Valor Nuevo de Reemplazo al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a la Resolución Exenta CNE N° 77, de 9 de febrero de 2017, está contenida en el Sistema de Contabilidad Regulatoria de la Comisión y es la siguiente:

**Tabla A6.1: Cantidad de bienes por tipo y VNR informado por la empresa
(pesos al 31 de diciembre de 2016)**

Activo / instalación	Unidad	Cantidad (Origen SICR)	VNR empresa
Redes de Distribución			
Terciarias			
Tuberías (longitudxy, sin fittings)	mts		
Válvulas	c/u		
Cruces	c/u		
Empalmes y Medidores			
Terciarias			
Acometidas industriales	c/u		
Empalmes industriales	c/u		
Medidores industriales	c/u		
Acometidas comerciales	c/u		
Empalmes comerciales	c/u		
Medidores comerciales	c/u		
Acometidas residenciales comunitarios	c/u		
Empalmes residenciales comunitarios	c/u		
Acometidas residenciales individuales	c/u		
Empalmes residenciales individuales	c/u		
Medidores residenciales	c/u		
Otros activos			
Muebles e Inmuebles			
Terrenos	c/u		
Edificaciones	c/u		
Equipos de telemedición	c/u		
Equipos de Control de Calidad y de laboratorio de ensayos	c/u		
Herramientas y Equipos de Bodega	c/u		
Equipos de comunicación y computación (hardware)	c/u		
Sistemas y software	c/u		
Muebles y Equipos de Oficina	c/u		

6.2 Región de Valparaíso

La información presentada por la empresa en relación a la cantidad de bienes por tipo y su valorización referencial a Valor Nuevo de Reemplazo al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a la Resolución Exenta CNE N° 77, de 9 de febrero de 2017, está contenida en el Sistema de Contabilidad Regulatoria de la Comisión y es la siguiente:

**Tabla A6.2: Cantidad de bienes por tipo y VNR informado por la empresa
(pesos al 31 de diciembre de 2016)**

Activo / instalación	Unidad	Cantidad (Origen SICR)	VNR empresa
Plantas de Fabricación			
Propano-aire			
Unidad de Fabricación de Propano-Aire	c/u		
City-gates			
City gates			
City gate	c/u		
Redes de Distribución			
Primaria			
Tuberías (longitudxy, sin fittings)	mts		
Válvulas	c/u		
Trampas de Pigs	c/u		
Sistema de Protección Catódica	c/u		
Cruces	c/u		
Plantas de Odorización	c/u		
Secundarias			
Tuberías (longitudxy, sin fittings)	mts		
Válvulas	c/u		
Sistema de Protección Catódica	c/u		
Cruces	c/u		
Terciarias			
Tuberías (longitudxy, sin fittings)	mts		
Válvulas	c/u		
Sistema de Protección Catódica	c/u		
Cruces	c/u		
Estación Regulación y Medición			
Estación de Regulación y Medición			
Estación de Regulación y Medición	c/u		
Empalmes y Medidores			

Primarias	
Acometidas industriales	c/u
Empalmes industriales	c/u
Medidores industriales	c/u
Secundarias	
Acometidas industriales	c/u
Empalmes industriales	c/u
Medidores industriales	c/u
Terciarias	
Acometidas industriales	c/u
Empalmes industriales	c/u
Medidores industriales	c/u
Acometidas comerciales	c/u
Empalmes comerciales	c/u
Medidores comerciales	c/u
Acometidas residenciales comunitarios	c/u
Empalmes residenciales comunitarios	c/u
Acometidas residenciales individuales	c/u
Empalmes residenciales individuales	c/u
Medidores residenciales	c/u
Otros activos	
Muebles e Inmuebles	
Terrenos	c/u
Edificaciones	c/u
Vehículos y equipos de transporte	c/u
Equipos de telemedición	c/u
Equipos de control de calidad y de laboratorio de ensayos	c/u
Herramientas y equipos de bodega	c/u
Equipos de comunicación y computación (hardware)	c/u
Sistemas y software	c/u
Muebles y equipos de oficina	c/u

6.3 Región del Maule

La información presentada por la empresa en relación a la cantidad de bienes por tipo y su valorización referencial a Valor Nuevo de Reemplazo al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a la Resolución Exenta CNE N° 77, de 9 de febrero de 2017, está contenida en el Sistema de Contabilidad Regulatoria de la Comisión y es la siguiente:

**Tabla A6.3: Cantidad de bienes por tipo y VNR informado por la empresa
(pesos al 31 de diciembre de 2016)**

Activo / instalación	Unidad	Cantidad (Origen SICR)	VNR empresa
Redes de Distribución			
Terciarias			
Tuberías (longitudxy, sin fittings)	mts		
Válvulas	c/u		
Cruces	c/u		
Empalmes y medidores			
Terciarias			
Acometidas industriales	c/u		
Empalmes industriales	c/u		
Medidores industriales	c/u		
Acometidas comerciales	c/u		
Empalmes comerciales	c/u		
Medidores comerciales	c/u		
Acometidas residenciales individuales	c/u		
Empalmes residenciales individuales	c/u		
Medidores residenciales	c/u		
Otros activos			
Muebles e Inmuebles			
Terrenos	c/u		
Edificaciones	c/u		
Equipos de telemedición	c/u		
Equipos de control de calidad y de laboratorio de ensayos	c/u		
Herramientas y equipos de bodega	c/u		
Equipos de comunicación y computación (hardware)	c/u		
Sistemas y software	c/u		
Muebles y equipos de oficina	c/u		

7 ANÁLISIS DE DEMANDA PRESENTADA POR LA CONCESIONARIA PARA LA ZONA DE CONCESIÓN

7.1 Región de Coquimbo

- Demanda mensual proyectada

Debido a que esta concesión es una zona nueva para la empresa, no existen datos históricos del comportamiento de la demanda que permita aplicar la metodología definida en el Capítulo I, numeral 3 de este Informe. En consecuencia, se analizaron los criterios expuestos por GasValpo en cuanto a las proyecciones de conexión de clientes y los consumos donde el mayor crecimiento se plantea en los primeros años y se fundamenta en el conocimiento que tiene la empresa de los sectores que conectará. En consecuencia, se valida la demanda de la zona de 4 de Coquimbo.

La proyección de demanda anual²⁶ utilizada para la determinación del listado de bienes eficientes es la siguiente:

Tabla A7.1: Demanda anual proyectada

Año	Residencial	Comercial	Industrial
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			

- Demanda máxima horaria

En relación a la demanda máxima horaria, la comparación entre las proyecciones presentada por la empresa y los cálculos realizados de acuerdo con la metodología explicada en el numeral 3 del Capítulo I de este informe, resulta que no surgen diferencias importantes, aun cuando es mayor la presentada por GasValpo. Dado lo anterior, se valida la demanda máxima horaria presentada por la concesionaria al 2031 adoptando un criterio más conservador para el crecimiento de dicha demanda en la zona de concesión.


La demanda máxima horaria de esta zona concesionaria, en m³, para cada año utilizada en la modelación hidráulica, se indica en la siguiente tabla:

Tabla A7.2: Demanda máxima horaria

Año	Demanda Máxima Horaria
2016	
2017	
2018	
2019	

²⁶ Se obtiene de la demanda mensual proyectada validada para la empresa en la zona de concesión.

2020
2021
2031



7.2 Región de Valparaíso

- **Demanda mensual proyectada**

De acuerdo con la metodología definida en el Capítulo I, numeral 3 de este informe, se estiman las demandas mensuales desde 2017 al 2021 para los clientes residenciales y comerciales de la empresa concesionaria en la zona de concesión. Posteriormente, se compara la suma de las demandas mensuales de los tres tipos de cliente con la demanda mensual total proyectada presentada por la empresa GasValpo.

Se concluye que la demanda proyectada por GasValpo es levemente menor a los valores calculados. En consecuencia, se valida la demanda proyectada presentada por dicha empresa.

La proyección de demanda anual²⁷, en m³, utilizada para la determinación del listado de bienes eficientes es la siguiente:

Tabla A7.3: Demanda anual proyectada

Año	Residencial	Comercial	Industrial
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			

- **Demanda máxima horaria**

En relación a la demanda máxima horaria, la comparación entre las proyecciones presentada por la empresa y los cálculos realizados de acuerdo con la metodología explicada en el numeral 3 del Capítulo I de este informe, resulta que no surgen diferencias importantes aun cuando es levemente mayor la de GasValpo. Dado lo anterior, se valida la demanda máxima horaria presentada por la concesionaria adoptando un criterio conservador para el crecimiento de dicha demanda en la zona de concesión.

La demanda máxima horaria de esta zona concesionaria, en m³, para cada año utilizada en la modelación hidráulica, se indica en la siguiente tabla:

Tabla A7.4. Demanda máxima horaria

Año	Demanda Máxima Horaria
2016	
2017	

²⁷ Se obtiene de la demanda mensual proyectada validada para la empresa en la zona de concesión.

2018
2019
2020
2021
2031



7.3 Región del Maule

- **Demanda Mensual Proyectada**

Debido a que esta concesión es una zona nueva para la empresa, no existen datos históricos del comportamiento de la demanda que permita aplicar la metodología definida en el Capítulo I, numeral 3 de este Informe. En consecuencia, se analizaron los criterios expuestos por GasValpo en cuanto a la conexión de clientes y los consumos que tendrán donde el mayor crecimiento se plantea en los primeros años y se fundamenta con el conocimiento que tiene la empresa de los sectores que conectará.

En consecuencia, se concluye que se valida la demanda proyectada para esta concesión. La proyección de demanda anual²⁸ utilizada para la determinación del listado de bienes eficientes es la siguiente:

Tabla A7.5: Demanda anual proyectada

Año	Residencial	Comercial	Industrial
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			

- **Demanda máxima horaria**

En cuanto a la demanda máxima horaria, la comparación entre las proyecciones presentada por la empresa y los cálculos realizados de acuerdo con la metodología explicada en el numeral 3 del Capítulo I de este informe, resulta que no surgen diferencias importantes aun cuando es mayor la de GasValpo. Dado lo anterior, se valida la demanda máxima horaria al 2031 presentada por la concesionaria adoptando un criterio conservador para el crecimiento de dicha demanda en la zona de concesión.

La demanda máxima horaria de esta zona concesionaria, en m3, para cada año utilizada en la modelación hidráulica, se indica en la siguiente tabla:

Tabla A7.6: Demanda máxima horaria

Año	Demanda Máxima Horaria
2016	
2017	

²⁸ Se obtiene de la demanda mensual proyectada validada para la empresa en la zona de concesión.

2018
2019
2020
2021
2031



8 ANEXO DERECHOS Y SERVIDUMBRES

La empresa distribuidora GasValpo se acogió al artículo transitorio decimoquinto la Ley 20.999, según el cual opta porque se le reconozca el 65% del valor para los derechos fijado por la Comisión para el informe de Chequeo de Rentabilidad Anual correspondiente al ejercicio del año calendario 2014. Con respecto a las servidumbres presentó todos los documentos que respaldan los pagos efectivamente realizados. El detalle se muestra en la siguiente tabla:

Tabla A8.1: Derechos y servidumbres

	Servidumbres			Derechos		
	Coquimbo	Valparaíso	Maule	Coquimbo	Valparaíso	Maule
Redes primarias						
Redes secundarias						
Redes terciarias						

9 ANEXO VNR POR COMPONENTE

9.1 Cuatrienio 2018-2021

Tabla A9.1: VNR por componente de bienes eficientes, Región de Coquimbo

GASVALPO COQUIMBO VNR 2018-2021		Materiales	Montaje	Obras Civiles	Ingeniería	Gastos Generales	Rotura y Reposición de Pavimentos	Derechos	Servidumbres	Intereses_Int ercalarios	VNR TOTAL
Red terciaria	Tuberías										
Red terciaria	Válvula										
Red terciaria	Cruces										
AEyM red terciaria	Acometidas Industriales										
AEyM red terciaria	Empalmes Industriales										
AEyM red terciaria	Medidores Industriales										
AEyM red terciaria	Acometidas Comerciales										
AEyM red terciaria	Empalmes Comerciales										
AEyM red terciaria	Medidores Comerciales										
AEyM red terciaria	Acometidas Residenciales Comunitarios										
AEyM red terciaria	Empalmes Residenciales Comunitarios										
AEyM red terciaria	Acometidas Residenciales Individuales										
AEyM red terciaria	Empalmes Residenciales Individuales										
AEyM red terciaria	Medidores Residenciales										
Otros bienes	Terrenos										
Otros bienes	Edificaciones										
Otros bienes	Equipos de telemedición										
Otros bienes	Equipos de Control de Calidad y de lab.										
Otros bienes	Herramientas y Equipos de Bodega										
Otros bienes	Equipos de comunicación y computación										
Otros bienes	Sistemas y software										
Otros bienes	Muebles y Equipos de Oficina										

Tabla A9.2: VNR por componente de bienes eficientes, Región de Valparaíso

GASVALPO VALPARAÍSO VNR 2018-2021		Materiales	Montaje	Obras Civiles	Ingeniería	Gastos Generales	Rotura y Reposición de Pavimentos	Derechos	Servidumbres	Intereses_Int ercalarios	VNR TOTAL
Plantas	Plantas PA										
City gate	City Gates										
Red primaria	Tuberías										
Red primaria	Valvulas										
Red primaria	Trampas de Pigs										
Red primaria	Sistema de Protección Catódica										
Red primaria	Cruces										
Red primaria	Plantas de Odorización										
Red secundaria	Tuberías										
Red secundaria	Válvula										
Red secundaria	Sistema de Protección Catódica										
Red secundaria	Cruces										
Red terciaria	Tuberías										
Red terciaria	Válvula										
Red terciaria	Cruces										
ERM	ERM										
AEyM red primaria	Acometidas Industriales										
AEyM red primaria	Empalmes Industriales										
AEyM red primaria	Medidores Industriales										
AEyM red secundaria	Acometidas Industriales										
AEyM red secundaria	Empalmes Industriales										
AEyM red secundaria	Medidores Industriales										
AEyM red terciaria	Acometidas Industriales										
AEyM red terciaria	Empalmes Industriales										
AEyM red terciaria	Medidores Industriales										
AEyM red terciaria	Acometidas Comerciales										
AEyM red terciaria	Empalmes Comerciales										
AEyM red terciaria	Medidores Comerciales										
AEyM red terciaria	Acometidas Residenciales Comunitarios										
AEyM red terciaria	Empalmes Residenciales Comunitarios										
AEyM red terciaria	Acometidas Residenciales Individuales										
AEyM red terciaria	Empalmes Residenciales Individuales										
AEyM red terciaria	Medidores Residenciales										
Otros bienes	Terrenos										
Otros bienes	Edificaciones										
Otros bienes	Vehículos y equipos de transporte										
Otros bienes	Equipos de telemedicina										
Otros bienes	Equipos de Control de Calidad y de lab.										
Otros bienes	Herramientas y Equipos de Bodega										
Otros bienes	Equipos de comunicación y computación										
Otros bienes	Sistemas y software										
Otros bienes	Muebles y Equipos de Oficina										

Tabla A9.3: VNR por componente de bienes eficientes, Región de Maule

GASVALPO MAULE VNR 2018-2021		Materiales	Montaje	Obras Civiles	Ingeniería	Gastos Generales	Rotura y Reposición de Pavimentos	Derechos	Servidumbres	Intereses_Int ercalarios	VNR TOTAL
Red terciaria	Tuberías										
Red terciaria	Válvula										
Red terciaria	Cruces										
AEyM red terciaria	Acometidas Industriales										
AEyM red terciaria	Empalmes Industriales										
AEyM red terciaria	Medidores Industriales										
AEyM red terciaria	Acometidas Comerciales										
AEyM red terciaria	Empalmes Comerciales										
AEyM red terciaria	Medidores Comerciales										
AEyM red terciaria	Acometidas Residenciales Individuales										
AEyM red terciaria	Empalmes Residenciales Individuales										
AEyM red terciaria	Medidores Residenciales										
Otros bienes	Terrenos										
Otros bienes	Edificaciones										
Otros bienes	Equipos de telemedición										
Otros bienes	Equipos de Control de Calidad y de lab										
Otros bienes	Herramientas y Equipos de Bodega										
Otros bienes	Equipos de comunicación y computación										
Otros bienes	Sistemas y software										
Otros bienes	Muebles y Equipos de Oficina										

9.2 Años 2016-2017

Tabla A9.4: VNR por componente de bienes necesarios, Región de Coquimbo

GASVALPO COQUIMBO VNR 2016-2017		Materiales	Montaje	Obras Civiles	Ingeniería	Gastos Generales	Rotura y Reposición de Pavimentos	Derechos	Servidumbre s	Intereses_Int ercalarios	VNR TOTAL
Red terciaria	Tuberías										
Red terciaria	Válvula										
Red terciaria	Cruces										
AEyM red terciaria	Acometidas Industriales										
AEyM red terciaria	Empalmes Industriales										
AEyM red terciaria	Medidores Industriales										
AEyM red terciaria	Acometidas Comerciales										
AEyM red terciaria	Empalmes Comerciales										
AEyM red terciaria	Medidores Comerciales										
AEyM red terciaria	Acometidas Residenciales Comunitarios										
AEyM red terciaria	Empalmes Residenciales Comunitarios										
AEyM red terciaria	Acometidas Residenciales Individuales										
AEyM red terciaria	Empalmes Residenciales Individuales										
AEyM red terciaria	Medidores Residenciales										
Otros bienes	Terrenos										
Otros bienes	Edificaciones										
Otros bienes	Equipos de telemedición										
Otros bienes	Equipos de Control de Calidad y de lab										
Otros bienes	Herramientas y Equipos de Bodega										
Otros bienes	Equipos de comunicación y computación										
Otros bienes	Sistemas y software										
Otros bienes	Muebles y Equipos de Oficina										

Tabla A9.5: VNR por componente de bienes necesarios, Región de Valparaíso

GASVALPO VALPARAÍSO VNR 2016-2017		Material	Montaje	Obras Civiles	Ingeniería	Gastos Generales	Rotura y Reposición de Pavimentos	Derechos	Servidumbres	Intereses_Int ercalarios	VNR TOTAL
Plantas	Plantas PA										
City gate	City Gates										
Red primaria	Tuberías										
Red primaria	Valvulas										
Red primaria	Trampas de Pigs										
Red primaria	Sistema de Protección Catódica										
Red primaria	Cruces										
Red primaria	Plantas de Odozización										
Red secundaria	Tuberías										
Red secundaria	Válvula										
Red secundaria	Sistema de Protección Catódica										
Red secundaria	Cruces										
Red terciaria	Tuberías										
Red terciaria	Válvula										
Red terciaria	Cruces										
ERM	ERM										
AEyM red primaria	Acometidas Industriales										
AEyM red primaria	Empalmes Industriales										
AEyM red primaria	Medidores Industriales										
AEyM red secundaria	Acometidas Industriales										
AEyM red secundaria	Empalmes Industriales										
AEyM red secundaria	Medidores Industriales										
AEyM red terciaria	Acometidas Industriales										
AEyM red terciaria	Empalmes Industriales										
AEyM red terciaria	Medidores Industriales										
AEyM red terciaria	Acometidas Comerciales										
AEyM red terciaria	Empalmes Comerciales										
AEyM red terciaria	Medidores Comerciales										
AEyM red terciaria	Acometidas Residenciales Comunitarios										
AEyM red terciaria	Empalmes Residenciales Comunitarios										
AEyM red terciaria	Acometidas Residenciales Individuales										
AEyM red terciaria	Empalmes Residenciales Individuales										
AEyM red terciaria	Medidores Residenciales										
Otros bienes	Terrenos										
Otros bienes	Edificaciones										
Otros bienes	Vehiculos y equipos de transporte										
Otros bienes	Equipos de telemedición.										
Otros bienes	Equipos de Control de Calidad y de lab										
Otros bienes	Herramientas y Equipos de Bodega										
Otros bienes	Equipos de comunicación y computación										
Otros bienes	Sistemas y software										
Otros bienes	Muebles y Equipos de Oficina										

Tabla A9.6: VNR por componente de bienes necesarios, Región del Maule

GASVALPO MAULE VNR 2016-2017		Material	Montaje	Obras Civiles	Ingeniería	Gastos Generales	Rotura y Reposición de Pavimentos	Derechos	Servidumbres	Intereses_Intercalarios	VNR TOTAL
Red terciaria	Tuberías										
Red terciaria	Válvula										
Red terciaria	Cruces										
AEyM red terciaria	Acometidas Industriales										
AEyM red terciaria	Empalmes Industriales										
AEyM red terciaria	Medidores Industriales										
AEyM red terciaria	Acometidas Comerciales										
AEyM red terciaria	Empalmes Comerciales										
AEyM red terciaria	Medidores Comerciales										
AEyM red terciaria	Acometidas Residenciales Individuales										
AEyM red terciaria	Empalmes Residenciales Individuales										
AEyM red terciaria	Medidores Residenciales										
Otros bienes	Terrenos										
Otros bienes	Edificaciones										
Otros bienes	Equipos de telemedición										
Otros bienes	Equipos de Control de Calidad y de lab										
Otros bienes	Herramientas y Equipos de Bodega										
Otros bienes	Equipos de comunicación y computación										
Otros bienes	Sistemas y software										
Otros bienes	Muebles y Equipos de Oficina										

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución a la empresa concesionaria de distribución de gas Gasvalpo SpA mediante correo electrónico.

Anótese, archívese y notifíquese.


ANDRÉS ROMERO CELEDÓN
SECRETARIO EJECUTIVO
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA




JMA/MMA/MOC/AOM/gav

DISTRIBUCIÓN:

1. Gasvalpo SpA.
2. Departamento Jurídico CNE
3. Departamento Hidrocarburos CNE
4. Departamento Regulación Económica CNE
5. Of. de Partes CNE